

○令和4年千葉県内の高圧ガス事故の発生状況について(令和4年8月末現在)


- ・令和4年8月は、高圧ガスの災害事故は発生しませんでした。
- ・各事業所におかれましては、引き続き、腐食管理や経年劣化など設備の維持管理の徹底を図り、事故の未然防止に努めるようお願いいたします。

千葉県内の高圧ガス事故(令和4年8月末現在：速報値)

		年	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
災害事故	製造事業所	冷凍	9	7	7	10(3)	14(3)	12(2)	4(1)
		コンビナート	4	6	17	8	13	20	12
		LPガス	0	0	2	1(1)	1	1(1)	0
		一般	1	2	11	10(2)	6(2)	5(2)	2
		計	14	15	37	29(6)	34(5)	38(5)	18
	移動	1	0	1(1)	0	0	2	0	
	消費	1	2	2	1	1	1	0	
	その他	0	1	2	0	2	3(2)	4(1)	
	災害事故合計	16	18	42(1)	30(6)	37(5)	44(7)	22(2)	
	喪失・盗難	21	17	2	0	0	0	1	
件数合計	37	35	44(1)	30(6)	37(5)	44(7)	23(2)		
死者数	0	0	0	0	0	0	0		
負傷者数	0	1	1	12	3	2	0		
人的被害合計	0	1	1	12	3	2	0		

※1 () 内は平成30年4月1日以降に千葉市が所管する件数をその内数で示す。

※2 平成30年4月以降のLPガス法に係る容器の喪失・盗難はLPガス事故で扱う。

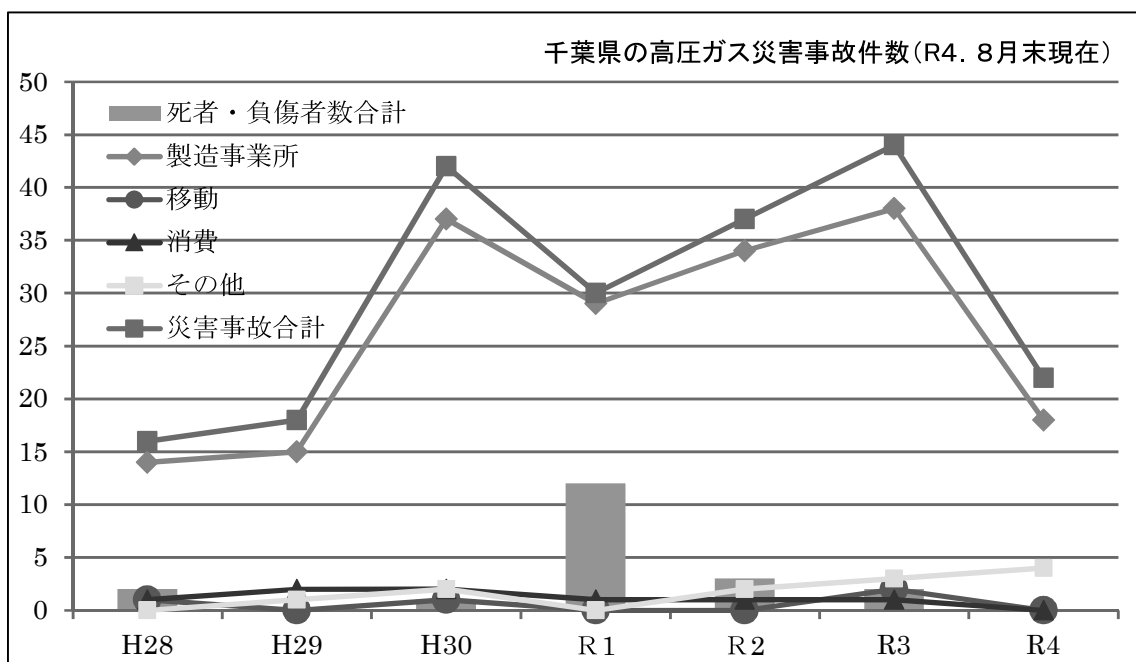

令和4年 月別 事故発生件数(令和4年8月末時点)

