

令和7年度のPFOS及びPFOA検査結果

本検査結果は旧「九十九里地域水道企業団」及び旧「南房総広域水道企業団」の令和7年度の検査結果となります。PFOS及びPFOAは、浄水場浄水及び給水地点で国の目標値である1リットル当たり50ナノグラムを大きく下回っておりますので安心してお使いください。（次のページに給水区域図を掲載しております）

各浄水場浄水

単位：1リットル当たりナノグラム

浄水場名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
光浄水場	1			1			1			2		
東金浄水場		1			2			3			2	
長柄浄水場(Ⅰ)			1			1未満			3			1未満
長柄浄水場(Ⅱ)			1			1未満			3			1未満
大多喜浄水場		5未満			5未満			5未満			5未満	


長柄浄水場につきましては浄水場が2系統あるため、それぞれ長柄浄水場(Ⅰ)、長柄浄水場(Ⅱ)と表記しております。

各給水地点

単位：1リットル当たりナノグラム

給水地点名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
九十九里地域	①八日市場配水場	1			1未満			1			1		
	②光配水場	1			1未満			1			1		
	③松尾配水場	2			1未満			1			1		
	④東金配水場	3			1			2			3		
	⑤大網配水場	3			1			2			3		
	⑥真名配水場	2			1未満			1			3		
	⑦大沢配水場	1			1未満			1			3		
南房総地域（夷隅地域）	⑧八声配水場												
	⑨大多喜配水場												
	⑩須賀谷配水池												
	⑪第2配水池												
	⑫大原配水池												
	⑬大寺配水池												
	⑭第3配水池		5未満			5未満			5未満			5未満	
	⑮鶴原配水池												
南房総地域（安房地域）	⑯上植野配水場												
	⑰石上配水場												
	⑱高鶴配水場												
	⑲湯沢配水場												
	⑳第6配水場												
	㉑千倉第2配水池												
	㉒白浜浄水池		5未満			5未満			5未満			5未満	
	㉓宮本配水池												
	㉔出野尾配水池												

南房総地域については各地域の末端給水地点の「第3配水池」及び「白浜浄水池」で検査を行った。

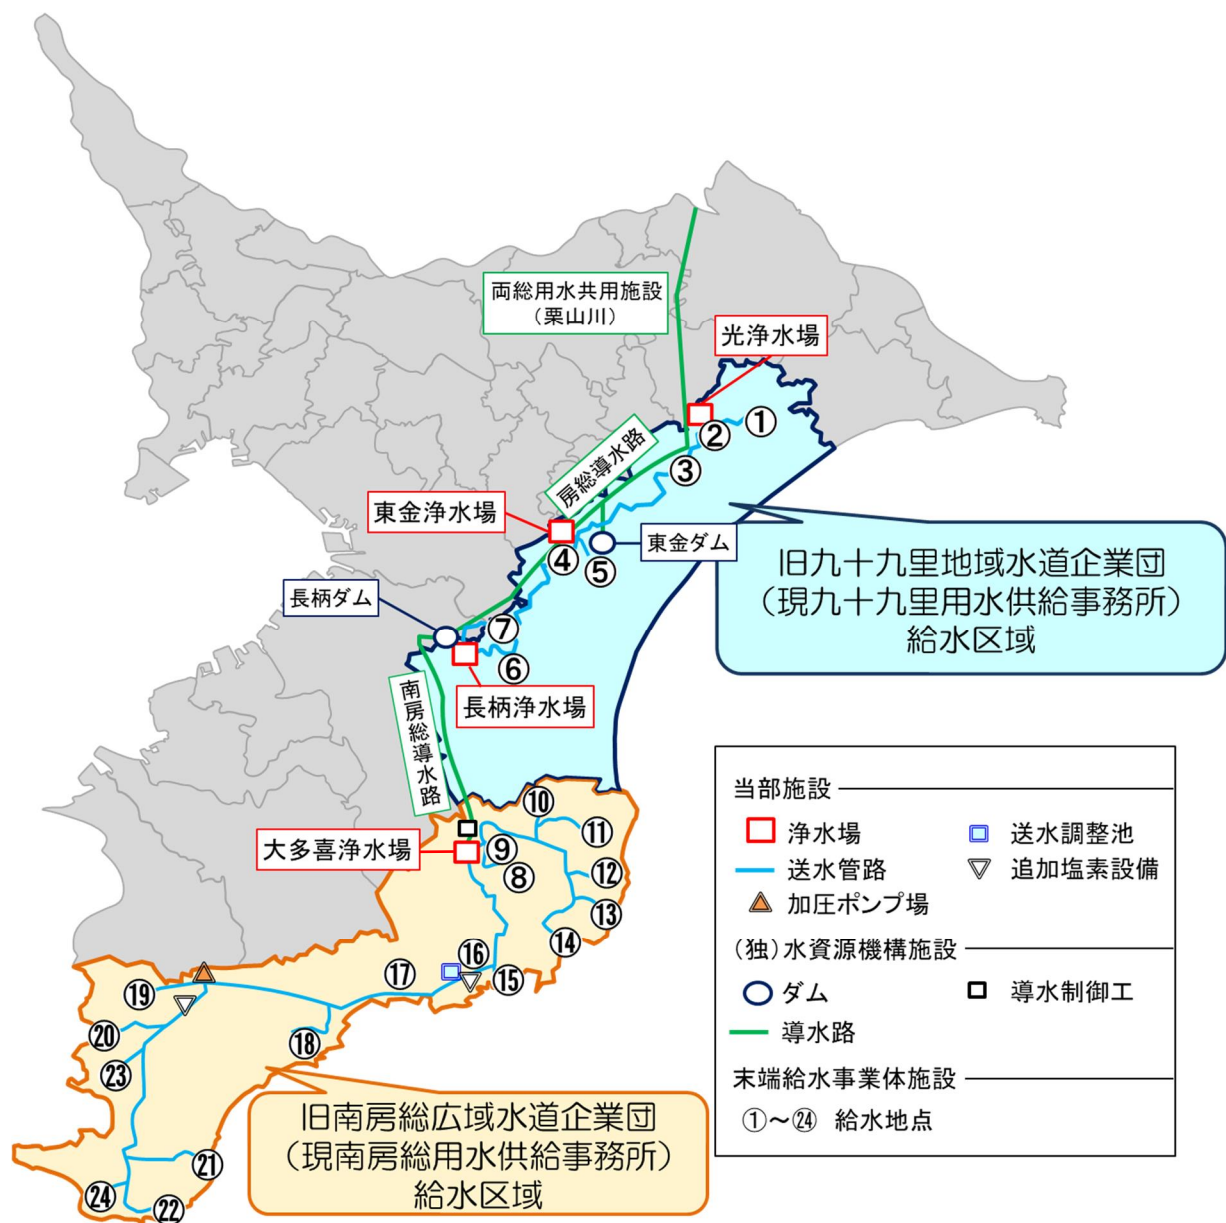

給水地点					
①	八日市場配水場	⑧	八声配水場	⑮	鶴原配水池
②	光配水場	⑨	大多喜配水場	⑯	上植野配水場
③	松尾配水場	⑩	須賀谷配水池	⑰	石上配水場
④	東金配水場	⑪	第2配水池	⑱	高鶴配水場
⑤	大網配水場	⑫	大原配水池	⑲	湯沢配水場
⑥	真名配水場	⑬	大寺配水池	⑳	第6配水場
⑦	大沢配水場	⑭	第3配水池	㉑	千倉第2配水池
				㉒	白浜浄水池
				㉓	宮本配水池
				㉔	出野尾配水池