





水道水の利き水結果について (平成22年度浄水場見学会)


千葉県水道局

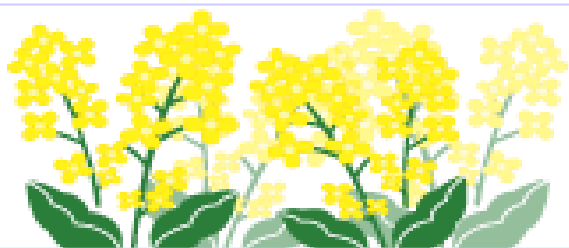

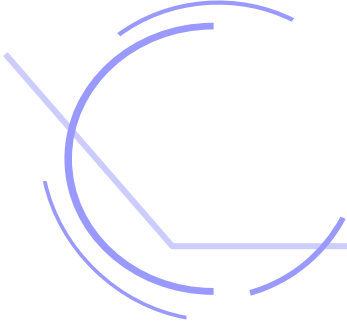

★ 概 要 ★

- 水道局では、お客様に「水の大切さ」を呼びかけ、水道事業に対しての理解と協力を得るため、水道週間の時期や夏休みを利用して、各種の浄水場見学会を実施しています。
- 見学会では、参加者の皆さんに「冷やした水道水」を試飲していただき、水道水のおいしさを体験していただくとともに、飲んだ印象について、アンケート調査にご協力をいただきました。

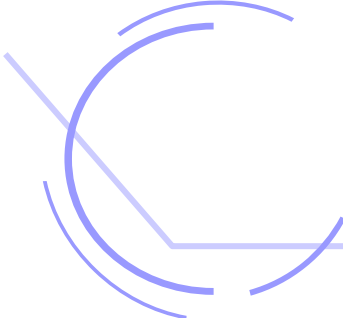

浄水場見学会実施状況

○浄水場見学会(水道週間)……6月5日(土)9:00～16:00

- ・柏井(浄)、福増(浄)、北総(浄)
- ・114名(大人93名、子供21名)

○水の工場見学会……………6月5日(土)13:30～15:30

- ・柏井(浄)、福増(浄)、北総(浄)、ちば野菊の里(浄)、栗山(浄)
- ・121名

○夏休み親子浄水場見学会……8月23日(月)9:00～16:00

- ・柏井(浄)、ちば野菊の里(浄)
- ・60名(大人24名、子供36名)

☆見学者数計:295名



水道水の利き水（常温 & 冷やした水道水）

★浄水場見学会 & 水の工場見学会★



水道水の利き水（常温 & 冷やした水道水）-2

★夏休み親子浄水場見学会★



「おいしい水づくり」利き水体験 ～水温の違いについて～

☆ 2種類(常温・冷たい)の水道水を飲んでいただき、
その感想をアンケートで質問しました。

※使用した水は、「塩素を含む水道水」です。

☆ 質問

Q1 塩素のにおいを感じましたか？

1. 感じない 2. 感じる 3. よくわからない


Q2 おいしいと感じましたか？

1. おいしい 2. まあまあおいしい 3. おいしくない

☆ 結果 次ページのとおり




1. 塩素のにおいを感じましたか？

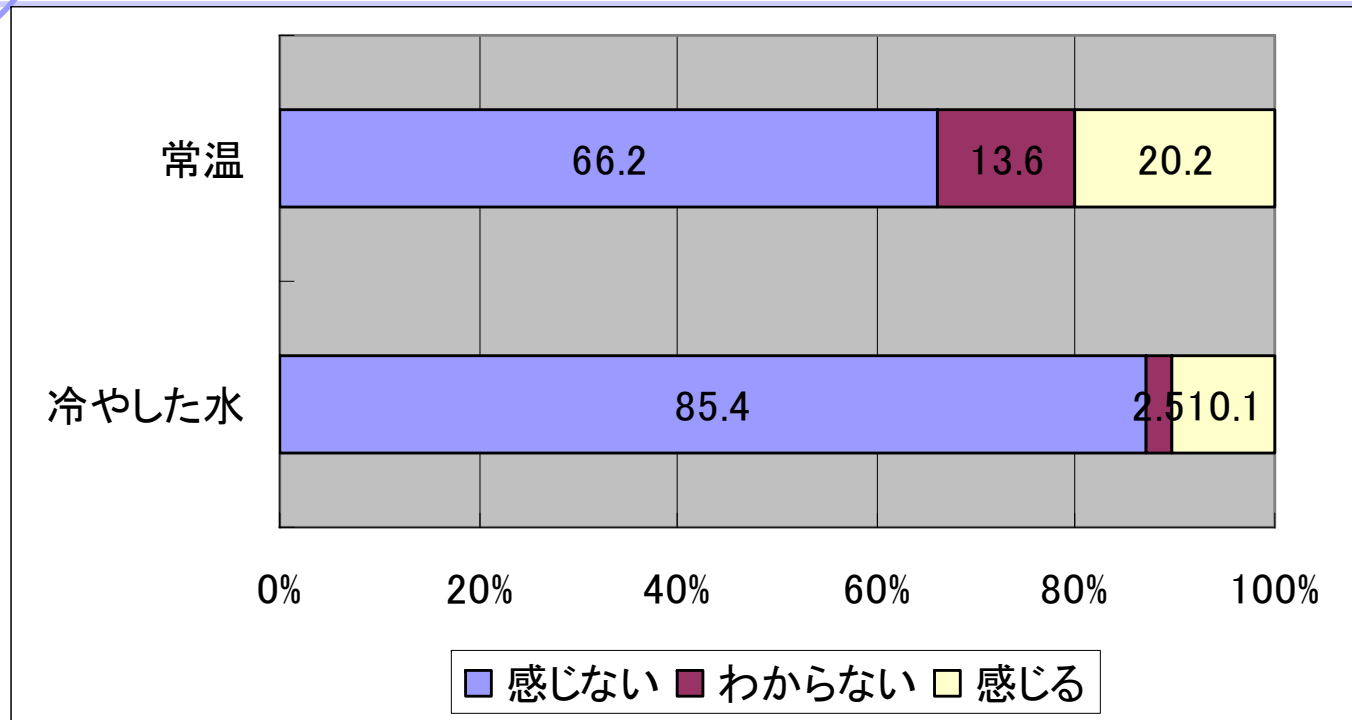

☆常温と冷やした水道水を比べ、塩素のにおいを嗅ぎ分けていただいたところ、
常温では、2割の方が塩素のにおいを感じていますが、
冷やしてみると、塩素のにおいを感じる方が半数に減少しました。



2. おいしいと感じましたか？

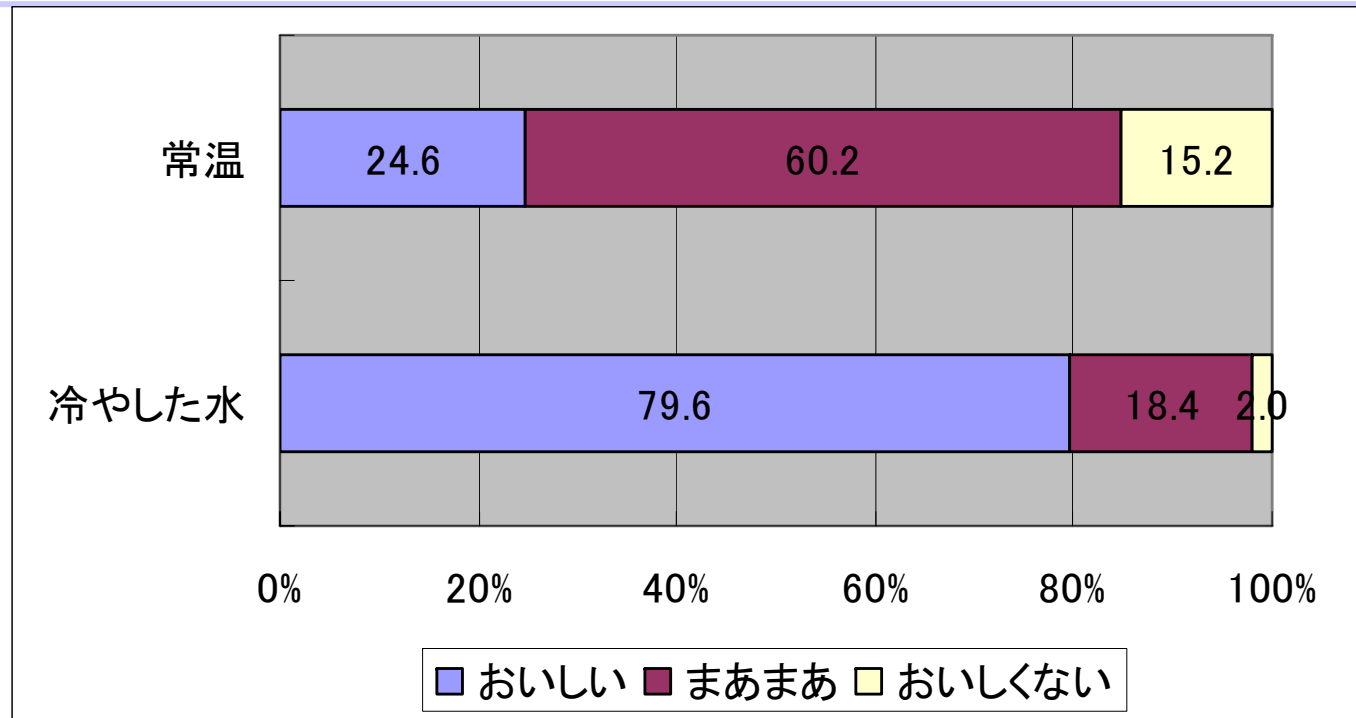

☆常温と冷やした水道水を飲み比べていただき、その感想を伺ったところ、
常温では、4人に1人の方しか「おいしい」と感じていませんが、
冷やしてみると、4人中3人以上の方が「おいしい」と回答いただきました。



<参考> 水の試飲結果 -1

～おいしいと感じましたか(常温)～

浄水場名	実施日	おいしい	まあまあ	おいしくない	計
栗山浄水場	6月5日	0	7	0	7
野菊の里浄水場	//	5	15	5	25
柏井浄水場	//	23	43	8	74
北総浄水場	//	7	21	5	33
福増浄水場	//	14	34	7	55
野菊の里浄水場	8月23日	5	22	11	38
柏井浄水場	//	6	5	1	12
計		60	147	37	244
割合		24.6 %	60.2 %	15.2 %	100.0 %



<参考> 水の試飲結果 -2

～おいしいと感じましたか(冷やした水)～

浄水場名	実施日	おいしい	まあまあ	おいしくない	計
栗山浄水場	6月5日	6	1	0	7
野菊の里浄水場	//	17	7	1	25
柏井浄水場	//	59	15	2	76
北総浄水場	//	28	4	0	32
福増浄水場	//	44	9	2	55
野菊の里浄水場	8月23日	30	8	0	38
柏井浄水場	//	11	1	0	12
計		195	45	5	245
割合		79.6 %	18.4 %	2.0%	100.0 %