

令和 7 年度

水道用水供給事業年報



南房総広域水道企業団

【南房総広域水道用水供給事業概要図】



目 次

事業概要図

1. 概況.....	1
(1) 沿革	1
(2) 事業概要	1
(3) 年表	2
(4) 歴代企業長名	3
2. 組織.....	4
(1) 機構	4
(2) 事務分掌	5
(3) 職員構成状況（特別職を除く。）.....	8
(4) 年齢別職員内訳（特別職を除く。）.....	9
(5) 年度別職員構成状況（特別職を除く。）.....	9
3. 施設.....	10
(1) 浄水場	10
(2) 場外施設	12
(3) 送水施設	14
(4) 給水系統図	15
4. 取水・浄水.....	16
(1) 取水量	16
(2) 薬品使用状況	17
5. 送水・給水.....	22
(1) 送水量	22
(2) 給水量	24
(3) 電力使用量	28
6. 水質.....	31
(1) 水質検査結果	31
(2) 水質基準値及び測定方法.....	42
7. 財務.....	43
(1) 財務諸表	43
(2) 企業債明細書	50
(3) 固定資産明細書.....	54
(4) 給水料金	55
(5) 経営分析表	61

1. 概況

(1) 沿革

南房総広域水道企業団は、夷隅・安房郡市の17市町村（設立時）が、長期的に安定した水源を確保することにより、本地域の慢性的な水不足を解消し、予想される新たな水需要の増加に対応するため、平成2年8月1日に設立され、翌年の3月14日に事業認可を受けました。

平成3年度から創設事業として施設整備に本格的に着手し、施設整備の進展に伴い、平成8年度には一部の受水団体、平成12年度にはすべての受水団体への給水が開始されました。

一方、水源の一つとして計画されていた大多喜ダム建設事業については、平成19年度に国庫補助事業の再評価が実施され、受水団体における自己水源確保の方針や、市町村合併による水運用の効率化などを踏まえ、既存の房総導水路からの受水で対応可能と判断され、企業団は同事業への参画を中止しました。これを受け、施工主体である千葉県も平成23年3月に事業中止を決定し、同年3月31日をもって創設事業は完了しました。

また、受水団体の水源の切り替えにより、平成19年度には大多喜配水場（大多喜町）への給水を開始し、その後、平成28年度には上植野配水場（勝浦市）、令和3年度には大寺配水池（いすみ市）への給水を開始しました。

震災対策としては、平成21年度から国の耐震化計画指針に基づき、耐震性能が低い水管橋の耐震補強工事を実施し、平成27年度に完了しました。

さらに、震災時等の広域停電においてもすべての受水団体への用水供給を継続するため、平成29年度には浄水処理施設及び送水ポンプが運転できる非常用発電機設備を整備しました。

また、事故や災害等による設備等の停止に備え、貯留施設のバックアップ機能の強化を目的として、令和5年度に浄水池築造工事に着手し、令和8年3月に完成しました。

その後、水道事業を取り巻く環境の変化や将来にわたる安定給水の確保に向けた広域化の推進を背景として、当企業団は令和8年3月31日をもって解散し、令和8年4月1日からは、同じく水道用水供給事業を担っている九十九里地域水道企業団と共に、千葉県企業局に統合し新たな事業運営へ移行することとしました。

(2) 事業概要

当企業団が実施した事業の概要は、次のとおりです。

【創設事業】

事業名		創設事業
項目		
認可年月日		平成3年3月14日
受水団体		勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町、三芳水道企業団（館山市・南房総市の一部）
目標年度		平成22年度
計画一日最大給水量		55,060m ³ ※
計画一日平均給水量		32,670m ³
事業費		84,125,320千円
工期		平成3年度～平成22年度
完了年度		平成22年度
給水年月		平成8年10月（一部給水） 平成12年4月（全部給水）
水源		房総導水路
建設浄水場名等	大多喜浄水場	55,060m ³ /日
	建設された主要施設	○浄水施設 管理本館、薬品混和池、薬品沈でん池、急速ろ過池、浄水池、天日乾燥床等 ○送水施設 送水ポンプ設備、送水管、第1送水調整池、平塚迫加塩素設備、鋸南系加圧ポンプ場等

※ 水道用水供給事業経営の認可変更届（平成24年3月19日）により、一日最大給水量は42,330m³となった。

(3) 年表

平成 2 年 8 月 1 日	企業団設立許可
平成 3 年 3 月 1 4 日	水道用水供給事業認可（厚生大臣）
〃 8 月	創設事業開始
平成 4 年 1 月	大多喜浄水場造成工事開始
平成 5 年 4 月	大多喜浄水場建設工事着手
平成 7 年 3 月	大多喜浄水場完成
平成 8 年 8 月 1 0 日	試験通水開始
〃 1 0 月 1 日	一部受水団体に給水開始
	（館山市、勝浦市、鴨川市、夷隅町、大原町、岬町、富山町、鋸南町、天津小湊町、三芳水道企業団（館山市の一部・富浦町・三芳村）、朝夷水道企業団（千倉町・丸山町・和田町）
平成 9 年 4 月 1 日	給水料金改定（第 1 次）※消費税率の改定
〃 9 月 2 4 日	御宿町給水開始
平成 1 0 年 4 月 1 日	受水団体の統合 （旧館山市水道事業が三芳水道企業団へ統合）
平成 1 1 年 7 月 1 日	白浜町給水開始
平成 1 2 年 4 月 1 日	大多喜町給水開始（全受水団体への給水開始）
〃	給水料金改定（第 2 次）
平成 1 7 年 2 月 1 1 日	構成市町村の合併 （旧鴨川市と旧天津小湊町の合併により鴨川市となる）
〃 4 月 1 日	給水料金改定（第 3 次）
〃 1 2 月 5 日	構成市町村の合併 （旧夷隅町、旧大原町、旧岬町の合併によりいすみ市となる）
平成 1 8 年 3 月 2 0 日	構成市町村の合併 （旧富浦町、旧富山町、旧三芳村、旧白浜町、旧千倉町、旧丸山町、旧和田町の合併により南房総市となる）
〃	受水団体の統合 （旧朝夷水道企業団が南房総市水道事業へ統合）
平成 1 9 年 5 月 2 2 日	大多喜ダム建設事業への参画を中止
平成 1 9 年 4 月 1 日	大多喜配水場（大多喜町）給水開始
平成 2 3 年 3 月 3 1 日	創設事業完了
平成 2 4 年 3 月 1 9 日	水道用水供給事業経営の認可変更届 （大多喜ダム中止に伴い、取水地点等を変更 一日最大給水量 55,060 m ³ → 42,330 m ³ ）
〃 4 月 1 日	給水料金改定（第 4 次）
平成 2 6 年 4 月 1 日	給水料金改定（第 5 次）※消費税率の改定
平成 2 8 年 3 月	水管橋耐震化事業完了
〃 4 月 1 日	上植野配水場（勝浦市）給水開始
平成 2 9 年 4 月 3 0 日	非常用発電機設備完成

令和 元年 10月 1日	給水料金改定（第6次）※消費税率の改定
令和 3年 4月 1日	大寺配水池（いすみ市）給水開始
令和 5年 12月	浄水池（3号・4号）築造工事着手
令和 7年 4月 1日	受水団体の統合 （勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町の水道事業が統合し、夷隅郡市広域市町村圏事務組合で水道事業を担うこととなった。）
令和 8年 3月	浄水池（3号・4号）築造工事完成
〃 3月23日	水道用水供給事業廃止の許可（国土交通大臣）
〃 3月31日	企業団解散

（４）歴代企業長名


	企 業 長 名	在 任 期 間
初代企業長	山 口 吉 暉 (勝浦市長)	平成 2年 8月～平成11年 3月
2代企業長	久 我 洋 (夷隅町長)	平成11年 3月～平成17年12月
3代企業長	田 嶋 隆 威 (大多喜町長)	平成18年 1月～平成22年 1月
4代企業長	太 田 洋 (いすみ市長)	平成22年 2月～令和 7年12月
5代企業長	平 林 昇 (大多喜町長)	令和 8年 2月～令和 8年 3月

2. 組織

(令和8年3月31日現在)

(1) 機構

議 会 (議員は、企業長・副企業長を除く構成市町の長)	6 人
監査委員	2 人
事 務 局	3 1 人

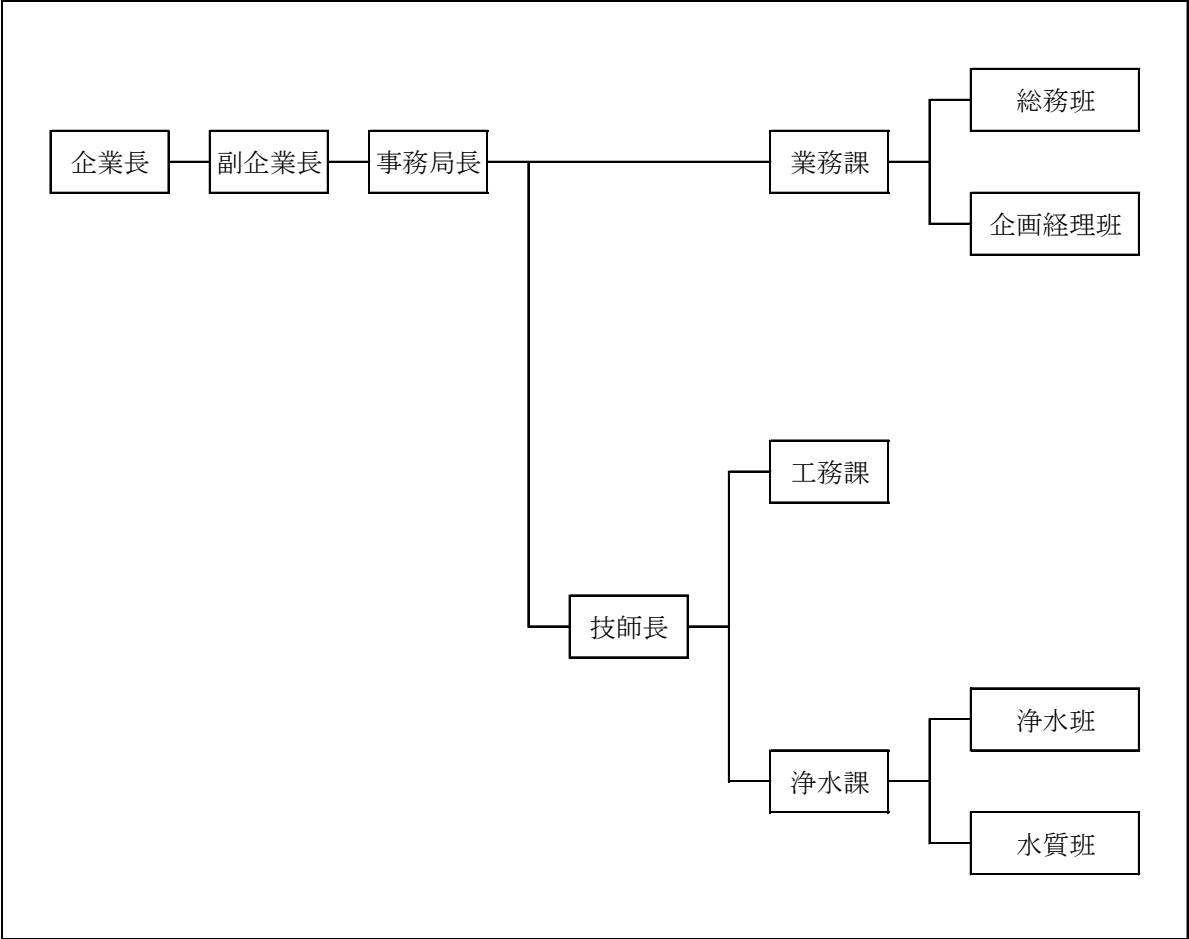

事業所所在地

事 業 所 名	所 在 地	電 話 番 号
大 多 喜 浄 水 場	夷隅郡大多喜町小谷松500番地	0470-82-5651

(2) 事務分掌

業 務 課

- (1) 各課の総合調整に関すること。
- (2) 儀式に関すること。
- (3) 課内の調整に関すること。
- (4) 事務改善に関すること。
- (5) 公印の管理に関すること。
- (6) 例規及び公告式に関すること。
- (7) 組織及び定員管理に関すること。
- (8) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
- (9) 勤務時間その他の勤務条件に関すること。
- (10) 服務に関すること。
- (11) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
- (12) 職員の健康管理、衛生及び安全管理に関すること。
- (13) 共済組合及び地方公務員災害補償基金に関すること。
- (14) 労働協約に関すること。
- (15) 職員の賠償責任に関すること。
- (16) 会計年度任用職員に関すること。
- (17) 資金前渡に関すること。
- (18) 職員の給与、旅費その他給付に関すること（被服を含む。）。
- (19) 文書の総括管理に関すること。
- (20) 情報公開制度の総括に関すること。
- (21) 庁議に関すること。
- (22) 議案作成等議会に関すること。
- (23) 運営協議会及び経営委員会に関すること。
- (24) 予算の編成及び執行計画に関すること。
- (25) 企業債、補助金、出資金、負担金及び一時借入金に関すること。
- (26) 庁用物品の調達、保管及び処分に関すること。
- (27) 総合事務組合及び日本水道協会等その他の加入団体に関すること。
- (28) 監査委員の事務に関すること。
- (29) その他一般庶務及び他課に属しない事項に関すること。

企画経理班

- (1) 議会に関すること。
- (2) 議会の庶務に関すること
- (3) 南房総地域水道連絡協議会に関すること。
- (4) 構成団体の需要量調整及び送水協定に関すること。
- (5) 料金体系及び料金の請求に関すること。
- (6) 経営分析及び計画に関すること。

- (7) 業務状況の公表に関すること。
- (8) 計理状況の報告に関すること。
- (9) 資金計画及び資金運用に関すること。
- (10) 財務諸表の作成、その他決算の調製に関すること。
- (11) 例月出納検査、定期監査、決算審査に関すること。
- (12) 公金等の出納、保管その他の会計事務に関すること。
- (13) 会計書類の審査、確認及び保管に関すること。
- (14) 各種会計帳簿の整理、保管に関すること。
- (15) 出納取扱金融機関に関すること。
- (16) 固定資産の管理、取得及び処分に関すること。
- (17) 用地取得及び登記事務並びに借地等に関すること。
- (18) 行政財産の管理（他課の所掌するものを除く。）に関すること。
- (19) 庁舎等の管理及び取締り（他課の所掌するものを除く。）に関すること。
- (20) 建物及び庁用自動車等保険に関すること。
- (21) 庁用自動車の管理及び事故処理に関すること。
- (22) 入札制度に関すること。
- (23) 指名業者選定審査会に関すること。
- (24) 入札等請負契約の締結に関すること（他課の所掌する軽微な事務に係るものを除く。）。
- (25) 建設工事施工に係る補償に関すること。
- (26) 審査請求その他不服申し立てに関すること。
- (27) 広報及び統計に関すること。
- (28) 施設見学に関すること。
- (29) 県内水道の統合・広域化に関すること。

工 務 課

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) 用水供給事業の基本計画に関すること。 (2) 用水供給事業の調査に関すること。 (3) 施設の基本計画に関すること。 (4) 水源の確保及び保全に関すること。 (5) 関係機関との協議及び調整に関すること。 (6) 建設工事等の積算基準、技術基準及び標準仕様等の調整に関すること。 (7) 水道災害相互応援協定等に関すること。 (8) 道路等の占用の更新に関すること。 (9) 導送水管路の維持管理に関すること。 (10) 建設工事の設計施工に関すること。 (11) 起債及び補助事業等の資料の作成に関すること。 (12) 国庫補助事業評価に関すること。 (13) 危機管理に関すること。 |
|--|

浄 水 課

浄 水 班

- (1) 浄水場の運転に関すること。
- (2) 電気機械設備等の維持管理に関すること。
- (3) 建設工事（電気機械設備）の設計施工に関すること。
- (4) 建設工事（電気機械設備）に係る関係機関との調整に関すること。
- (5) 起債及び補助事業等の資料の作成に関すること。
- (6) 汚泥の管理及び処分に関すること。
- (7) 浄水処理用薬品の管理に関すること。
- (8) 場内水質管理業務に関すること。
- (9) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づくエネルギー管理に関すること。

水 質 班

- (1) 水質管理（水源を含む。）及び水質管理の調査報告に関すること。
- (2) 排水及び汚泥の調査に関すること。
- (3) 水質試験用薬品及び機器等の維持管理に関すること。
- (4) 浄水処理用薬品の品質管理に関すること。
- (5) 水質検査計画の策定及び公表に関すること。

(3) 職員構成状況（特別職を除く。）

令和 8 年 3 月 31 日現在

所 属 \ 区 分		職 員 数	性 別		備 考
			男	女	
事 務 局 長		1		1	
技 師 長		1	1		浄水課長事務取扱
業 務 課	課 長	1	1		
	総 務 班	4	2	2	
	企 画 経 理 班	5	3	2	会計年度任用職員 1 人
	計	10	6	4	
工 務 課	課 長	1	1		
		4	4		県への派遣 1 人
	計	5	5		
浄 水 課	課 長				技師長による事務取扱
	浄 水 班	9	9		新規採用職員 1 人
	水 質 班	5	4	1	
	計	14	13	1	
合 計		31	25	6	
損益勘定所属職員		30	24	6	
資本勘定所属職員		1	1		

(4) 年齢別職員内訳（特別職を除く。）

令和8年3月31日現在

年 齢 \ 職 名	職 員 数	比 率 (%)	備 考
18～20歳	1	3.2%	
21～25歳	1	3.2%	
26～30歳	2	6.5%	
31～35歳	3	9.7%	
36～40歳	2	6.5%	
41～45歳	4	12.9%	
46～50歳	3	9.7%	
51～55歳	12	38.7%	
56～60歳	3	9.7%	
61歳以上			
計	31	100.0%	
平均年齢	45歳8月		

注：比率は単位未満で四捨五入しているため、計と内訳の計は必ずしも一致しない。

(5) 年度別職員構成状況（特別職を除く。）

令和8年3月31日現在

所 属 \ 年 度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
事 務 局 長	1	1	1	1	1	
技 師 長	1	1	1	1	1	
業 務 課	10	10	10	10	10	
工 務 課	5	5	5	5	5	
浄 水 課	14	13	13	13	14	
合 計	31	30	30	30	31	

3. 施設

(1) 浄水場

ア. 施設

名 称	形状・寸法・面積等	数量	備 考
着 水 井	7.5m×3.0m×5.4m 有効容量：113m ³	1 池	
粉末活性炭接触池	(27.5m×15.5m+6.25m×8.0m)×5.6m 有効容量：2,420m ³	1 池	水平迂流式
前 塩 素 混 和 池	4.0m×16.5m×4.64m 有効容量：304m ³	1 池	水平迂流式
薬 品 混 和 池	3.0m×3.0m×4.15m×2連 有効容量：74.7m ³	2 池	フラッシュミキサー攪拌(4台)
フロック形成池	12.0m×3.0m×3.5m×4段 有効容量：504m ³	3 池	フロキュレーター攪拌(12台) 整流渠攪拌ポンプ(1台)
薬 品 沈 で ん 池	12.5m×31.6m×3.8m 有効容量：1,501m ³	3 池	1系：傾斜管50角 2系：傾斜管50×92角 水中けん引式搔寄(12台)
中間塩素混和池	5.3m×9.5m×5.94m 有効容量：299m ³	1 池	水平迂流式
急 速 ろ 過 池	4.9m×7.8m ろ過面積：38.22m ²	15池	二層ろ過方式 逆洗時自己水洗浄・表洗時回転式洗浄方式
補 給 水 槽	2.5m×5.3m×2.3m 有効容量：100m ³	1 槽	ろ過池洗浄用
浄 水 池	有効容量 1号・2号4,200m ³ 3号・4号6,290m ³	2 池	各池隔壁により2系統に分割
排 水 池	9.0m×13.0m×5.0m 有効容量：585m ³	2 池	
排 泥 池	4.0m×9.0m×5.0m 有効容量：180m ³	2 池	攪拌機(2台)
濃 縮 槽	11.5m×11.5m×4.0m 有効容量：529m ³	2 池	搔寄機(2台)
天 日 乾 燥 床	総面積 12,163m ²	21床	
管 理 本 館	延面積 1,827m ² 建築面積894m ²	1 棟	R C造地上3階建
薬 品 注 入 棟	延面積 755m ² 建築面積400m ²	1 棟	鉄骨造地上2階建
自 家 発 電 機 棟	延面積 144.23m ² 建築面積144.23m ²	1 棟	R C造地上1階建
送 水 ポ ン プ 棟	延面積1,011m ² 建築面積450m ²	1 棟	R C造地下1階地上1階

イ. 電気計装設備

設備名称	機器名称	仕 様	台数	備 考
電 気 設 備	受変電設備	6.6kV 2回線受電	1 式	契約電力1,200kW
	自家発電機	6.6kV 1,250kVA	1 基	ガスタービン発電機 浄水・送水設備非常用
	自家発電機	200V 37kVA	1 基	ディーゼル発電機 給水ポンプ設備非常用
	太陽光発電設備	63.07kW	1 式	モジュール 106枚 パワコン容量 9.9kW 3台
監 視 制 御 設 備	中央監視制御装置	分散形監視制御方式	1 式	LCD3台・制御装置5台
	遠方監視制御装置	TC/TM方式	1 式	親局21台・子局21台

ウ．薬品注入設備

設備名称	機器名称	仕 様	台数	備 考
次亜塩注入設備	生成装置	生成量300kg-Cl ₂ /日	1 台	無隔膜塩水電解式
	貯蔵槽	1号：φ2,900×5,640H 2号：φ3,000×5,640H	2 槽	F R P + 内面 P V C 製 容量35m ³
	注入ポンプ	100L/min×18m 1.5kW	2 台	1 台予備
	前次亜注入機	25～800L/h	1 台	
	中次亜注入機	25～800L/h	2 台	
	後次亜注入機	35～1,000L/h	2 台	1 台予備
	補正次亜 注入ポンプ	1.5～40L/h 0.4kW	1 台	夷隅系
	補正次亜 注入ポンプ	5～110L/h 0.75kW	1 台	安房系
P A C 注入設備	貯蔵槽	φ3,200×4,500H	1 槽	F R P 製 容量33m ³
	注入ポンプ	50L/min×14m 0.4kW	2 台	1 台予備
	1 次 P A C 注入機	4～170L/h	2 台	
	2 次 P A C 注入機	1～15L/h	1 台	
硫 酸 バ ン ド 注 入 設 備	貯蔵槽	φ3,800×5,000H	1 槽	F R P 製 容量50m ³
	注入ポンプ	20L/min×15m 0.8kW	2 台	1 台予備
	注入機	4～100L/h	2 台	
苛 性 ソ ー ダ 注 入 設 備	貯蔵槽	φ2,400×3,650H	1 槽	F R P 製 容量15m ³
	注入ポンプ	20L/min×15m 0.8kW	2 台	1 台予備
	前・後苛性注入機	5～120L/h	1 台	
硫 酸 注 入 設 備	貯蔵槽	φ2,000×2,900H	2 槽	F R P 製 容量8.0m ³
	注入ポンプ	1号:20L/min×19m 1.5kW 2号:20L/min×15m 1.2kW	2 台	1 台予備
	注入機	1～100L/h	2 台	
活 性 炭 注 入 設 備	溶解槽	3.5m×3.5m×3.7m	2 槽	攪拌機(2 台/槽)
	注入ポンプ	2.67～41.6L/min×20m 0.75kW	2 台	1 台予備

エ. ポンプ設備

設備名称	機器名称	仕 様	台数	備 考
送 水 ポ ン プ 設 備	夷隅系送水ポンプ	4.7m ³ /min×77m 110kW	3 台	両吸込渦巻ポンプ 1 台予備
	安房系送水ポンプ	14.5m ³ /min×129m 450kW	3 台	両吸込渦巻ポンプ 1 台予備
	エアーチャンバー	35m ³	4 基	水撃防止用 夷隅、安房系各 2 基
場 内 給 水 設 備	給水ポンプ	0.845m ³ /min×42m 15kW 圧力タンク 0.259m ³	2 台	片吸込渦巻多段ポンプ
検 水 設 備	検水ポンプ	35.5～61L/min 23.4～42m 1.5kW	8 台	自吸式渦巻ポンプ
排水池ポンプ設備	返送ポンプ	4.2m ³ /min×22m 30kW	2 台	脱着式 汚水用水中ポンプ
排泥池ポンプ設備	汚泥引抜ポンプ	0.2m ³ /min×11m 1.5kW	2 台	脱着式 汚水用水中ポンプ
濃縮槽ポンプ設備	汚泥引抜ポンプ	0.6m ³ /min×30.5m 11kW	2 台	横軸渦巻スラリーポンプ

(2) 場外施設

ア. 第 1 送水調整池

(ア) 施設

名 称	形状・寸法・面積等	数量	備 考
調 整 池	内径34m×全水深12.3m	1 池	全容量10,800m ³
薬 注 ・ 電 気 室	延床面積50m ²	1 棟	R C 造平屋

(イ) 設備

設備名称	機器名称	仕 様	台数	備 考
電 気 設 備	受配電設備	3φ200V 1φ100/200V	1 式	
	自家発電機	200V 12kVA	1 基	ディーゼル発電機 計装・次亜塩注入用
次亜塩注入設備	生成装置	生成量24kg-Cl ₂ /日	1 台	無隔膜塩水電解式
	貯蔵槽	φ1,600×1,600H	1 槽	F R P + 内面 P V C 製 容量3m ³
	注入ポンプ	10L/min×20m 0.75kW	2 台	1 台予備
	注入機	15～120L/h	1 台	
検 水 設 備	検水ポンプ	5L/min×12m 0.2kW	1 台	自吸式渦巻ポンプ

イ．平塚追加塩素設備

(ア) 施設

名 称	形状・寸法・面積等	数量	備 考
薬 注 ・ 電 気 室	延床面積50㎡	1 棟	R C 造平屋

(イ) 設備

設備名称	機器名称	仕 様	台数	備 考
電 気 設 備	受配電設備	3 φ 200V 1 φ 100/200V	1 式	
	自家発電機	200V 12kVA	1 基	ディーゼル発電機 計装・次亜塩注入用
次亜塩注入設備	生成装置	生成量24kg-Cl ₂ /日	1 台	無隔膜塩水電解式
	貯蔵槽	φ 1,600×1,600H	1 槽	F R P + 内面 P V C 製 容量3m ³
	注入ポンプ	10L/min×30m 1.5kW	2 台	1 台予備
	注入機	12～100L/h	1 台	
検 水 設 備	検水ポンプ	30L/min×15m 0.4kW	1 台	自吸式渦巻ポンプ

ウ．鋸南系加圧ポンプ場

(ア) 施設

名 称	形状・寸法・面積等	数量	備 考
ポンプ・電気室	延床面積99㎡	1 棟	R C 造平屋


(イ) 設備

設備名称	機器名称	仕 様	台数	備 考
電 気 設 備	受配電設備	3 φ 200V 1 φ 100/200V	1 式	
	自家発電機	200V 150kVA	1 基	ディーゼル発電機 計装・加圧ポンプ非常用
ポ ン プ 設 備	加圧ポンプ	2.22m ³ /min×59m 37kW	2 台	片吸込多段渦巻 1 台予備

(3) 送水施設

施 設		形 状 ・ 寸 法 ・ 面 積 等	数 量
送水ポンプ棟		RC造地下1階地上1階 延床面積 1,011㎡ 送水ポンプ設備 夷隅系 4.7m ³ /分× 77m × 3台 (1台予備) 安房系 14.5m ³ /分 × 129m × 3台 (1台予備)	1式
送水管路		φ 150 ～ φ 1,000mm	173,702m
夷隅系	本 線	φ 300 ～ φ 600mm	20,789m
	大多喜八声線	φ 200mm	2,811m
	大多喜新丁線	φ 250mm	108m
	夷 隅 線	φ 200mm	6,083m
	岬 線	φ 250mm	6,817m
	大 原 線	φ 350 ～ φ 500mm	2,459m
	大 寺 線	φ 300mm	2,026m
	御 宿 線	φ 300mm	5,947m
安房系	本 線	φ 600 ～ φ 1,000mm	77,265m
	勝浦鵜原線	φ 250mm	2,220m
	勝浦上植野線	φ 150mm	122m
	小 湊 線	φ 200mm	464m
	鴨 川 線	φ 300mm	11,523m
	鋸 南 線	φ 300mm	5,988m
	富 山 線	φ 250mm	5,794m
	三 芳 線	φ 350mm	4,138m
	朝 夷 線	φ 300 ～ φ 400mm	10,055m
	館 山 線	φ 600mm	1,379m
	白 浜 線	φ 150mm	7,714m
第1送水調整池		安房系本線 調整池 有効面積 900m ² × 有効水深 12m × 1池	10,800m ³
鋸南系加圧ポンプ場		安房系鋸南線 加圧ポンプ 2.22m ³ /分 × 59m × 2台 (1台予備)	1式
平塚追加塩素設備		安房系本線 注入機 12 ～ 100 L/時 × 1台	1式

(4) 給水系統図

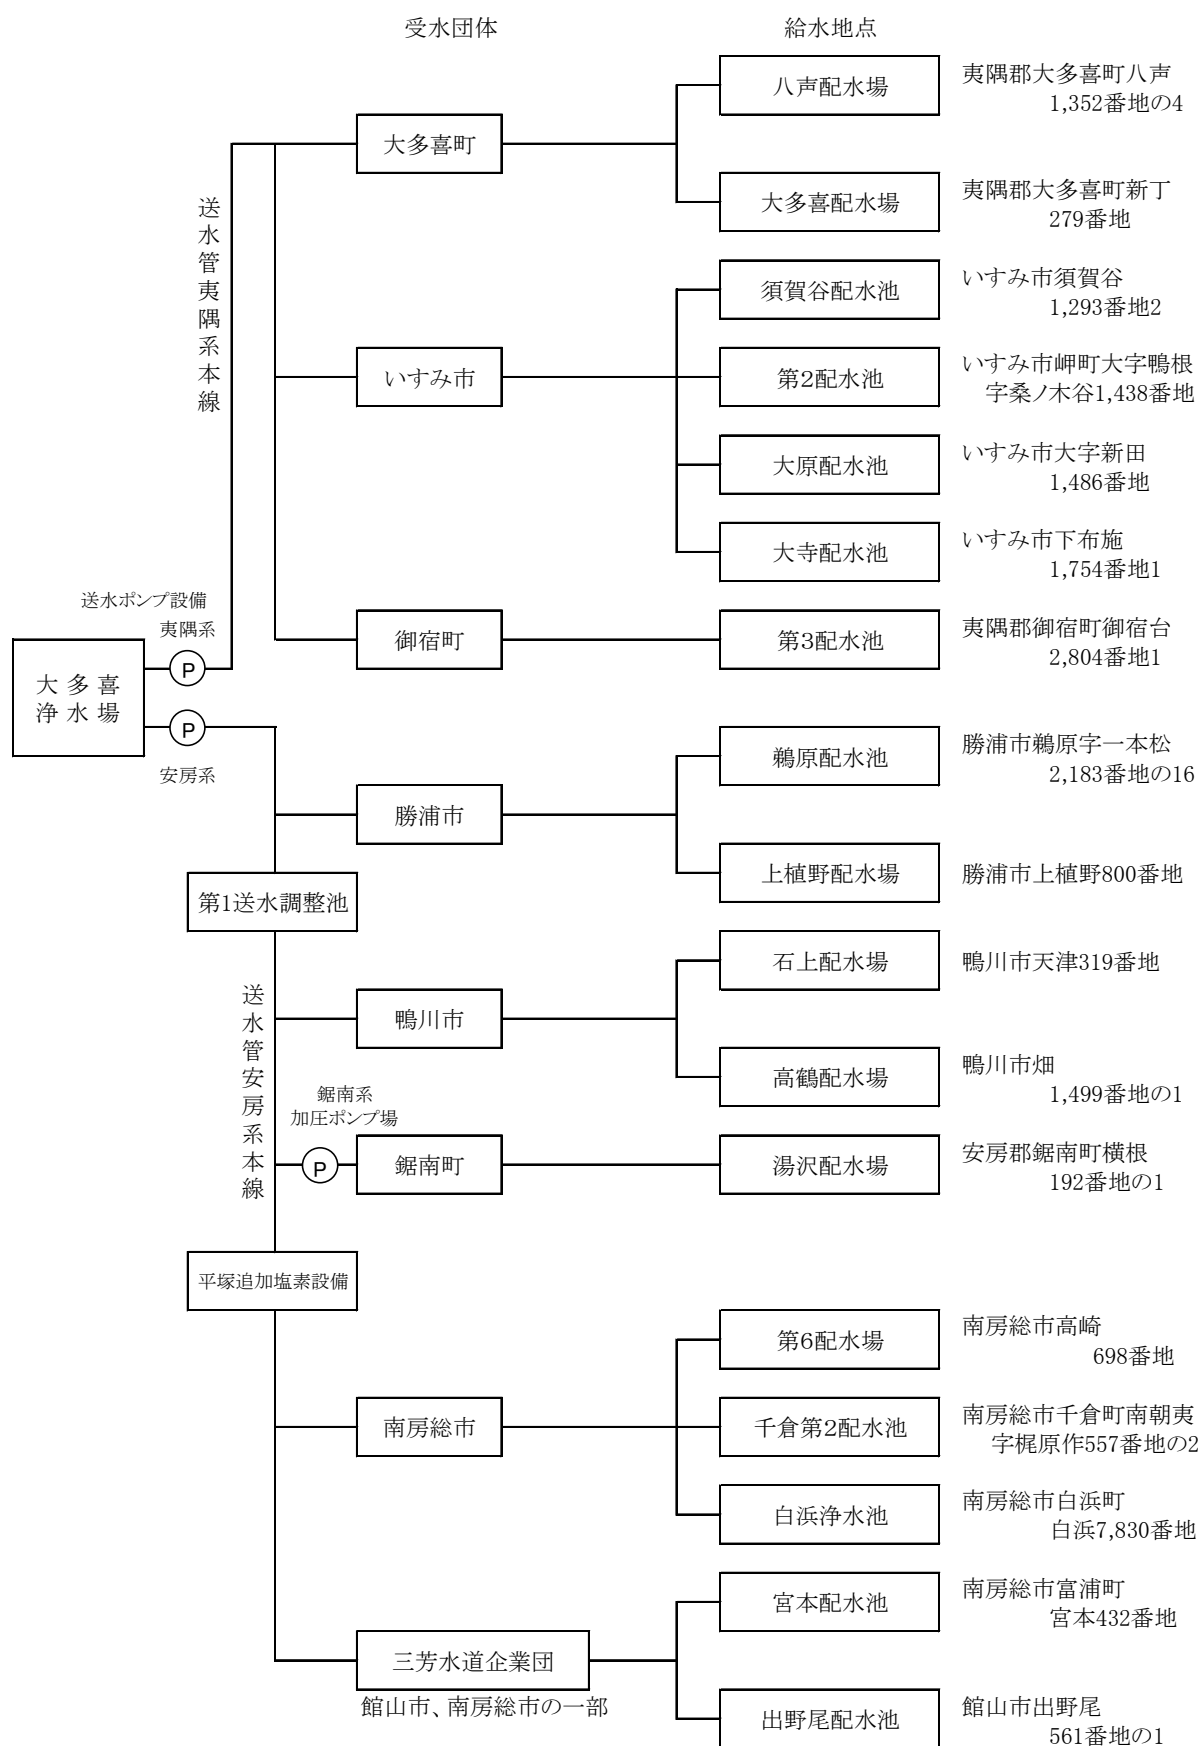

4. 取水・浄水



(1) 取水量

ア. 取水量

(単位：m³・%)

年度 月	令和3年度	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度			
	取水量	取水量	対前年度 増減率	取水量	対前年度 増減率	取水量	対前年度 増減率	取水量	対前年度 増減率	日最大	日平均
4月	955,670	963,360	+0.8	981,100	+1.8	946,320	▲ 3.5	992,688	+4.9	37,040	33,090
5月	994,040	996,932	+0.3	1,007,488	+1.1	982,468	▲ 2.5	1,035,296	+5.4	35,848	33,397
6月	955,020	949,608	▲ 0.6	977,104	+2.9	952,972	▲ 2.5	1,016,928	+6.7	35,184	33,898
7月	1,016,530	1,058,040	+4.1	1,122,548	+6.1	1,083,628	▲ 3.5	1,131,440	+4.4	39,816	36,498
8月	1,050,190	1,098,380	+4.6	1,225,332	+11.6	1,153,532	▲ 5.9	1,222,400	6.0	41,560	39,432
9月	938,370	972,760	+3.7	1,103,680	+13.5	1,038,200	▲ 5.9	1,138,304	+9.6	40,128	37,943
10月	955,340	1,002,400	+4.9	1,066,948	+6.4	1,033,290	▲ 3.2	1,119,336	+8.3	39,000	36,108
11月	916,310	981,100	+7.1	968,920	▲ 1.2	1,008,480	+4.1	1,065,544	+5.7	39,032	35,518
12月	950,120	999,400	+5.2	1,042,428	+4.3	1,044,312	+0.2	1,149,560	+10.1	39,648	37,083
1月	945,618	1,020,960	+8.0	1,064,412	+4.3	1,085,880	+2.0	1,189,136	+9.5	42,088	38,359
2月	866,172	937,228	+8.2	993,250	6.0	1,012,712	+2.0	1,095,704	+8.2	42,808	39,132
3月	1,006,188	1,030,880	+2.5	1,036,388	+0.5	1,122,016	+8.3	1,183,592	+5.5	41,712	38,180
合計	11,549,568	12,011,048	+4.0	12,589,598	+4.8	12,463,810	▲ 1.0	13,339,928	+7.0	—	—

イ. 取水量の推移

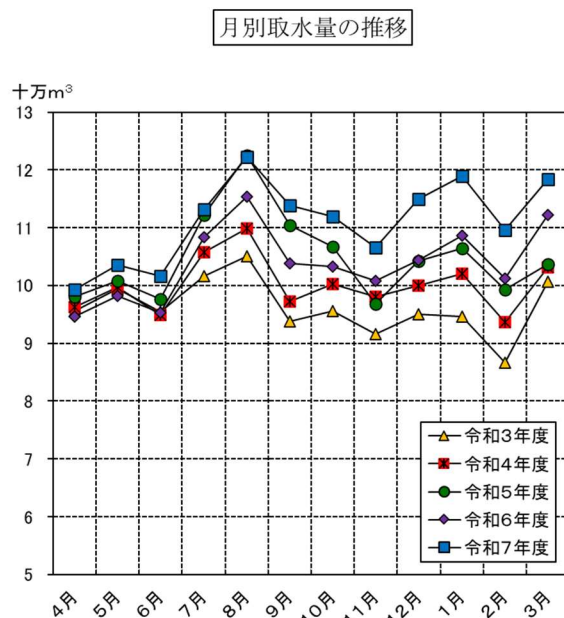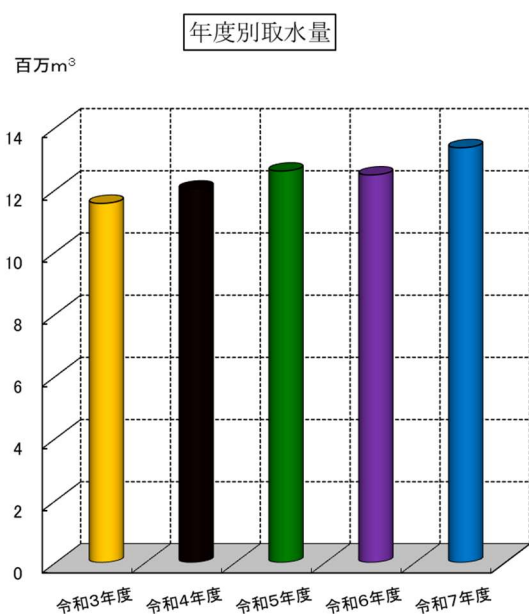

(2) 薬品使用状況

ア. 硫酸アルミニウム（硫酸バンド）使用量

年度 月	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)
4 月	50,329	44,077	48,704	46,165	20,206
5 月	46,631	41,452	46,272	54,622	40,669
6 月	56,742	20,249	54,850	61,456	48,943
7 月	57,400	28,318	70,500	77,686	55,207
8 月	57,745	68,364	65,937	76,412	0
9 月	46,931	54,680	4,902	0	0
10 月	47,564	61,843	64,566	45,910	58,086
11 月	45,506	54,206	50,120	58,453	58,035
12 月	19,332	58,468	45,939	56,652	62,116
1 月	60,688	48,890	62,134	41,323	29,646
2 月	1,458	2,110	0	0	0
3 月	6,043	0	0	0	0
合計	496,369	482,657	513,924	518,679	372,908

イ. ポリ塩化アルミニウム（PAC）使用量

年度 月	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)
4 月	122	73	2,838	3,937	17,610
5 月	114	69	98	86	73
6 月	73	17,507	111	65	66
7 月	334	23,434	6,281	91	5,960
8 月	83	2,162	14,969	3,778	53,321
9 月	195	5,802	49,646	48,982	49,964
10 月	125	1,727	69	12,783	2,478
11 月	108	115	820	74	74
12 月	26,430	632	6,700	68	96
1 月	176	3,014	1,544	16,207	28,860
2 月	37,958	29,995	38,267	36,441	41,070
3 月	44,489	34,281	34,876	46,928	42,807
合計	110,207	118,811	156,219	169,440	242,379

ウ．硫酸（75％）使用量

年度 月	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)
4月	10,800	8,263	11,537	7,772	7,419
5月	9,662	12,904	17,589	9,792	11,642
6月	12,513	19,339	19,903	14,977	13,617
7月	14,314	21,934	25,229	17,724	19,373
8月	17,677	15,422	26,756	19,835	21,086
9月	18,643	16,373	19,815	19,872	21,419
10月	16,555	16,421	21,443	20,376	22,776
11月	12,733	14,134	20,495	15,050	15,790
12月	12,527	13,137	14,443	10,713	8,584
1月	4,961	10,508	8,844	7,037	6,163
2月	7,204	12,075	13,353	8,835	10,026
3月	8,284	11,250	11,492	11,869	8,404
合計	145,873	171,760	210,899	163,852	166,299

エ．粉末活性炭（ドライ炭換算）使用量

年度 月	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)
4月	34,879	29,727	35,939	30,252	39,233
5月	74,817	45,952	50,637	58,824	55,702
6月	107,320	67,216	85,023	89,712	73,880
7月	99,977	97,631	114,398	106,832	101,894
8月	82,285	106,159	128,369	107,677	121,350
9月	66,702	78,139	109,003	89,315	98,029
10月	58,495	55,849	69,391	73,714	60,646
11月	41,787	36,833	39,140	58,552	45,856
12月	33,518	34,271	32,985	41,397	30,037
1月	21,373	25,646	32,384	26,601	35,566
2月	18,737	24,944	23,174	19,315	27,088
3月	20,225	29,138	26,174	29,167	47,023
合計	660,115	631,505	746,617	731,358	736,304

オ. 苛性ソーダ(25%)使用量

年度 月	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)
4月	17,948	14,798	13,153	12,876	8,631
5月	16,974	18,456	19,624	16,875	16,649
6月	19,161	18,987	23,275	16,921	21,078
7月	22,598	22,760	17,558	17,357	19,250
8月	24,657	21,012	16,107	16,044	23
9月	21,368	17,061	821	0	0
10月	20,535	20,347	19,716	13,871	15,887
11月	17,507	17,284	16,307	17,126	16,700
12月	13,971	18,755	11,714	16,806	17,634
1月	15,068	14,137	11,471	10,834	7,458
2月	9,341	5,441	160	91	556
3月	11,950	2,733	0	6,856	81
合計	211,078	191,771	149,906	145,657	123,947

カ. 次亜塩素酸ナトリウム(1%)使用量

(ア) 浄水場

年度 月	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)
4月	162,788	155,422	158,164	186,435	198,115
5月	167,319	158,968	169,050	199,305	214,167
6月	180,517	159,026	184,465	206,232	212,949
7月	209,077	201,722	206,968	258,115	267,840
8月	191,789	228,719	241,301	283,962	297,680
9月	160,572	189,210	216,981	243,440	279,962
10月	162,095	172,116	187,927	240,279	269,292
11月	147,487	157,274	157,967	212,912	239,340
12月	146,489	160,151	171,425	210,318	232,839
1月	154,116	164,411	187,199	209,744	245,976
2月	141,773	144,904	166,996	190,662	233,480
3月	161,359	178,496	174,614	222,863	241,054
合計	1,985,381	2,070,419	2,223,057	2,664,267	2,932,694


(イ) 第1送水調整池

年度 月	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)
4月	8,650	9,512	12,815	11,883	6,217
5月	8,463	10,208	13,744	13,635	9,421
6月	9,059	10,031	14,700	10,921	8,595
7月	8,417	9,749	12,701	13,944	10,188
8月	13,774	11,809	16,055	17,669	14,415
9月	11,732	11,632	15,459	12,446	10,590
10月	9,446	9,878	8,027	8,063	9,074
11月	8,723	10,246	7,574	4,765	10,922
12月	9,433	6,697	11,907	6,173	10,304
1月	10,456	6,608	12,942	5,248	9,998
2月	9,144	7,632	12,041	3,910	4,342
3月	10,114	12,191	15,426	6,491	7,688
合計	117,411	116,193	153,391	115,148	111,754


(ウ) 平塚追加塩素設備

年度 月	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)	使用量 (kg)
4月	6,078	5,558	5,240	4,056	5,860
5月	6,310	5,294	5,545	5,243	6,465
6月	5,687	7,211	6,121	6,264	6,435
7月	7,041	7,154	5,736	6,803	8,650
8月	8,343	9,391	5,510	6,537	6,436
9月	7,205	6,158	6,454	2,697	5,355
10月	5,665	7,224	7,483	4,845	5,067
11月	5,536	6,761	9,734	4,247	3,597
12月	4,800	5,906	5,755	4,824	7,215
1月	4,708	6,266	4,190	4,818	5,320
2月	4,137	6,158	3,959	4,676	4,234
3月	5,490	4,613	4,255	7,199	8,814
合計	71,000	77,694	69,982	62,209	73,448

令和7年度薬品使用量の推移

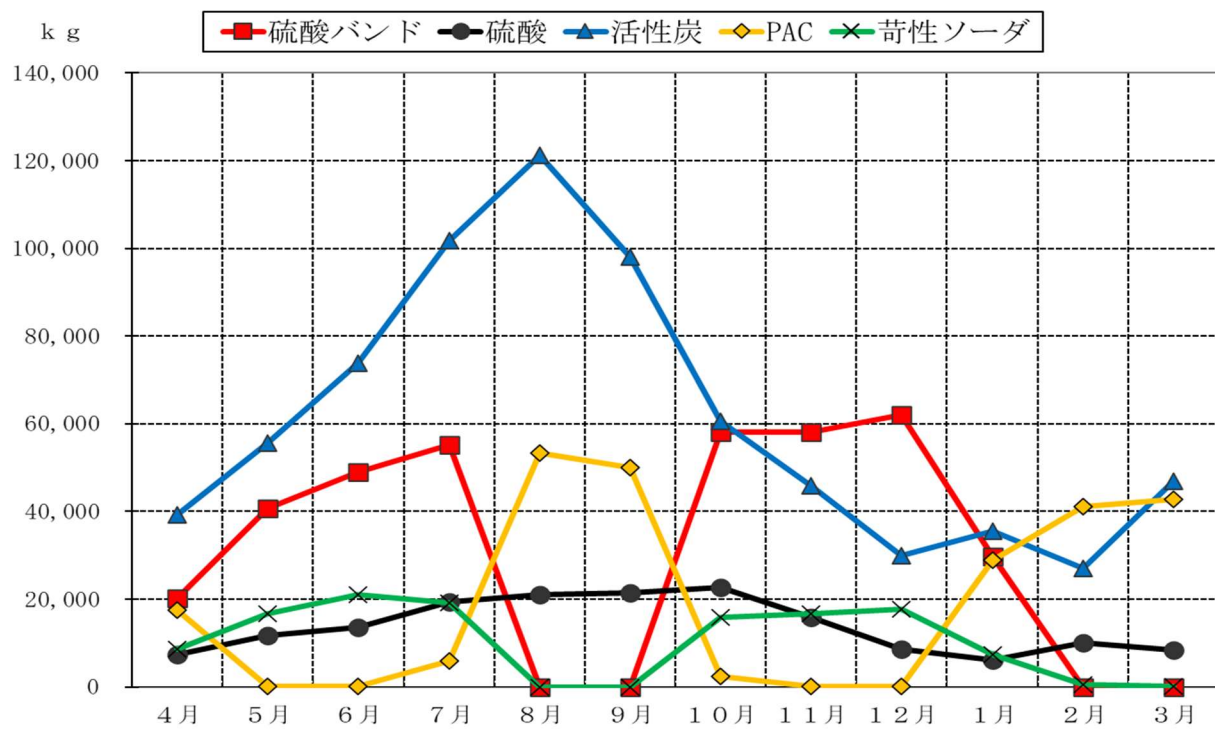

令和7年度次亜塩素酸ナトリウム使用量の推移

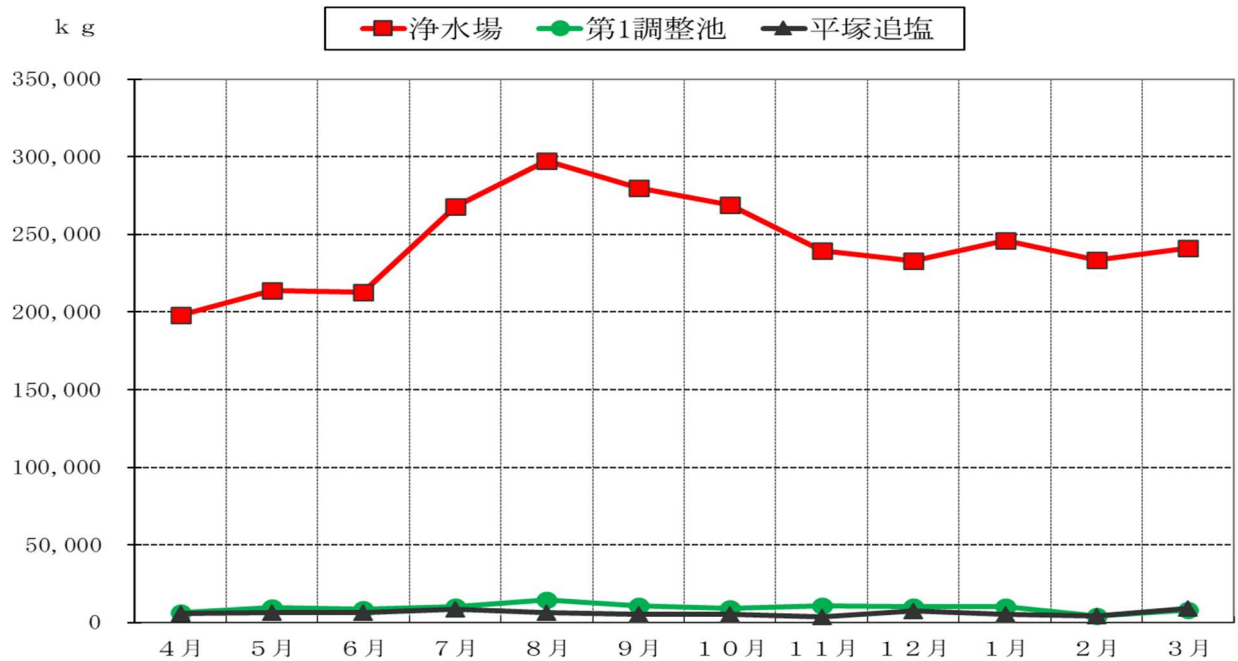

5. 送水・給水


(1) 送水量

ア. 送水量


(単位：m³)

項目 年度	送水量	有効水量						無効水量		有収率 %	有効率 %
		有収水量			無収水量			漏水量	その他		
		給水量	その他	小計	事業用 水量	その他	小計				
令和3年度	11,365,366	11,329,809	0	11,329,809	35,557	0	35,557	0	0	99.7	100
令和4年度	11,826,562	11,799,468	0	11,799,468	27,094	0	27,094	0	0	99.8	100
令和5年度	12,399,203	12,341,529	0	12,341,529	57,674	0	57,674	0	0	99.5	100
令和6年度	12,270,011	12,243,159	0	12,243,159	26,852	0	26,852	0	0	99.8	100
令和7年度	13,082,356	13,034,735	0	13,034,735	47,621	0	47,621	0	0	99.6	100
対前年度 増減率(%)	+6.6	+6.5	0	+6.5	+77.3	0.0	+77.3	0.0	0.0	-	-
4月	974,377	972,391	0	972,391	1,986	0	1,986	0	0	100	100
5月	1,016,909	1,014,857	0	1,014,857	2,052	0	2,052	0	0	100	100
6月	996,557	994,571	0	994,571	1,986	0	1,986	0	0	100	100
7月	1,109,595	1,107,543	0	1,107,543	2,052	0	2,052	0	0	100	100
8月	1,199,177	1,197,125	0	1,197,125	2,052	0	2,052	0	0	100	100
9月	1,116,150	1,114,164	0	1,114,164	1,986	0	1,986	0	0	100	100
10月	1,098,623	1,096,571	0	1,096,571	2,052	0	2,052	0	0	100	100
11月	1,045,811	1,043,825	0	1,043,825	1,986	0	1,986	0	0	100	100
12月	1,129,887	1,118,937	0	1,118,937	10,950	0	10,950	0	0	99	100
1月	1,162,048	1,159,996	0	1,159,996	2,052	0	2,052	0	0	100	100
2月	1,074,531	1,063,632	0	1,063,632	10,899	0	10,899	0	0	99	100
3月	1,158,691	1,151,123	0	1,151,123	7,568	0	7,568	0	0	99	100

イ. 送水量の推移

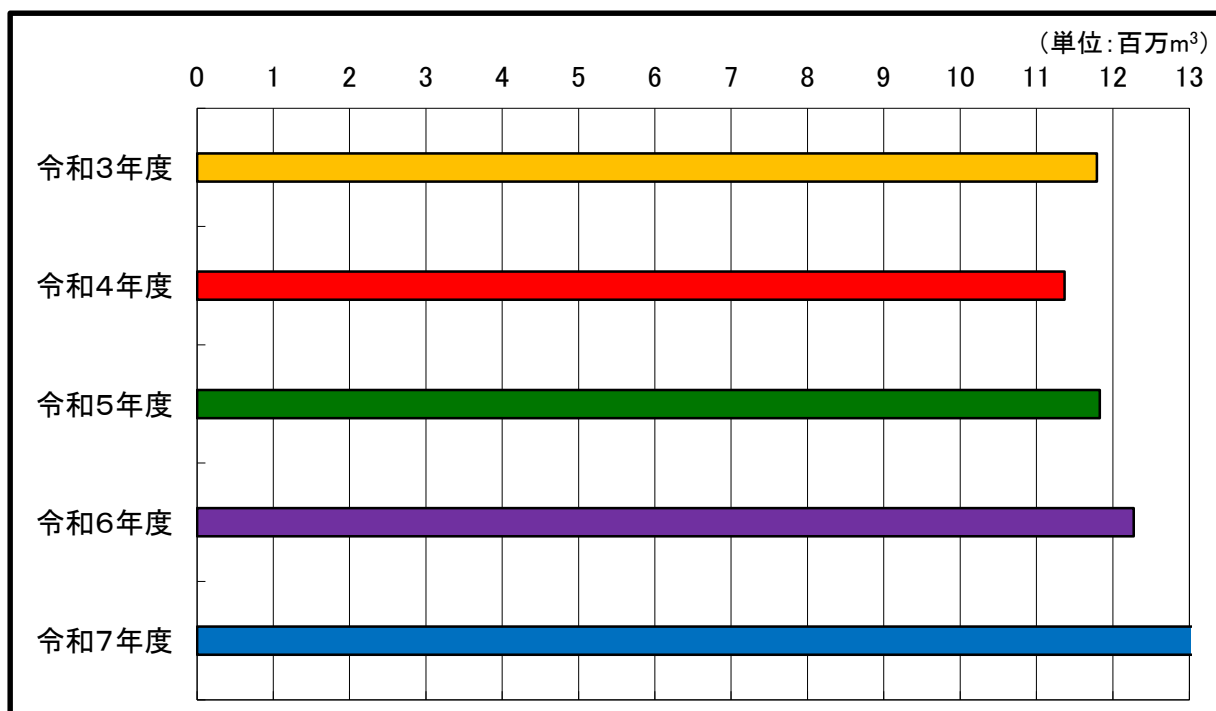

ウ. 送水量の内訳

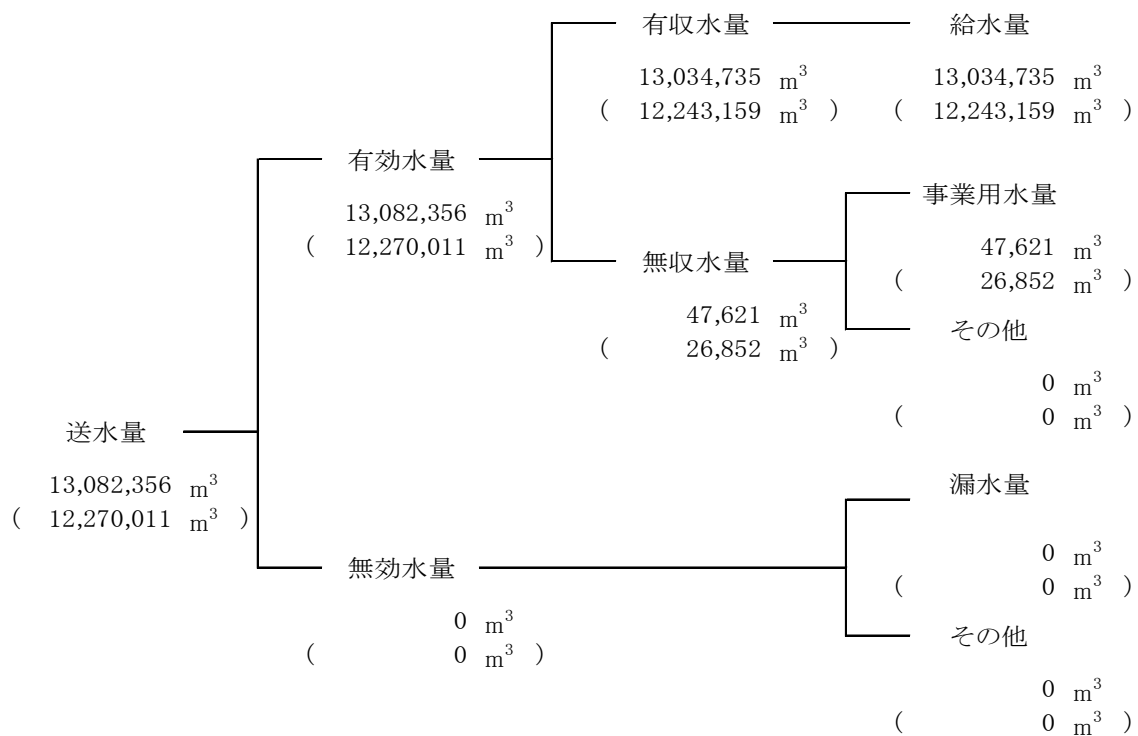

※()内は令和6年度の送水量の内訳

(2) 給水量

ア. 受水団体別給水量

(単位：m³)

項目 年度	旧 勝 浦 市			旧 い す み 市			旧 大 多 喜 町		
	給水量	日平均	日最大	給水量	日平均	日最大	給水量	日平均	日最大
令和3年度	921,554	2,525	3,681	2,071,737	5,676	7,063	721,083	1,976	2,309
令和4年度	894,517	2,451	3,840	2,545,304	6,973	8,338	709,444	1,944	2,451
令和5年度	934,996	2,562	3,846	2,735,827	7,495	8,370	697,795	1,912	2,442
令和6年度	1,032,420	2,821	3,841	2,694,906	7,363	8,165	670,569	1,832	2,313
令和7年度	1,024,665	2,807	4,149	2,862,139	7,841	8,782	663,007	1,816	2,140
対前年度 増減率(%)	▲ 0.8	▲ 0.5	+8.0	+6.2	+6.5	+7.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 7.5
4月	80,880	2,696	3,258	232,223	7,741	8,290	55,697	1,857	2,132
5月	75,592	2,438	3,075	240,959	7,773	7,865	55,938	1,804	2,076
6月	75,766	2,526	3,317	232,927	7,764	7,836	54,674	1,822	2,044
7月	93,937	3,030	4,149	243,866	7,867	8,098	58,326	1,881	2,140
8月	102,852	3,318	3,871	243,860	7,866	7,949	55,513	1,791	1,949
9月	85,017	2,834	3,360	235,666	7,856	7,970	54,226	1,808	2,133
10月	88,371	2,851	3,529	235,280	7,590	8,212	54,201	1,748	1,863
11月	84,754	2,825	3,611	233,293	7,776	8,769	53,765	1,792	2,004
12月	87,073	2,809	3,426	242,422	7,820	8,738	56,397	1,819	2,038
1月	81,510	2,629	3,322	242,021	7,807	8,404	56,706	1,829	2,036
2月	81,667	2,917	3,734	224,913	8,033	8,782	51,434	1,837	2,101
3月	87,246	2,814	3,353	254,709	8,216	8,575	56,130	1,811	2,082

項目 年度	旧 御 宿 町			夷隅郡市広域市町村圏事務組合		
	給水量	日平均	日最大	給水量	日平均	日最大
令和3年度	346,508	949	1,489	-	-	-
令和4年度	351,452	963	1,488	-	-	-
令和5年度	424,866	1,164	3,119	-	-	-
令和6年度	411,249	1,124	1,709	-	-	-
令和7年度	552,108	1,513	2,696	5,101,919	13,978	16,045
対前年度 増減率(%)	+34.3	+34.6	+57.8	-	-	-
4月	23,042	768	853	391,842	13,061	14,105
5月	46,135	1,488	1,494	418,624	13,504	14,221
6月	44,644	1,488	1,494	408,011	13,600	14,313
7月	50,093	1,616	2,213	446,222	14,394	15,624
8月	71,749	2,314	2,696	473,974	15,289	16,045
9月	80,642	2,688	2,695	455,551	15,185	15,648
10月	65,555	2,115	2,692	443,407	14,303	15,124
11月	35,189	1,173	1,819	407,001	13,567	15,936
12月	24,890	803	1,487	410,782	13,251	14,954
1月	40,371	1,302	1,662	420,608	13,568	14,928
2月	41,667	1,488	1,809	399,681	14,274	16,008
3月	28,131	907	1,496	426,216	13,749	14,364

※令和7年度より勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町の水道事業が統合し、夷隅郡市広域市町村圏事務組合で水道事業を担うこととなった。

項目 年度	鴨 川 市			南 房 総 市			鋸 南 町		
	給水量	日平均	日最大	給水量	日平均	日最大	給水量	日平均	日最大
令和3年度	1,049,251	2,875	3,718	1,466,096	4,017	5,620	403,007	1,104	1,385
令和4年度	1,071,263	2,935	3,709	1,428,092	3,913	6,100	403,018	1,104	1,365
令和5年度	1,150,399	3,152	3,734	1,425,083	3,904	5,404	404,108	1,107	1,364
令和6年度	1,158,046	3,164	3,728	1,450,762	3,964	5,789	403,015	1,101	1,436
令和7年度	1,201,825	3,293	3,731	1,475,061	4,041	5,503	403,018	1,104	1,420
対前年度 増減率(%)	+3.8	+4.1	+0.1	+1.7	+1.9	▲ 4.9	0.0	+0.3	▲ 1.1
4月	93,111	3,104	3,490	110,359	3,679	4,275	33,125	1,104	1,280
5月	96,720	3,120	3,429	115,080	3,712	4,289	34,231	1,104	1,116
6月	93,023	3,101	3,271	111,586	3,720	3,886	33,124	1,104	1,115
7月	106,490	3,435	3,731	139,012	4,484	4,827	34,227	1,104	1,114
8月	110,333	3,559	3,631	159,232	5,137	5,503	34,227	1,104	1,115
9月	99,328	3,311	3,427	118,116	3,937	4,181	33,123	1,104	1,114
10月	103,733	3,346	3,437	117,596	3,793	4,197	34,225	1,104	1,117
11月	101,177	3,373	3,714	114,716	3,824	4,770	33,123	1,104	1,349
12月	104,320	3,365	3,727	124,513	4,017	4,859	34,233	1,104	1,420
1月	101,253	3,266	3,648	128,201	4,136	4,907	34,232	1,104	1,170
2月	94,060	3,359	3,724	114,663	4,095	4,649	30,917	1,104	1,148
3月	98,277	3,170	3,414	121,987	3,935	4,068	34,231	1,104	1,115

項目 年度	三 芳 水 道 企 業 団			合 計		
	給水量	日平均	日最大	給水量	日平均	日最大
令和3年度	4,350,573	11,919	12,818	11,329,809	31,041	34,840
令和4年度	4,396,378	12,045	13,999	11,799,468	32,327	37,036
令和5年度	4,568,455	12,516	14,033	12,341,529	33,812	40,059
令和6年度	4,422,192	12,082	13,918	12,243,159	33,451	39,400
令和7年度	4,852,912	13,296	15,478	13,034,735	35,712	40,393
対前年度 増減率(%)	+9.7	+10.0	+11.2	+6.5	+6.8	+2.5
4月	343,954	11,465	13,544	972,391	32,413	35,871
5月	350,202	11,297	12,413	1,014,857	32,737	35,199
6月	348,827	11,628	12,006	994,571	33,152	34,206
7月	381,592	12,309	12,734	1,107,543	35,727	37,975
8月	419,359	13,528	14,049	1,197,125	38,617	39,937
9月	408,046	13,602	13,816	1,114,164	37,139	37,772
10月	397,610	12,826	12,976	1,096,571	35,373	36,286
11月	387,808	12,927	13,844	1,043,825	34,794	39,206
12月	445,089	14,358	14,999	1,118,937	36,095	38,763
1月	475,702	15,345	15,478	1,159,996	37,419	39,770
2月	424,311	15,154	15,478	1,063,632	37,987	40,393
3月	470,412	15,175	15,397	1,151,123	37,133	37,992

注: 合計欄の数値は、以下のとおり算出している。

給水量…各受水団体の給水量の合計

日平均…給水量÷年間(月間)日数


日最大…企業団としての給水量が最大であった日の給水量(各受水団体の「日最大」の総和ではない。)

イ. 給水地点別給水量

(単位：m³)

受水団体名		項目 給水地点名	年間申込 水 量	給 水 量				
				年間水量	月平均	日平均	日 最 大	
		水 量					日 付	
夷隅郡市広域市町村圏事務組合	旧勝浦市	鵜原配水池	702,624	795,152	66,263	2,178	3,360	7月21日
		上植野配水場	160,656	229,513	19,126	629	873	8月13日
	旧いすみ市	須賀谷配水池	350,400	363,558	30,297	996	1,147	12月10日
		第2配水池	744,600	905,707	75,476	2,481	2,587	3月11日
		大原配水池	1,095,000	1,095,558	91,297	3,002	3,559	11月17日
		大寺配水池	481,800	497,316	41,443	12,752	1,927	3月13日
	旧大多喜町	八声配水場	225,624	202,132	16,844	554	735	4月27日
		大多喜配水場	477,600	460,875	38,406	1,263	1,630	9月2日
	旧御宿町	第3配水池	346,560	552,108	46,009	1,513	2,696	8月29日
	南房総市	第6配水場	536,928	582,621	48,552	1,596	2,484	12月8日
		千倉第2配水池	762,528	753,391	62,783	2,064	2,770	8月23日
		白浜浄水池	139,008	139,049	11,587	381	702	8月16日
鴨川市	石上配水場	700,800	688,927	57,411	1,887	2,518	2月12日	
	高鶴配水場	569,736	512,898	42,742	1,405	1,807	7月1日	
鋸南町	湯沢配水場	402,960	403,018	33,585	1,104	1,420	12月2日	
三芳水道企業団	宮本配水池 (南房総市)	1,743,840	1,919,712	159,976	5,259	7,223	1月10日	
	出野尾配水池 (館山市)	2,752,560	2,933,200	244,433	8,036	8,783	9月18日	
令和7年度			12,193,224	13,034,735	1,086,228	35,614	40,393	2月23日
令和6年度			12,416,400	12,243,159	1,020,263	33,451	39,400	8月13日
令和5年度			12,529,272	12,341,529	1,028,461	33,720	40,059	8月19日
令和4年度			12,374,760	11,799,468	983,289	32,327	37,036	1月29日
令和3年度			11,334,088	11,329,809	944,151	31,041	34,840	7月24日

給水地点別年間給水量

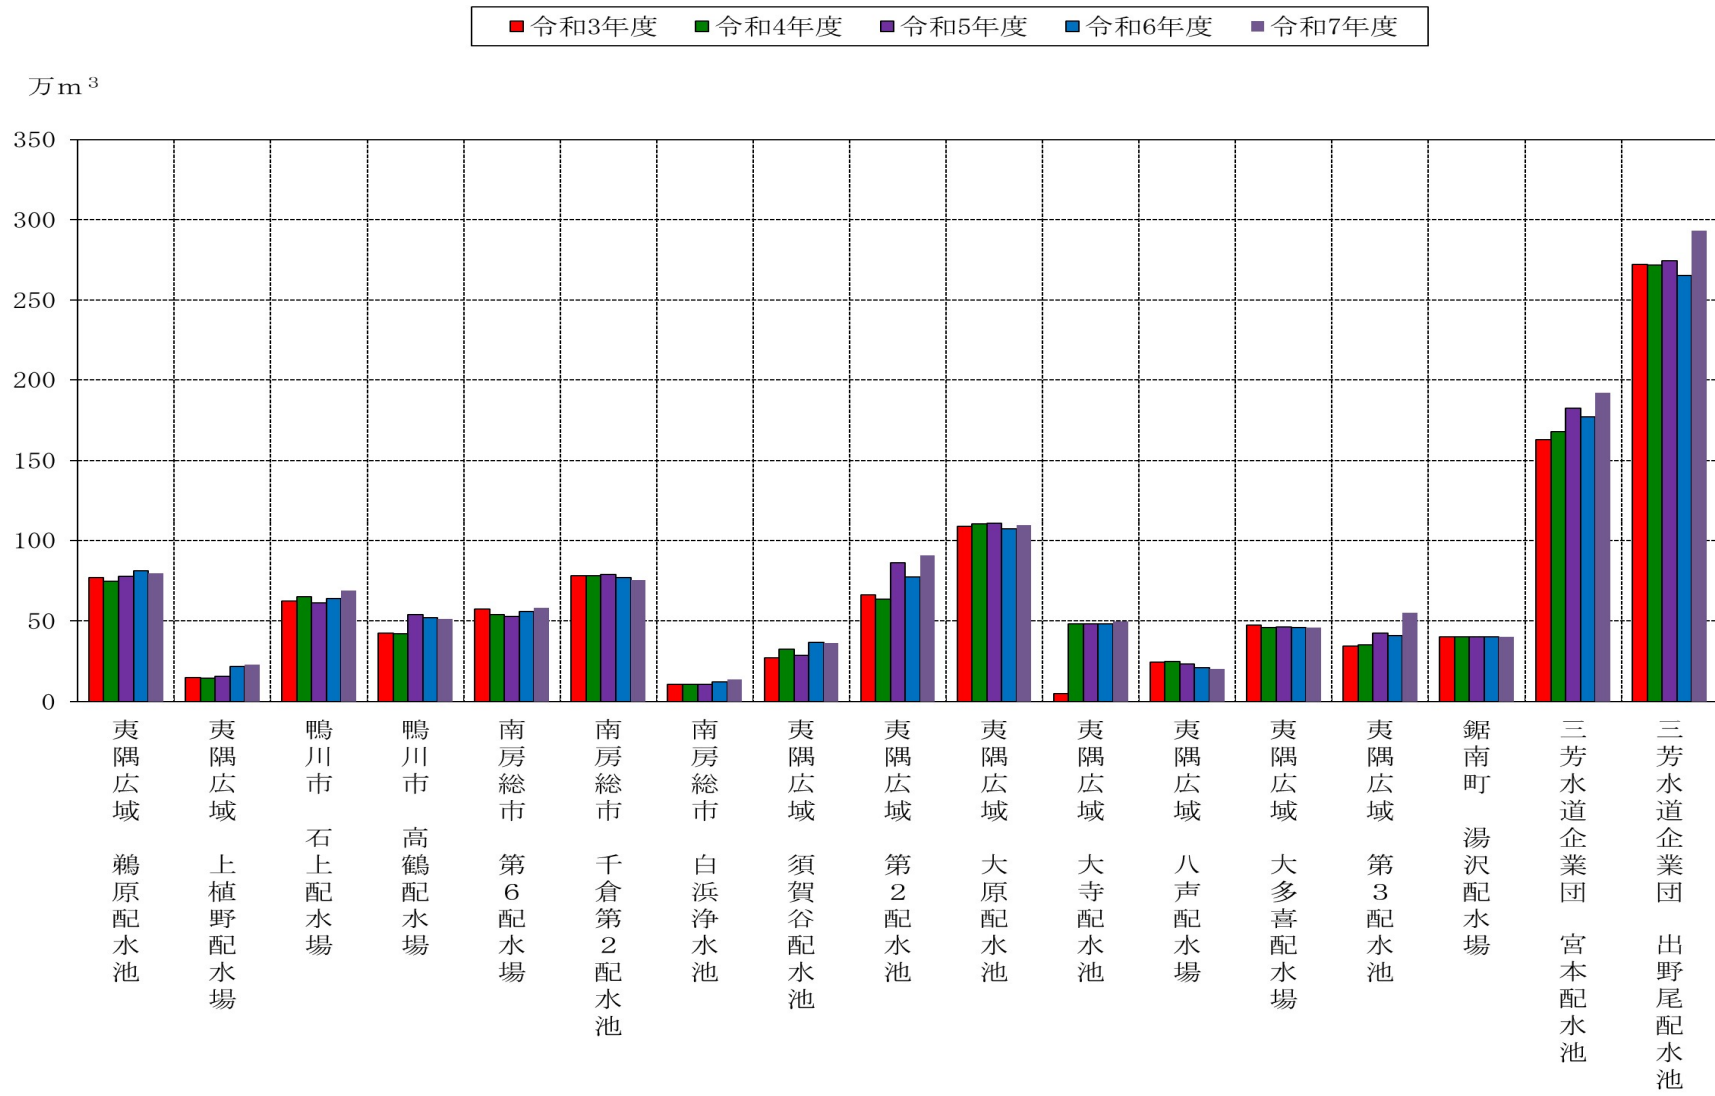

(3) 電力使用量

ア. 大多喜浄水場

年度 月	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)
4月	478,905	8,051,910	502,144	11,762,227	496,971	14,652,423	488,174	10,311,217	491,664	6,494,560
5月	498,989	8,722,779	519,607	12,274,237	520,820	13,083,640	503,734	11,353,002	513,693	12,974,137
6月	494,818	8,985,426	505,961	12,287,491	514,814	11,936,032	503,198	11,874,052	505,978	12,730,223
7月	540,759	10,001,791	548,096	14,092,315	576,749	12,339,190	554,513	13,648,148	558,096	13,815,449
8月	550,879	10,160,280	565,054	15,050,111	627,979	12,474,145	580,932	14,129,935	595,637	13,699,483
9月	478,126	9,375,646	511,066	14,401,290	548,269	10,974,321	525,739	11,981,190	548,987	12,559,828
10月	487,555	9,474,164	524,959	15,159,000	539,937	11,320,839	522,192	12,052,348	540,892	12,298,917
11月	466,980	9,306,761	499,073	15,299,118	494,662	10,678,412	503,649	12,222,414	519,413	12,465,437
12月	491,328	9,942,907	519,703	16,969,026	530,481	11,253,637	521,515	13,160,903	563,469	13,231,686
1月	496,099	10,203,410	536,544	17,937,414	545,844	11,649,048	538,409	13,316,283	587,892	13,569,655
2月	453,624	10,089,969	491,247	14,880,103	508,092	11,080,716	498,626	11,733,577	541,015	11,212,671
3月	513,173	10,041,635	519,804	13,192,451	531,874	9,855,588	553,084	12,836,776	583,018	11,952,858
合計	5,951,235	114,356,678	6,243,258	173,304,783	6,436,492	141,297,991	6,293,765	148,619,845	6,549,754	147,004,904

※予備線料金及び消費税を含む。

イ. 第1送水調整池

年度 月	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)
4月	1,582	47,932	1,660	60,818	1,770	65,442	2,022	62,349	1,413	56,712
5月	1,432	47,131	1,519	58,750	1,775	60,032	1,821	62,150	1,442	59,486
6月	1,525	49,332	1,640	61,965	2,017	62,425	1,928	67,424	1,559	62,069
7月	1,408	48,140	1,566	62,150	1,854	57,682	1,669	64,858	1,585	62,439
8月	1,585	52,569	1,513	63,769	1,838	57,530	1,855	70,598	1,510	58,490
9月	1,793	57,662	1,670	70,203	1,938	57,352	2,026	66,671	1,945	66,803
10月	1,528	52,561	1,656	72,241	1,851	60,689	1,402	53,605	1,425	55,491
11月	1,470	50,791	1,541	69,633	1,447	51,359	1,265	51,725	1,582	60,588
12月	1,452	51,046	1,517	72,180	1,477	51,392	1,361	56,714	1,639	61,570
1月	1,680	56,941	1,449	72,122	1,850	58,396	1,401	57,940	1,766	64,899
2月	1,691	59,618	1,490	63,501	1,971	61,259	1,360	53,779	1,212	47,575
3月	1,542	57,743	1,523	61,868	1,833	58,833	1,206	50,306	1,221	47,486
合計	18,688	631,466	18,744	789,200	21,621	702,391	19,316	718,119	18,299	703,608

※電力量は動力と電灯の合計、料金は消費税を含む。

ウ．鋸南系加圧ポンプ場

年度 月	令和 3 年度		令和 4 年度		令和 5 年度		令和 6 年度		令和 7 年度	
	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)
4 月	17,742	297,731	17,776	422,114	17,676	439,266	17,643	359,572	17,800	428,513
5 月	17,197	308,084	17,211	419,668	17,061	373,520	17,024	381,701	17,130	442,710
6 月	17,626	321,000	17,580	431,871	17,623	361,581	17,491	417,991	17,768	454,121
7 月	17,033	324,399	17,393	457,804	16,932	338,050	16,907	439,718	17,791	455,325
8 月	17,339	346,648	17,445	493,305	17,597	352,897	17,647	471,698	18,530	447,797
9 月	17,488	358,551	17,473	518,492	17,444	332,577	17,595	398,986	18,481	434,675
10 月	17,024	350,425	16,818	518,281	16,843	364,210	16,492	371,041	17,924	417,983
11 月	17,524	350,146	17,523	548,837	17,372	351,966	17,653	402,554	17,549	426,903
12 月	16,826	345,219	16,767	563,797	16,840	339,048	16,940	427,643	17,144	417,137
1 月	17,725	371,403	17,733	612,893	17,628	353,320	17,752	442,854	17,679	428,482
2 月	17,583	391,100	17,685	488,736	17,614	354,655	17,700	397,629	17,457	345,088
3 月	15,828	373,387	15,574	414,101	16,332	336,472	16,015	366,551	16,038	322,556
合計	206,935	4,138,093	206,978	5,889,899	206,962	4,297,562	206,859	4,877,938	211,291	5,021,290


※電力量は動力と電灯の合計、料金は消費税を含む。

エ．平塚追加塩素設備


年度 月	令和 3 年度		令和 4 年度		令和 5 年度		令和 6 年度		令和 7 年度	
	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)	電力量 (kWh)	料 金 (円)
4 月	1,666	56,234	1,664	67,951	1,523	66,517	1,492	60,093	1,750	71,737
5 月	1,581	56,456	1,527	65,455	1,540	62,549	1,422	61,483	1,597	70,397
6 月	1,654	58,265	1,595	67,403	1,635	62,505	1,592	67,469	1,653	71,482
7 月	1,569	57,973	1,595	70,012	1,581	60,386	1,546	69,412	1,745	73,707
8 月	1,691	61,514	1,672	75,075	1,590	60,658	1,666	73,481	1,754	71,377
9 月	1,756	63,581	1,711	78,702	1,638	59,933	1,519	63,699	1,538	65,654
10 月	1,614	61,098	1,608	77,330	1,539	62,005	1,066	53,932	1,520	64,831
11 月	1,623	60,606	1,628	78,965	1,738	63,843	1,557	64,849	1,550	67,101
12 月	1,615	61,294	1,575	80,991	1,806	64,726	1,498	67,429	1,544	67,160
1 月	1,649	63,514	1,684	86,893	1,513	60,220	1,685	72,928	1,799	73,994
2 月	1,597	64,766	1,756	77,306	1,531	60,762	1,596	67,246	1,468	60,640
3 月	1,503	63,974	1,348	64,242	1,384	58,023	1,594	66,446	1,162	54,026
合計	19,518	729,275	19,363	890,325	19,018	742,127	18,233	788,467	19,080	812,106

※電力量は動力と電灯の合計、料金は消費税を含む。

令和7年度使用電力量内訳

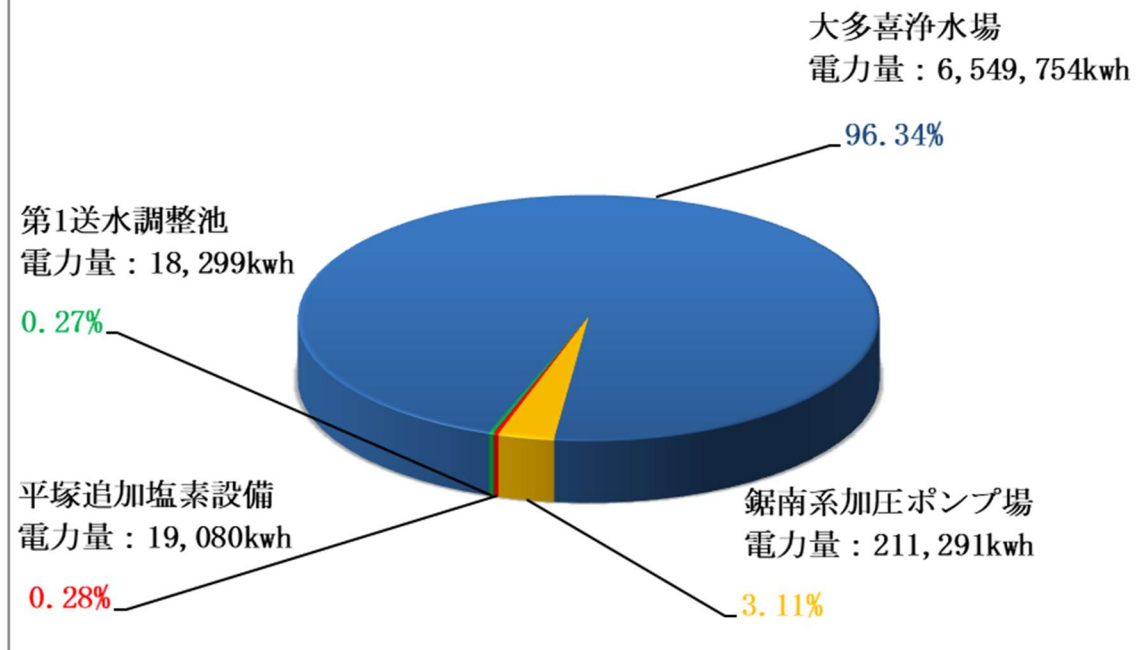

月別使用電力量の推移（浄水場）

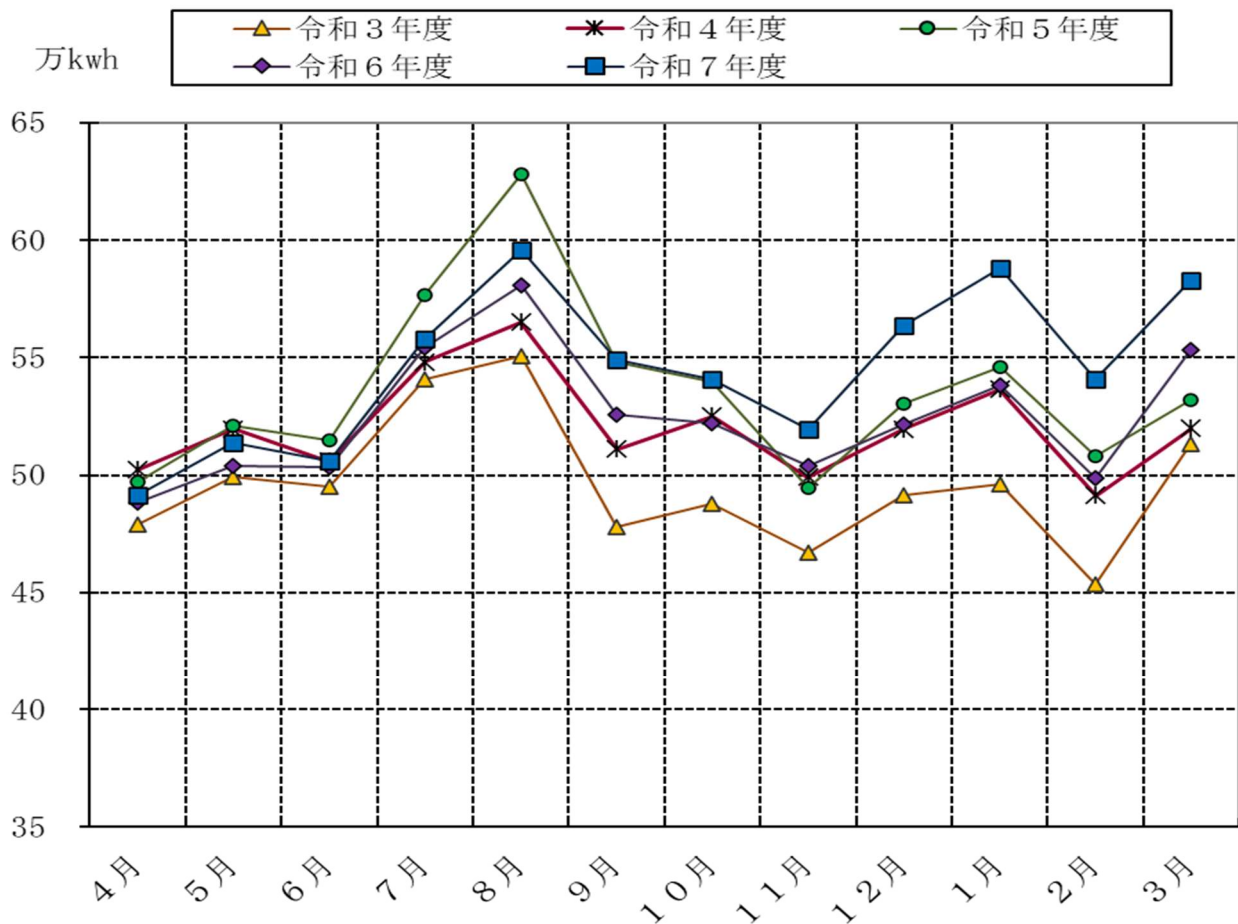

6. 水質

(1) 水質検査結果

ア. 大多喜浄水場

採水場所		大多喜浄水場(原水)				大多喜浄水場(浄水池)			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
検査項目									
気温	℃	238	32. 0	1. 2	17. 6	238	32. 0	1. 2	17. 6
水温	℃	238	30. 6	8. 4	19. 5	238	30. 8	8. 5	19. 7
残留塩素	mg/L					238	0. 9	0. 6	0. 7
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	52	920	46	180	52	0	0	0
大腸菌	※	52	44	1. 0未満	2. 5	52	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	12	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	12	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	12	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	12	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
鉛及びその化合物	mg/L	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	12	0. 002	0. 001	0. 001	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
六価クロム化合物	mg/L	12	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	12	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	52	0. 006	0. 004未満	0. 004未満	52	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	52	3. 24	1. 55	2. 39	52	3. 13	1. 54	2. 35
フッ素及びその化合物	mg/L	12	0. 14	0. 08	0. 11	12	0. 11	0. 07	0. 09
ホウ素及びその化合物	mg/L	12	0. 05	0. 03	0. 04	12	0. 05	0. 03	0. 04
四塩化炭素	mg/L	12	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	12	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	12	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	12	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
ジクロロメタン	mg/L	12	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	12	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
トリクロロエチレン	mg/L	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
ベンゼン	mg/L	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
塩素酸	mg/L					52	0. 08	0. 06未満	0. 06未満
クロロ酢酸	mg/L					12	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
クロロホルム	mg/L					52	0. 001	0. 001未満	0. 001未満
ジクロロ酢酸	mg/L					12	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L					52	0. 006	0. 003	0. 004
臭素酸	mg/L	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
総トリハロメタン	mg/L					52	0. 014	0. 006	0. 010
トリクロロ酢酸	mg/L					12	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L					52	0. 003	0. 001未満	0. 002
ブロモホルム	mg/L					52	0. 006	0. 002	0. 004
ホルムアルデヒド	mg/L					12	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	12	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	12	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	12	0. 20	0. 05	0. 10	12	0. 04	0. 02	0. 03
鉄及びその化合物	mg/L	12	0. 51	0. 11	0. 21	12	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
銅及びその化合物	mg/L	12	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	12	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	12	36. 2	20. 1	28. 3	12	40. 1	26. 8	33. 3
マンガン及びその化合物	mg/L	12	0. 082	0. 008	0. 038	12	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
塩化物イオン	mg/L	52	50. 8	27. 4	38. 1	52	57. 8	31. 9	44. 4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12	102. 4	71. 0	88. 8	12	104. 5	74. 6	91. 5
蒸発残留物	mg/L	12	256	178	226	12	276	207	245
陰イオン界面活性剤	mg/L	6	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	6	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0. 000002	0. 000001未満	0. 000001未満	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0. 000008	0. 000001未満	0. 000001未満	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	6	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	6	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
フェノール類	mg/L	12	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	12	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
有機物(全有機炭素(TOC) の量)	mg/L	52	2. 6	1. 6	2. 0	52	0. 9	0. 3	0. 6
pH値	---	238	8. 22	7. 30	7. 58	238	7. 63	7. 03	7. 42
味	---					238	異常なし		
臭気	---	238	主に植物性臭気			238	異常なし		
色度	度	238	17. 6	5. 4	8. 8	238	0. 5	0. 5未満	0. 5未満
濁度	度	238	12. 9	1. 7	4. 6	238	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

※大多喜浄水場(原水)の単位は、(MPN/100mL)

イ. 場外施設

採水場所		第1送水調整池（配水）				平塚追加塩素設備（流入水）			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
検査項目									
気温	℃	12	29.9	3.0	17.5	12	31.7	3.8	18.0
水温	℃	12	29.6	9.2	18.9	12	28.9	9.7	18.9
残留塩素	mg/L	12	0.7	0.6	0.6	12	0.6	0.5	0.5
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL								
大腸菌	---								
カドミウム及びその化合物	mg/L								
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L								
鉛及びその化合物	mg/L								
ヒ素及びその化合物	mg/L								
六価クロム化合物	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
フッ素及びその化合物	mg/L								
ホウ素及びその化合物	mg/L								
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
ベンゼン	mg/L								
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L	12	0.003	0.001未満	0.001未満	12	0.003	0.001未満	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブromクロロメタン	mg/L	12	0.014	0.008	0.010	12	0.015	0.010	0.013
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L	12	0.031	0.017	0.023	12	0.034	0.023	0.029
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブromジクロロメタン	mg/L	12	0.008	0.002	0.004	12	0.009	0.003	0.005
ブromホルム	mg/L	12	0.011	0.006	0.008	12	0.013	0.007	0.010
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L								
アルミニウム及びその化合物	mg/L								
鉄及びその化合物	mg/L								
銅及びその化合物	mg/L								
ナトリウム及びその化合物	mg/L								
マンガン及びその化合物	mg/L								
塩化物イオン	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L								
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	mg/L								
2-メチルイソボルネオール	mg/L								
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L								
pH値	---	12	7.60	7.35	7.49	12	7.63	7.35	7.51
味	---								
臭気	---								
色度	度								
濁度	度								

ウ．受水団体受水槽流入水

検査項目	採水場所	夷隅郡市広城市町村圏事務組合 鵜原配水池（流入水）				夷隅郡市広城市町村圏事務組合 上植野配水場（流入水）			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	12	32.9	8.3	20.5	12	29.8	3.8	17.4
水温	℃	12	29.0	8.9	19.2	12	30.0	8.6	19.0
残留塩素	mg/L	12	0.7	0.6	0.6	12	0.8	0.6	0.6
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3.08	1.55	2.33	12	3.11	1.54	2.35
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.08	0.09	4	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.04	0.04
四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	12	0.07	0.06未満	0.06未満	12	0.09	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブromクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.007	0.008	12	0.012	0.008	0.010
臭素酸	mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0.022	0.015	0.018	12	0.025	0.017	0.021
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブromジクロロメタン	mg/L	12	0.005	0.002	0.004	12	0.005	0.003	0.004
ブromホルム	mg/L	12	0.007	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.007
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	38.2	27.2	32.5	4	38.4	26.9	32.4
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	12	55.8	33.4	43.4	12	57.1	31.8	44.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	103.6	73.0	88.8	4	103.6	73.6	88.2
蒸発残留物	mg/L	4	267	207	237	4	274	207	241
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.4	0.7
pH値	---	12	7.61	7.27	7.47	12	7.67	7.38	7.51
味	---	12	異常なし			12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし			12	異常なし		
色度	度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水場所		鴨川市 石上配水場（流入水）				鴨川市 高鶴配水場（流入水）			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
検査項目									
気温	℃	12	29.4	6.8	18.3	12	32.5	6.0	19.4
水温	℃	12	29.4	10.3	19.2	12	29.1	11.5	19.5
残留塩素	mg/L	12	0.7	0.6	0.6	12	0.6	0.5	0.5
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3.01	1.56	2.33	12	2.97	1.54	2.32
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.07	0.08	4	0.11	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.04	0.04
四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	12	0.09	0.06未満	0.06未満	12	0.09	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	12	0.002	0.001未満	0.001	12	0.002	0.001未満	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.013	0.010	0.012	12	0.015	0.012	0.014
臭素酸	mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0.029	0.021	0.025	12	0.033	0.027	0.031
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.006	0.003	0.005	12	0.007	0.004	0.006
ブロモホルム	mg/L	12	0.011	0.005	0.008	12	0.014	0.007	0.010
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	43.2	27.0	33.5	4	42.3	27.6	33.3
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	12	59.3	33.5	44.6	12	58.5	33.8	44.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	4	106.6	84.1	91.4	4	106.4	85.1	91.7
蒸発残留物	mg/L	4	265	231	253	4	276	232	256
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	12	0.9	0.4	0.7	12	0.9	0.4	0.6
pH値	---	12	7.65	7.35	7.54	12	7.68	7.46	7.57
味	---	12	異常なし			12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし			12	異常なし		
色度	度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水場所		鋸南町 湯沢配水場（流入水）				三芳水道企業団 宮本配水池（流入水）			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
検査項目									
気温	℃	12	29.8	5.1	18.0	12	31.2	8.0	19.3
水温	℃	12	29.0	10.9	19.3	12	28.5	10.0	19.3
残留塩素	mg/L	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.6	0.6
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.96	1.52	2.32	12	3.11	1.52	2.33
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.07	0.08	4	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.04	0.04
四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	12	0.09	0.06未満	0.06未満	12	0.12	0.06未満	0.08
クロロ酢酸	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	12	0.003	0.001未満	0.002	12	0.003	0.001未満	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003	0.003未満	0.003未満	4	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブromクロロメタン	mg/L	12	0.015	0.012	0.014	12	0.016	0.013	0.014
臭素酸	mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0.035	0.026	0.032	12	0.035	0.028	0.031
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブromジクロロメタン	mg/L	12	0.008	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.006
ブromホルム	mg/L	12	0.014	0.006	0.010	12	0.013	0.007	0.010
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	42.7	27.9	33.3	4	38.5	27.4	33.0
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	12	58.3	33.6	44.5	12	56.4	34.2	44.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	105.3	84.5	91.5	4	104.1	74.6	89.7
蒸発残留物	mg/L	4	276	237	261	4	265	208	242
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	1.0	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.7
pH値	---	12	7.69	7.43	7.56	12	7.66	7.39	7.55
味	---	12	異常なし			12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし			12	異常なし		
色度	度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

検査項目		三芳水道企業団 出野尾配水池（流入水）				南房総市 第6配水場（流入水）			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	12	32.9	7.8	19.7	12	29.2	5.2	18.1
水温	℃	12	28.5	10.5	19.4	12	29.1	11.0	19.4
残留塩素	mg/L	12	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.5	0.6
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3.10	1.52	2.34	12	2.95	1.53	2.31
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.07	0.08	4	0.11	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.04	0.04
四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	12	0.12	0.06未満	0.07	12	0.12	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	12	0.003	0.001	0.002	12	0.003	0.001未満	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003	0.003未満	0.003未満	4	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブromクロロメタン	mg/L	12	0.018	0.014	0.015	12	0.015	0.012	0.014
臭素酸	mg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0.040	0.031	0.034	12	0.036	0.027	0.032
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブromジクロロメタン	mg/L	12	0.009	0.005	0.007	12	0.008	0.004	0.006
ブromホルム	mg/L	12	0.014	0.008	0.011	12	0.013	0.006	0.010
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	38.2	27.4	33.1	4	40.7	28.3	33.0
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	12	55.9	34.3	44.3	12	57.9	33.8	44.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	4	103.9	75.1	90.2	4	105.0	84.1	91.3
蒸発残留物	mg/L	4	278	212	246	4	288	236	259
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	12	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6
pH値	---	12	7.68	7.42	7.56	12	7.69	7.44	7.56
味	---	12	異常なし			12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし			12	異常なし		
色度	度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水場所		南房総市 千倉第2配水池(流入水)				南房総市 白浜浄水池(流入水)			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
検査項目									
気温	℃	12	34. 0	10. 0	20. 9	52	32. 4	7. 0	19. 9
水温	℃	12	28. 7	11. 4	19. 8	52	29. 0	11. 4	19. 8
残留塩素	mg/L	12	0. 6	0. 5	0. 5	52	0. 6	0. 4	0. 5
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	4	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	4	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	12	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3. 10	1. 52	2. 34	12	3. 10	1. 49	2. 34
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0. 11	0. 07	0. 08	4	0. 11	0. 07	0. 09
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0. 05	0. 04	0. 04	4	0. 05	0. 04	0. 04
四塩化炭素	mg/L	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	4	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	4	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
ベンゼン	mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
塩素酸	mg/L	12	0. 12	0. 06未満	0. 08	12	0. 12	0. 06未満	0. 08
クロロ酢酸	mg/L	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	4	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
クロロホルム	mg/L	12	0. 004	0. 001	0. 002	52	0. 004	0. 001未満	0. 002
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0. 003	0. 003未満	0. 003未満	4	0. 003	0. 003未満	0. 003未満
ジブromクロロメタン	mg/L	12	0. 020	0. 014	0. 016	52	0. 020	0. 012	0. 015
臭素酸	mg/L	12	0. 003	0. 001未満	0. 001未満	12	0. 002	0. 001未満	0. 001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0. 043	0. 032	0. 036	52	0. 044	0. 025	0. 035
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	4	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
ブromジクロロメタン	mg/L	12	0. 009	0. 005	0. 007	52	0. 010	0. 004	0. 006
ブromホルム	mg/L	12	0. 015	0. 007	0. 011	52	0. 016	0. 007	0. 011
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	4	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0. 04	0. 02	0. 03	4	0. 04	0. 02	0. 03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	4	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	38. 3	27. 3	33. 2	4	38. 6	27. 6	33. 3
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	4	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
塩化物イオン	mg/L	12	56. 1	34. 1	44. 4	12	58. 7	34. 5	44. 8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	104. 1	74. 7	90. 3	4	104. 4	75. 6	91. 8
蒸発残留物	mg/L	4	276	210	245	4	262	207	239
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	4	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	12	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	4	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
フェノール類	mg/L	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	4	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0. 9	0. 4	0. 6	12	0. 9	0. 4	0. 6
pH値	---	12	7. 74	7. 42	7. 57	52	7. 73	7. 44	7. 59
味	---	12	異常なし			12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし			12	異常なし		
色度	度	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	12	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
濁度	度	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	12	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

検査項目	採水場所	夷隅郡市広域市町村圏事務組合 大多喜配水場（流入水）				夷隅郡市広域市町村圏事務組合 八声配水場（流入水）			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	12	35.4	6.2	21.4	12	31.2	8.8	17.8
水温	℃	12	30.5	7.7	19.1	12	30.0	9.0	18.7
残留塩素	mg/L	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.6	0.7
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3.10	1.55	2.32	12	3.01	1.69	2.39
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.07	0.09	4	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.03	0.04
四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	12	0.08	0.06未満	0.06未満	12	0.08	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.007	0.004	0.006	12	0.007	0.004	0.006
臭素酸	mg/L	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0.015	0.011	0.013	12	0.016	0.010	0.013
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.003	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/L	12	0.007	0.004	0.005	12	0.008	0.003	0.005
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	38.3	27.2	32.5	4	39.5	26.7	33.8
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	12	56.4	32.9	44.2	12	57.7	31.8	45.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	4	103.9	74.1	89.2	4	104.2	77.6	92.1
蒸発残留物	mg/L	4	271	202	240	4	269	217	249
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	12	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6
pH値	---	12	7.68	7.35	7.50	12	7.59	7.33	7.47
味	---	12	異常なし			12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし			12	異常なし		
色度	度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

検査項目		夷隅郡市広域市町村圏事務組合 須賀谷配水池（流入水）				夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第2配水池（流入水）			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	12	34.7	8.8	18.5	12	31.8	7.9	17.8
水温	℃	12	30.3	9.8	19.3	12	30.2	9.4	19.2
残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3.01	1.71	2.41	12	3.01	1.71	2.41
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.10	0.06	0.09	4	0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04
四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	12	0.07	0.06未満	0.06未満	12	0.07	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.006	0.008	12	0.009	0.006	0.008
臭素酸	mg/L	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0.020	0.014	0.018	12	0.019	0.014	0.017
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.004	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/L	12	0.008	0.003	0.006	12	0.007	0.003	0.006
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	39.3	26.5	34.2	4	39.3	26.6	33.9
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	12	57.0	31.8	44.7	12	56.9	31.7	44.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	4	103.0	77.0	90.8	4	103.0	77.0	91.4
蒸発残留物	mg/L	4	258	214	245	4	261	225	251
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.4	0.7
pH値	---	12	7.65	7.37	7.51	12	7.63	7.36	7.50
味	---	12	異常なし			12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし			12	異常なし		
色度	度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

検査項目	採水場所	夷隅郡市広域市町村圏事務組合 大原配水池（流入水）				夷隅郡市広域市町村圏事務組合 大寺配水池（流入水）			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
気温	℃	12	30.0	7.0	16.9	12	29.2	5.8	16.6
水温	℃	12	30.0	9.2	19.0	12	30.0	9.5	19.1
残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.5
【水質基準項目】									
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3.01	1.72	2.41	12	3.02	1.73	2.41
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.10	0.06	0.09	4	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.04	0.04
四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	12	0.07	0.06未満	0.06未満	12	0.08	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.007	0.009	12	0.012	0.008	0.010
臭素酸	mg/L	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0.021	0.016	0.019	12	0.024	0.019	0.021
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.004	0.002	0.004	12	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/L	12	0.008	0.004	0.006	12	0.010	0.005	0.008
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	39.2	27.0	33.9	4	39.3	27.4	34.5
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	12	56.8	32.1	44.8	12	57.1	32.9	45.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	4	103.0	77.0	91.3	4	103.5	77.7	91.6
蒸発残留物	mg/L	4	270	222	254	4	273	236	258
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	12	0.9	0.4	0.7	12	0.9	0.4	0.6
pH値	---	12	7.64	7.35	7.50	12	7.64	7.34	7.52
味	---	12	異常なし			12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし			12	異常なし		
色度	度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

検査項目		採水場所			
		夷隅郡市広域市町村圏事務組合 第3配水池（流入水）			
		回数	最高	最低	平均
気温	℃	12	32.5	5.9	19.9
水温	℃	12	29.8	10.1	19.5
残留塩素	mg/L	12	0.6	0.4	0.5
【水質基準項目】					
一般細菌	CFU/mL	12	0	0	0
大腸菌	---	12	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3.11	1.54	2.34
フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.04	0.04
四塩化炭素	mg/L	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	12	0.07	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブromクロロメタン	mg/L	12	0.013	0.008	0.011
臭素酸	mg/L	12	0.002	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	12	0.030	0.018	0.024
トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブromジクロロメタン	mg/L	12	0.006	0.003	0.004
ブromホルム	mg/L	12	0.011	0.006	0.008
ホルムアルデヒド	mg/L	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	38.3	27.2	32.2
マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	12	57.4	32.3	44.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	4	104.1	75.4	89.2
蒸発残留物	mg/L	4	265	210	244
陰イオン界面活性剤	mg/L	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	12	0.9	0.4	0.7
pH値	---	12	7.66	7.40	7.53
味	---	12	異常なし		
臭気	---	12	異常なし		
色度	度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(2) 水質基準値及び測定方法

	水質基準項目	単位	基準値	記載最小値	測定方法
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	自己 標準寒天培地法
2	大腸菌	※	検出されないこと	不検出	自己 特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	自己 ICP-MS法
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005	自己 還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	自己 ICP-MS法
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	自己 ICP-MS法
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	自己 ICP-MS法
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002	自己 ICP-MS法
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	自己 イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	自己 イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	自己 イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	自己 イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	自己 ICP-MS法
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	自己 PT-GC-MS法
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	自己 PT-GC-MS法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.004	自己 PT-GC-MS法
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002	自己 PT-GC-MS法
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001	自己 PT-GC-MS法
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001	自己 PT-GC-MS法
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001	自己 PT-GC-MS法
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	自己 イオンクロマトグラフ法
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	自己 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001	自己 PT-GC-MS法
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	自己 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001	自己 PT-GC-MS法
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	自己 イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001	自己 PT-GC-MS法
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	自己 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001	自己 PT-GC-MS法
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001	自己 PT-GC-MS法
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008	自己 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	自己 ICP-MS法
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	自己 ICP-MS法
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03	自己 ICP-MS法
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	自己 ICP-MS法
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5	自己 イオンクロマトグラフ法(陽イオン)
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.001	自己 ICP-MS法
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2	自己 イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	8.2	自己 イオンクロマトグラフ法(陽イオン)
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	自己 重量法
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	委託 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	自己 PT-GC-MS法
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001	自己 PT-GC-MS法
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005	委託 固相抽出-吸光光度法
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	自己 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3	自己 全有機炭素計測定法
47	pH値	---	5.8以上8.6以下	0.01	自己 ガラス電極法
48	味	---	異常でないこと	異常なし	自己 官能法
49	臭気	---	異常でないこと	異常なし	自己 官能法
50	色度	度	5 以下	0.5	自己 透過光測定法
51	濁度	度	2 以下	0.1	自己 積分球式光電光度法

※大多喜浄水場(原水)の単位は、(MPN/100mL)

7. 財務

(1) 財務諸表

ア. 決算状況

(ア) 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

（単位：円）

科目 年度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率
	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%
水道用水供給事業収益	4,044,497,489	100.00	▲ 0.52	4,067,584,633	100.00	+0.57	4,084,891,949	100.00	+0.43	4,065,122,038	100.00	▲ 0.48	4,186,479,835	100.00	+2.99
営 業 収 益	3,102,512,208	76.71	▲ 0.40	3,116,306,093	76.61	+0.44	3,143,509,605	76.95	+0.87	3,129,381,928	76.97	▲ 0.45	3,155,077,703	75.36	+0.82
給 水 収 益	3,102,512,208	76.71	▲ 0.40	3,116,306,093	76.61	+0.44	3,139,814,794	76.86	+0.75	3,129,337,300	76.97	▲ 0.33	3,152,585,929	75.30	+0.74
受託工事収益	0	—	皆減	0	—	—	3,694,811	0.09	皆増	44,628	0.00	▲ 98.79	2,491,774	0.06	+5,483.43
営 業 外 収 益	941,985,281	23.29	▲ 0.92	951,278,540	23.39	+0.99	941,382,344	23.05	▲ 1.04	935,740,110	23.03	▲ 0.60	1,031,402,132	24.64	+10.22
負 担 金	4,940,943	0.12	+1.77	40,760	0.00	▲ 99.18	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—
受取利息及び配当金	3,091,996	0.08	▲ 7.43	3,020,994	0.08	▲ 2.30	3,020,997	0.08	+0.00	3,021,057	0.08	+0.00	3,142,792	0.08	+4.03
消 費 税 還 付 金	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	81,337,448	1.94	皆増
長期前受金戻入	933,614,700	23.08	+0.47	947,652,692	23.30	+1.50	937,906,231	22.96	▲ 1.03	931,564,013	22.92	▲ 0.68	943,921,416	22.55	+1.33
雑 収 益	337,642	0.01	▲ 25.09	564,094	0.01	+67.07	455,116	0.01	▲ 19.32	1,155,040	0.03	+153.79	3,000,476	0.07	+159.77

支 出

(単位：円)

科目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率
	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%
水道用水供給事業費用	3,700,604,134	100.00	+1.22	3,871,375,821	100.00	+4.61	4,057,859,912	100.00	+4.82	3,834,215,752	100.00	▲ 5.51	3,967,414,684	100.00	+3.47
営 業 費 用	3,524,073,110	95.23	+2.25	3,740,335,593	96.61	+6.14	3,929,353,162	96.83	+5.05	3,717,273,940	96.95	▲ 5.40	3,932,188,095	99.11	+5.78
原水及び浄水費	1,319,344,298	35.65	+6.23	1,457,696,804	37.65	+10.49	1,636,702,725	40.33	+12.28	1,382,092,911	36.05	▲ 15.56	1,539,686,539	38.81	+11.40
送 水 費	130,491,095	3.53	▲ 7.59	135,052,535	3.49	+3.50	129,257,464	3.19	▲ 4.29	144,135,655	3.76	+11.51	161,424,958	4.07	+12.00
受託工事費	0	—	皆減	0	—	—	3,587,197	0.09	皆増	43,329	0.00	▲ 98.79	2,419,200	0.06	+5,483.33
総 係 費	96,066,606	2.60	+4.13	107,144,475	2.77	+11.53	98,169,042	2.42	▲ 8.38	107,840,376	2.81	+9.85	113,126,768	2.85	+4.90
減価償却費	1,977,384,507	53.43	+0.62	2,009,370,193	51.90	+1.62	2,034,241,544	50.13	+1.24	2,073,817,663	54.09	+1.95	2,074,698,803	52.29	+0.04
資産減耗費	786,604	0.02	▲ 87.17	31,071,586	0.80	+3,850.09	27,395,190	0.67	▲ 11.83	9,344,006	0.24	▲ 65.89	40,831,827	1.03	+336.98
営 業 外 費 用	176,531,024	4.77	▲ 14.94	126,040,228	3.26	▲ 28.60	128,506,750	3.17	+1.96	116,941,812	3.05	▲ 9.00	19,349,215	0.49	▲ 83.45
支払利息及び 企業債取扱諸費	55,362,291	1.50	▲ 32.42	43,826,615	1.13	▲ 20.84	34,739,845	0.86	▲ 20.73	25,671,804	0.67	▲ 26.10	19,046,536	0.48	▲ 25.81
消 費 税	121,118,000	3.27	▲ 3.50	82,138,100	2.12	▲ 32.18	93,719,600	2.31	+14.10	91,197,600	2.38	▲ 2.69	0	—	皆減
雑 支 出	50,733	0.00	▲ 52.43	75,513	0.00	+48.84	47,305	0.00	▲ 37.36	72,408	0.00	+53.07	302,679	0.01	+318.02
特 別 損 失	0	—	皆減	5,000,000	0.13	皆増	0	—	皆減	0	—	—	15,877,374	0.40	皆増
過年度損益修正損	0	—	—	5,000,000	0.13	皆増	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—
固定資産売却損	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—	15,877,374	0.40	皆増

(イ) 資本的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

（単位：円）

科目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率
資 本 的 収 入	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%
	44,031,038	100.00	▲ 89.94	396,400,000	100.00	+800.27	304,200,000	100.00	▲ 23.26	188,400,000	100.00	▲ 38.07	0	—	皆減
企 業 債	0	—	皆減	396,400,000	100.00	皆増	304,200,000	100.00	▲ 23.26	188,400,000	100.00	▲ 38.07	0	—	皆減
企 業 債	0	—	皆減	396,400,000	100.00	皆増	304,200,000	100.00	▲ 23.26	188,400,000	100.00	▲ 38.07	0	—	皆減
負 担 金	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
負 担 金	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
県 補 助 金	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
県 補 助 金	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
固定資産売却代金	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
固定資産売却代金	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
その他資本的収入	44,031,038	100.00	皆増	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—
その他資本的収入	44,031,038	100.00	皆増	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—

支 出

(単位：円)

年度 科目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率
	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%
資 本 の 支 出	925,112,166	100.00	▲ 39.32	1,181,209,684	100.00	+27.68	832,060,159	100.00	▲ 29.56	1,077,894,628	100.00	+29.55	2,778,055,036	100.00	+157.73
建設改良費	469,355,757	50.74	▲ 10.97	741,360,371	62.76	+57.95	406,844,127	48.90	▲ 45.12	732,323,038	67.94	+80.00	2,512,883,711	90.46	+243.14
建設調査費	0	—	—	25,245,000	2.14	皆増	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—
建設工事費	0	—	—	0	—	—	0	—	—	194,030,100	18.00	皆増	1,090,175,900	39.25	+461.86
水源分担金	0	—	皆減	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—
改良施設費	458,940,000	49.61	+107.21	697,444,000	59.04	+51.97	392,048,930	47.12	▲ 43.79	524,647,420	48.67	+33.82	1,347,724,400	48.51	+156.88
改良事務費	8,314,757	0.90	+1.77	9,541,371	0.81	+14.75	9,460,813	1.14	▲ 0.84	9,570,599	0.89	+1.16	9,917,938	0.36	+3.63
固定資産取得費	2,101,000	0.23	▲ 92.52	9,130,000	0.77	+334.55	5,334,384	0.64	▲ 41.57	4,074,919	0.38	▲ 23.61	65,065,473	2.34	+1,496.73
企業債償還金	403,373,410	43.60	▲ 1.60	411,517,522	34.84	+2.02	390,659,757	46.95	▲ 5.07	317,643,979	29.47	▲ 18.69	236,758,899	8.52	▲ 25.46
企業債償還金	403,373,410	43.60	▲ 1.60	411,517,522	34.84	+2.02	390,659,757	46.95	▲ 5.07	317,643,979	29.47	▲ 18.69	236,758,899	8.52	▲ 25.46
年賦償還金	52,382,999	5.66	▲ 91.06	28,331,791	2.40	▲ 45.91	34,556,275	4.15	+21.97	27,927,611	2.59	▲ 19.18	28,412,426	1.02	+1.74
年賦償還金	52,382,999	5.66	▲ 91.06	28,331,791	2.40	▲ 45.91	34,556,275	4.15	+21.97	27,927,611	2.59	▲ 19.18	28,412,426	1.02	+1.74

イ．比較損益計算書（消費税抜き表示）

（単位：円）

年 度 科 目	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	金 額	対前年度 増 減 率	金 額	対前年度 増 減 率	金 額	対前年度 増 減 率	金 額	対前年度 増 減 率	金 額	対前年度 増 減 率
	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%
1. 営 業 収 益	2,820,465,724	▲ 0.40	2,833,005,623	+0.44	2,857,736,070	+0.87	2,844,892,709	▲ 0.45	2,868,252,485	+0.82
(1) 給 水 収 益	2,820,465,724	▲ 0.40	2,833,005,623	+0.44	2,854,377,150	+0.75	2,844,852,138	▲ 0.33	2,865,987,235	+0.74
(2) 受 託 工 事 収 益	0	皆減	0	—	3,358,920	皆増	40,571	▲ 98.79	2,265,250	+5,483.42
2. 営 業 費 用	3,403,390,569	+2.09	3,606,845,107	+5.98	3,780,332,493	+4.81	3,589,734,109	▲ 5.04	3,789,649,816	+5.57
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	1,209,326,977	+6.02	1,336,366,663	+10.50	1,498,464,510	+12.13	1,267,729,829	▲ 15.40	1,412,004,911	+11.38
(2) 送 水 費	121,507,540	▲ 7.40	125,611,739	+3.38	120,450,141	▲ 4.11	134,114,338	+11.34	149,952,035	+11.81
(3) 受 託 工 事 費	0	皆減	0	—	3,261,088	皆増	39,390	▲ 98.79	2,199,273	+5,483.33
(4) 総 係 費	94,384,941	+4.21	104,424,926	+10.64	96,520,020	▲ 7.57	104,688,883	+8.46	109,962,967	+5.04
(5) 減 価 償 却 費	1,977,384,507	+0.62	2,009,370,193	+1.62	2,034,241,544	+1.24	2,073,817,663	+1.95	2,074,698,803	+0.04
(6) 資 産 減 耗 費	786,604	▲ 87.17	31,071,586	+3,850.09	27,395,190	▲ 11.83	9,344,006	▲ 65.89	40,831,827	+336.98
営業利益(▲損失)	▲ 582,924,845	+16.15	▲ 773,839,484	+32.75	▲ 922,596,423	+19.22	▲ 744,841,400	▲ 19.27	▲ 921,397,331	+23.70
3. 営 業 外 収 益	941,974,712	▲ 0.92	951,263,899	+0.99	941,359,317	▲ 1.04	936,076,009	▲ 0.56	950,050,576	+1.49
(1) 負 担 金	4,936,873	+1.68	37,055	▲ 99.25	0	皆減	0	—	0	—
(2) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,091,996	▲ 7.43	3,020,994	▲ 2.30	3,020,997	+0.00	3,021,057	+0.00	3,142,792	+4.03
(3) 補 助 金	0	皆減	0	—	0	—	0	—	0	—
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	933,614,700	+0.47	947,652,692	+1.50	937,906,231	▲ 1.03	931,564,013	▲ 0.68	943,921,416	+1.33
(5) 雑 収 益	331,143	▲ 24.69	553,158	+67.05	432,089	▲ 21.89	1,490,939	+245.05	2,986,368	+100.30
4. 営 業 外 費 用	55,546,215	▲ 32.87	44,050,559	▲ 20.70	34,949,319	▲ 20.66	25,884,017	▲ 25.94	20,987,935	▲ 18.92
支払利息及び企業債取扱諸										
(1) 費	55,362,291	▲ 32.42	43,826,615	▲ 20.84	34,739,845	▲ 20.73	25,671,804	▲ 26.10	19,046,536	▲ 25.81
(2) 雑 支 出	183,924	▲ 77.88	223,944	+21.76	209,474	▲ 6.46	212,213	+1.31	1,941,399	+814.84
経常利益(▲損失)	303,503,652	▲ 17.09	133,373,856	▲ 56.06	▲ 16,186,425	▲ 87.86	165,350,592	+921.54	7,665,310	▲ 95.36
5. 特 別 損 失	0	皆減	5,000,000	皆増	0	皆減	0	—	15,877,374	皆増
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	—	5,000,000	皆増	0	皆減	0	—	0	—
(2) 固 定 資 産 売 却 損	0	皆減	0	—	0	—	0	—	15,877,374	皆増
当年度純利益(▲純損失)	303,503,652	▲ 16.70	128,373,856	▲ 57.70	▲ 16,186,425	▲ 112.61	165,350,592	+921.54	▲ 8,212,064	▲ 95.03
前年度繰越利益剰余金(▲欠損金)	0	—	0	—	0	—	112,187,431	皆増	0	皆減
その他未処分利益剰余金変動額	364,332,682	+30.71	303,503,652	▲ 16.70	128,373,856	▲ 57.70	0	皆減	0	—
当年度未処分利益剰余金(▲未処理欠損)	667,836,334	+3.85	431,877,508	▲ 35.33	112,187,431	▲ 74.02	277,538,023	+147.39	▲ 8,212,064	▲ 97.04

ウ．比較貸借対照表（消費税抜き表示）

（単位：円）

科目 \ 年度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率
	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%
1.固 定 資 産	46,717,732,856	89.08	▲ 3. 29	45,347,133,111	87.50	▲ 2. 93	43,656,216,943	86.07	▲ 3. 73	42,240,323,811	84.58	▲ 3. 24	42,394,248,876	84.75	+0. 36
(1) 有形固定資産	25,351,313,161	48.34	▲ 9. 26	24,791,474,845	47.84	▲ 2. 21	23,910,330,105	47.14	▲ 3. 55	23,304,558,135	46.67	▲ 2. 53	24,245,184,050	48.47	+4. 04
イ 土 地	1,022,283,928	1.95	0. 00	1,022,283,928	1.97	0. 00	1,022,283,928	2.02	0. 00	1,023,454,928	2.05	+0. 11	1,007,577,554	2.01	▲ 1. 55
ロ 建 物	708,652,459	1.35	▲ 3. 17	685,472,774	1.32	▲ 3. 27	672,499,189	1.33	▲ 1. 89	658,879,474	1.32	▲ 2. 03	639,107,705	1.28	▲ 3. 00
ハ 構 築 物	21,425,839,468	40.86	▲ 4. 64	20,761,902,008	40.06	▲ 3. 10	19,711,351,733	38.86	▲ 5. 06	18,672,319,507	37.39	▲ 5. 27	18,811,452,981	37.61	+0. 75
ニ 機 械 及 び 装 置	1,773,504,385	3.38	▲ 2. 51	2,091,094,915	4.04	+17. 91	2,413,524,122	4.76	+15. 42	2,368,810,058	4.75	▲ 1. 85	3,696,609,765	7.39	+56. 05
ホ 車 両 運 搬 具	1,728,747	0.00	▲ 26. 84	1,094,613	0.00	▲ 36. 68	802,766	0.00	▲ 26. 66	3,391,548	0.01	+322. 48	8,682,317	0.02	+156. 00
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	44,755,991	0.09	▲ 23. 50	40,362,424	0.08	▲ 9. 82	32,855,367	0.06	▲ 18. 60	22,661,620	0.05	▲ 31. 03	23,452,773	0.05	+3. 49
ト 建 設 仮 勘 定	374,548,183	0.71	▲ 79. 62	189,264,183	0.37	▲ 49. 47	57,013,000	0.11	▲ 69. 88	555,041,000	1.11	+873. 53	58,300,955	0.12	▲ 89. 50
(2) 無形固定資産	19,866,419,695	37.88	+5. 28	19,055,658,266	36.77	▲ 4. 08	18,245,886,838	35.97	▲ 4. 25	17,435,765,676	34.91	▲ 4. 44	16,649,064,826	33.28	▲ 4. 51
イ 地 上 権	5,813,084	0.01	0. 00	5,813,084	0.01	0. 00	5,813,084	0.01	0. 00	6,374,684	0.01	+9. 66	6,357,274	0.01	▲ 0. 27
ロ 施 設 利 用 権	71,200	0.00	▲ 5. 07	67,400	0.00	▲ 5. 34	63,600	0.00	▲ 5. 64	59,800	0.00	▲ 5. 97	56,000	0.00	▲ 6. 35
ハ ダ ム 使 用 権	19,856,078,478	37.86	+5. 30	19,046,898,716	36.75	▲ 4. 08	18,237,718,954	35.96	▲ 4. 25	17,428,539,192	34.90	▲ 4. 44	16,619,359,430	33.23	▲ 4. 64
ニ ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,058,122	0.03	皆増
ホ その他無形固定資産	4,456,933	0.01	▲ 26. 15	2,879,066	0.01	▲ 35. 40	2,291,200	0.00	▲ 20. 42	792,000	0.00	▲ 65. 43	7,234,000	0.01	+813. 38
(3) 投資その他の資産	1,500,000,000	2.86	0. 00	1,500,000,000	2.89	0. 00	1,500,000,000	2.96	0. 00	1,500,000,000	3.00	0. 00	1,500,000,000	3.00	0. 00
投資有価証券	1,500,000,000	2.86	0. 00	1,500,000,000	2.89	0. 00	1,500,000,000	2.96	0. 00	1,500,000,000	3.00	0. 00	1,500,000,000	3.00	0. 00
2.流 動 資 産	5,729,258,783	10.92	+11. 06	6,478,890,680	12.50	+13. 08	7,064,175,254	13.93	+9. 03	7,701,655,285	15.42	+9. 02	7,625,640,979	15.25	▲ 0. 99
(1) 現 金 預 金	5,330,623,354	10.16	+11. 95	6,080,376,292	11.73	+14. 07	6,738,788,753	13.29	+10. 83	7,202,328,718	14.42	+6. 88	7,139,039,391	14.27	▲ 0. 88
(2) 未 収 金	269,297,789	0.51	▲ 20. 99	293,986,889	0.57	+9. 17	269,032,342	0.53	▲ 8. 49	267,563,607	0.54	▲ 0. 55	434,013,967	0.87	+62. 21
(3) 貯 蔵 品	51,258,920	0.10	0. 00	51,258,920	0.10	0. 00	51,258,920	0.10	0. 00	51,258,920	0.10	0. 00	52,587,621	0.11	+2. 59
(4) 前 払 費 用	98,720	0.00	+18, 668. 06	98,579	0.00	▲ 0. 14	95,239	0.00	▲ 3. 39	114,040	0.00	+19. 74	0	-	皆減
(5) 前 払 金	72,980,000	0.14	皆増	48,170,000	0.09	-34. 00	0	-	皆減	175,390,000	0.35	皆増	0	-	皆減
(6) その他流動資産	5,000,000	0.01	0. 00	5,000,000	0.01	0. 00	5,000,000	0.01	0. 00	5,000,000	0.01	0. 00	0	-	皆減
資 産 合 計	52,446,991,639	100.00	▲ 1. 91	51,826,023,791	100.00	▲ 1. 18	50,720,392,197	100.00	▲ 2. 13	49,941,979,096	100.00	▲ 1. 53	50,019,889,855	100.00	+0. 16

(単位：円)

科目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率
	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%
3.固 定 負 債	2,169,172,418	4.14	▲ 15. 94	2,131,336,856	4.11	▲ 1. 74	2,097,831,894	4.14	▲ 1. 57	2,002,304,569	4.01	▲ 4. 55	1,763,273,188	3.53	▲ 11. 94
(1) 企 業 債	2,027,068,205	3.87	▲ 15. 94	2,016,683,712	3.89	▲ 0. 51	2,011,106,361	3.97	▲ 0. 28	1,943,991,462	3.89	▲ 3. 34	1,733,865,738	3.47	▲ 10. 81
(2) 年 賦 未 払 金	142,104,213	0.27	▲ 15. 96	114,653,144	0.22	▲ 19. 32	86,725,533	0.17	▲ 24. 36	58,313,107	0.12	▲ 32. 76	29,407,450	0.06	▲ 49. 57
4.流 動 負 債	812,005,062	1.55	+2. 72	1,048,151,612	2.02	+29. 08	930,117,636	1.83	▲ 11. 26	1,012,883,680	2.02	+8. 90	2,281,959,300	4.57	+125. 29
(1) 企 業 債	384,419,414	0.74	▲ 4. 70	379,686,385	0.73	▲ 1. 23	298,803,979	0.59	▲ 21. 30	236,674,899	0.47	▲ 20. 79	210,041,724	0.42	▲ 11. 25
(2) 未 払 金	372,310,559	0.71	+19. 22	615,010,855	1.19	+65. 19	577,119,949	1.14	▲ 6. 16	719,966,946	1.44	+24. 75	2,020,426,604	4.04	+180. 63
(3) 引 当 金	18,245,000	0.03	▲ 3. 60	19,200,000	0.04	+5. 23	20,268,000	0.04	+5. 56	21,493,000	0.04	+6. 04	22,559,000	0.05	+4. 96
(4) 年 賦 未 払 金	26,982,659	0.05	▲ 45. 91	27,451,069	0.05	+1. 74	27,927,611	0.05	+1. 74	28,412,426	0.06	+1. 74	28,905,657	0.06	+1. 74
(5) その他流動負債	10,047,430	0.02	+65. 70	6,803,303	0.01	▲ 32. 29	5,998,097	0.01	▲ 11. 84	6,336,409	0.01	+5. 64	26,315	0.00	▲ 99. 58
5.繰 延 収 益	21,860,790,701	41.68	▲ 4. 10	20,913,138,009	40.36	▲ 4. 33	19,975,231,778	39.38	▲ 4. 48	19,044,229,366	38.13	▲ 4. 66	18,100,307,950	36.18	▲ 4. 96
(1) 長 期 前 受 金	49,293,616,481	93.99	▲ 0. 01	49,119,343,992	94.78	▲ 0. 35	48,935,286,149	96.48	▲ 0. 37	48,919,131,815	97.95	▲ 0. 03	48,681,481,219	97.32	▲ 0. 49
(2) 長期前受金収益化累計額	▲ 27,432,825,780	-52.31	+3. 50	▲ 28,206,205,983	-54.42	+2. 82	▲ 28,960,054,371	-57.10	+2. 67	▲ 29,874,902,449	-59.82	+3. 16	▲ 30,581,173,269	-61.14	+2. 36
負 債 合 計	24,841,968,181	47.37	▲ 5. 06	24,092,626,477	46.49	▲ 3. 02	23,003,181,308	45.35	▲ 4. 52	22,059,417,615	44.16	▲ 4. 10	22,145,540,438	44.28	+0. 39
6.資 本 金	26,937,187,124	51.36	+1. 05	27,301,519,806	52.68	+1. 35	27,605,023,458	54.43	+1. 11	27,605,023,458	55.28	+0. 00	27,717,210,889	55.41	+0. 41
(1) 自 己 資 本 金	26,937,187,124	51.36	+1. 05	27,301,519,806	52.68	+1. 35	27,605,023,458	54.43	+1. 11	27,605,023,458	55.28	+0. 00	27,717,210,889	55.41	+0. 41
7.剩 余 金	667,836,334	1.27	+3. 85	431,877,508	0.83	▲ 35. 33	112,187,431	0.22	▲ 74. 02	277,538,023	0.56	+147. 39	157,138,528	0.31	▲ 43. 38
(1) 利 益 剩 余 金	667,836,334	1.27	+3. 85	431,877,508	0.83	▲ 35. 33	112,187,431	0.22	▲ 74. 02	277,538,023	0.56	+147. 39	157,138,528	0.31	▲ 43. 38
利益積立金	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	165,350,592	0.33	皆増
当年度末処分利益剰余金 (▲当年度末処理欠損金)	667,836,334	1.27	+3. 85	431,877,508	0.83	▲ 35. 33	112,187,431	0.22	▲ 74. 02	277,538,023	0.56	+147. 39	▲ 8,212,064	-0.02	▲ 102. 96
資 本 合 計	27,605,023,458	52.63	+1. 11	27,733,397,314	53.51	+0. 47	27,717,210,889	54.65	▲ 0. 06	27,882,561,481	55.84	+0. 60	27,874,349,417	55.72	▲ 0. 03
負 債 資 本 合 計	52,446,991,639	100.00	▲ 1. 91	51,826,023,791	100.00	▲ 1. 18	50,720,392,197	100.00	▲ 2. 13	49,941,979,096	100.00	▲ 1. 53	50,019,889,855	100.00	+0. 16

(2) 企業債明細書

ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率	償還 終期	備 考
			当年度 償還高	償還高 累 計					
		円	円	円	円		年 %		
平成2年度財務省	H3. 3. 25	292,500,000	0	292,500,000	0	—	6.60	H21. 3. 25	創設事業(補償金免除繰上償還)
平成2年度金融機構	H3. 3. 28	103,400,000	0	103,400,000	0	—	6.65	H20. 3. 21	創設事業(借換債に伴う繰上償還)
平成2年度千葉県	H3. 3. 31	135,500,000	0	135,500,000	0	—	4.00	H17. 3. 31	水道総合対策事業
平成3年度財務省	H4. 3. 25	343,500,000	0	343,500,000	0	—	5.50	H22. 3. 25	創設事業(補償金免除繰上償還)
平成3年度金融機構	H4. 3. 26	162,300,000	0	162,300,000	0	—	5.60	H20. 3. 21	創設事業(借換債に伴う繰上償還)
平成3年度金融機構	H4. 3. 30	38,400,000	0	38,400,000	0	—	5.65	H20. 3. 21	建設利息(借換債に伴う繰上償還)
平成3年度千葉県	H4. 3. 31	152,900,000	0	152,900,000	0	—	4.00	H18. 3. 31	水道総合対策事業
平成4年度金融機構	H5. 3. 30	262,900,000	0	262,900,000	0	—	4.45	R3. 3. 20	創設事業
平成4年度金融機構	H5. 3. 30	67,700,000	0	67,700,000	0	—	4.50	R3. 3. 20	建設利息
平成4年度千葉県	H5. 3. 31	155,000,000	0	155,000,000	0	—	4.00	H19. 3. 31	水道総合対策事業
平成5年度財務省	H6. 3. 23	613,600,000	0	613,600,000	0	—	3.65	R6. 3. 1	創設事業
平成5年度金融機構	H6. 3. 23	364,600,000	0	364,600,000	0	—	3.70	R4. 3. 20	創設事業
平成5年度金融機構	H6. 3. 23	115,300,000	0	115,300,000	0	—	3.75	R4. 3. 20	建設利息
平成5年度千葉県	H6. 3. 31	91,000,000	0	91,000,000	0	—	4.00	H20. 3. 31	水道総合対策事業
平成6年度財務省	H7. 3. 27	972,000,000	0	972,000,000	0	—	4.65	R7. 3. 1	創設事業
平成6年度金融機構	H7. 3. 27	52,000,000	0	52,000,000	0	—	4.70	R5. 3. 20	創設事業
平成6年度金融機構	H7. 3. 27	158,200,000	0	158,200,000	0	—	4.75	R5. 3. 20	建設利息
平成6年度金融機構	H7. 3. 27	153,100,000	0	153,100,000	0	—	4.75	R5. 3. 20	創設事業
平成6年度千葉県	H7. 3. 31	365,800,000	0	365,800,000	0	—	4.00	H21. 3. 31	水道総合対策事業
平成7年度金融機構	H7. 5. 30	257,400,000	0	257,400,000	0	—	3.90	R5. 3. 20	創設事業
平成7年度財務省	H8. 3. 14	481,000,000	27,108,223	481,000,000	0	—	3.15	R8. 3. 1	創設事業
平成7年度金融機構	H8. 3. 22	14,300,000	0	14,300,000	0	—	3.20	R6. 3. 20	創設事業
平成7年度金融機構	H8. 3. 22	233,000,000	0	233,000,000	0	—	3.25	R6. 3. 20	建設利息
平成7年度金融機構	H8. 3. 22	196,100,000	0	196,100,000	0	—	3.25	R6. 3. 20	創設事業
平成7年度千葉県	H8. 3. 31	499,400,000	0	499,400,000	0	—	2.50	H22. 3. 31	水道総合対策事業
平成8年度金融機構	H8. 5. 30	588,200,000	0	588,200,000	0	—	3.45	R6. 3. 20	創設事業
平成8年度財務省	H9. 3. 25	1,176,200,000	61,697,268	1,112,905,089	63,294,911	—	2.80	R9. 3. 1	創設事業
平成8年度金融機構	H9. 3. 28	10,900,000	0	10,900,000	0	—	2.90	R7. 3. 20	建設元金

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率	償還 終期	備 考
			当年度 償還高	償還高 累 計					
		円	円	円	円		年 %		
平成8年度金融機構	H9. 3. 28	163, 000, 000	0	163, 000, 000	0	—	2. 85	R7. 3. 20	創設事業
平成8年度金融機構	H9. 3. 28	157, 200, 000	0	157, 200, 000	0	—	2. 90	R7. 3. 20	建設利息
平成8年度千葉県	H9. 3. 31	500, 000, 000	0	500, 000, 000	0	—	2. 50	H23. 3. 31	水道総合対策事業
平成9年度金融機構	H9. 5. 30	54, 300, 000	0	54, 300, 000	0	—	2. 65	R7. 3. 20	創設事業
平成9年度財務省	H9. 9. 25	330, 800, 000	15, 042, 747	307, 523, 378	23, 276, 622	—	2. 50	R9. 9. 1	創設事業
平成9年度千葉県	H10. 3. 31	200, 000, 000	0	200, 000, 000	0	—	2. 10	H24. 3. 31	水道総合対策事業
平成10年度金融機構	H10. 5. 28	19, 200, 000	749, 041	19, 200, 000	0	—	2. 05	R8. 3. 20	創設事業
平成10年度金融機構	H10. 5. 28	6, 400, 000	250, 931	6, 400, 000	0	—	2. 10	R8. 3. 20	創設事業
平成10年度財務省	H10. 9. 25	38, 300, 000	1, 292, 214	34, 972, 121	3, 327, 879	—	1. 70	R10. 9. 1	創設事業
平成10年度金融機構	H11. 3. 24	12, 900, 000	240, 323	12, 654, 604	245, 396	—	2. 10	R9. 3. 20	創設事業
平成10年度千葉県	H11. 3. 31	141, 000, 000	0	141, 000, 000	0	—	2. 10	H25. 3. 31	水道総合対策事業
平成11年度財務省	H12. 1. 31	19, 300, 000	317, 677	18, 136, 997	1, 163, 003	—	2. 00	R11. 9. 25	創設事業
平成11年度千葉県	H12. 3. 31	56, 000, 000	0	56, 000, 000	0	—	2. 00	H26. 3. 31	水道総合対策事業
平成12年度金融機構	H12. 5. 30	12, 500, 000	265, 310	11, 953, 274	546, 726	—	2. 00	R10. 3. 20	創設事業
平成12年度財務省	H13. 2. 9	18, 700, 000	349, 313	17, 048, 267	1, 651, 733	—	1. 80	R12. 9. 25	創設事業
平成12年度金融機構	H13. 3. 22	26, 100, 000	856, 351	23, 485, 878	2, 614, 122	—	1. 65	R11. 3. 20	創設事業
平成13年度財務省	H14. 3. 25	26, 200, 000	1, 025, 799	25, 160, 631	1, 039, 369	—	2. 10	R9. 3. 1	創設事業
平成13年度財務省	H14. 3. 25	11, 100, 000	470, 888	10, 619, 171	480, 829	—	2. 10	R9. 3. 1	創設事業
平成13年度金融機構	H14. 3. 28	20, 600, 000	922, 518	20, 600, 000	0	—	2. 00	R8. 3. 20	創設事業
平成14年度財務省	H15. 3. 25	6, 500, 000	0	6, 500, 000	0	—	0. 80	H25. 3. 2	創設事業
平成14年度金融機構	H15. 3. 28	6, 500, 000	0	6, 500, 000	0	—	0. 90	H25. 3. 21	創設事業
平成17年度金融機構	H17. 7. 29	24, 200, 000	0	24, 200, 000	0	—	1. 95	R2. 3. 20	借換債(平成2年度金融機構)
平成18年度金融機構	H18. 7. 28	28, 500, 000	0	28, 500, 000	0	—	2. 50	H31. 3. 20	借換債(平成2年度金融機構)
平成18年度京葉銀行	H18. 9. 20	721, 000, 000	0	721, 000, 000	0	—	1. 737	H28. 9. 20	水資源機構負担金繰上償還
平成19年度京葉銀行	H19. 9. 20	557, 200, 000	0	557, 200, 000	0	—	1. 650	H29. 9. 20	水資源機構負担金繰上償還
平成19年度金融機構	H20. 3. 21	109, 300, 000	0	109, 300, 000	0	—	2. 40	R2. 3. 20	借換債(平成3年度金融機構)
平成19年度金融機構	H20. 3. 21	25, 900, 000	0	25, 900, 000	0	—	2. 40	R2. 3. 20	借換債(平成3年度金融機構)
平成19年度金融機構	H20. 3. 21	21, 900, 000	0	21, 900, 000	0	—	2. 40	H31. 3. 20	借換債(平成2年度金融機構)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率	償還 終期	備 考
			当年度 償還高	償還高 累 計					
		円	円	円	円		年 %		
平成21年度財務省	H22. 3. 25	19,300,000	732,075	7,269,963	12,030,037	—	2.10	R22. 3. 1	水管橋耐震補強事業
平成21年度金融機構	H22. 3. 25	54,600,000	2,071,050	20,566,835	34,033,165	—	2.10	R22. 3. 20	水管橋耐震補強事業
平成22年度京葉銀行	H22. 9. 21	533,700,000	0	533,700,000	0	—	0.468	H29. 9. 20	水資源機構負担金繰上償還
平成22年度金融機構	H23. 3. 24	49,300,000	1,846,029	16,979,391	32,320,609	—	1.90	R23. 3. 20	水管橋耐震補強事業
平成23年度千葉銀行	H23. 9. 20	533,700,000	0	533,700,000	0	—	0.345	H29. 9. 20	水資源機構負担金繰上償還
平成23年度金融機構	H24. 3. 27	47,500,000	1,527,189	19,197,507	28,302,493	—	1.70	R24. 3. 20	水管橋耐震補強事業
平成24年度金融機構	H25. 3. 26	90,000,000	2,997,589	35,888,339	54,111,661	—	1.40	R24. 3. 20	水管橋耐震補強事業
平成25年度金融機構	H26. 3. 25	92,700,000	2,934,499	32,824,493	59,875,507	—	1.30	R26. 3. 20	水管橋耐震補強事業
平成26年度金融機構	H27. 3. 24	123,300,000	4,822,096	50,487,512	72,812,488	—	1.00	R22. 3. 20	水管橋耐震補強事業
平成27年度金融機構	H28. 3. 24	100,100,000	3,243,239	31,714,967	68,385,033	—	0.50	R28. 3. 20	水管橋耐震補強事業
平成27年度金融機構	H28. 3. 24	38,900,000	2,598,500	25,868,463	13,031,537	—	0.10	R13. 3. 20	非常用発電設備整備事業
平成28年度金融機構	H29. 3. 30	212,400,000	7,080,000	63,720,000	148,680,000	—	0.60	R29. 3. 20	房総導水路施設緊急改築事業
平成28年度金融機構	H29. 3. 30	84,400,000	5,626,666	50,640,004	33,759,996	—	0.10	R14. 3. 20	非常用発電設備整備事業
平成29年度金融機構	H29. 6. 6	178,100,000	11,873,332	106,860,008	71,239,992	—	0.09	R14. 3. 20	非常用発電設備整備事業(繰越分)
平成29年度金融機構	H30. 3. 26	217,800,000	7,260,000	58,080,000	159,720,000	—	0.50	R30. 3. 20	房総導水路施設緊急改築事業
平成29年度金融機構	H30. 3. 26	14,800,000	493,332	3,946,696	10,853,304	—	0.50	R30. 3. 20	非常用粉末活性炭保管庫築造工事
平成30年度金融機構	H31. 3. 25	188,300,000	6,276,666	43,936,682	144,363,318	—	0.40	R31. 3. 20	房総導水路施設緊急改築事業
令和元年度金融機構	R2. 3. 26	125,300,000	4,176,666	25,060,016	100,239,984	—	0.20	R32. 3. 20	房総導水路施設緊急改築事業
令和2年度金融機構	R3. 3. 25	111,000,000	3,700,000	18,500,000	92,500,000	—	0.50	R33. 3. 20	房総導水路施設緊急改築事業
令和4年度京葉銀行	R4. 4. 28	142,300,000	14,230,000	56,920,000	85,380,000	—	0.25	R14. 3. 22	浄水施設等建設改良事業
令和4年度金融機構	R4. 5. 12	205,000,000	10,250,000	41,000,000	164,000,000	—	0.50	R24. 3. 20	浄水施設等建設改良事業
令和4年度金融機構	R4. 5. 26	10,600,000	353,332	1,413,368	9,186,632	—	0.80	R34. 3. 20	浄水施設等建設改良事業
令和4年度金融機構	R4. 5. 30	38,500,000	2,264,704	9,058,848	29,441,152	—	0.40	R21. 3. 20	浄水施設等建設改良事業
令和5年度 いすみ農業協同組合	R5. 4. 28	50,000,000	2,500,000	7,500,000	42,500,000	—	0.60	R25. 3. 20	浄水施設等建設改良事業
令和5年度金融機構	R5. 5. 30	104,200,000	3,473,332	10,420,036	93,779,964	—	1.10	R35. 3. 20	浄水施設等建設改良事業
令和5年度金融機構	R5. 5. 30	150,000,000	5,000,000	15,000,000	135,000,000	—	1.10	R35. 3. 20	浄水施設等建設改良事業
令和6年度 いすみ農業協同組合	R6. 5. 31	188,400,000	18,840,000	37,680,000	150,720,000	—	0.27	R16. 3. 20	浄水施設等建設改良事業
合計		15,075,000,000	236,758,899	13,131,092,538	1,943,907,462				

(注) 本明細書中の「金融機構」とは「地方公共団体金融機構」のことをいう。

イ. その他の企業債

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価 額	利 率	償還 終 期	備 考
			当年度 償還高	償還高 累 計					
平成8年度財務省	H9. 3. 25	円 3,100,000	円 0	円 3,100,000	円 0	—	年 % 2.80	H19. 3. 1	災害復旧事業
合計		3,100,000	0	3,100,000	0				

(3) 固定資産明細書

ア．有形固定資産

(単位:円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土 地	1,023,454,928	0	15,877,374	1,007,577,554	0	0	0	1,007,577,554	
建 物	1,941,355,851	5,554,321	36,282,602	1,910,627,570	23,118,906	34,075,418	1,271,519,865	639,107,705	
構 築 物	49,353,171,795	1,199,126,838	14,930,212	50,537,368,421	1,051,554,436	6,491,284	31,725,915,440	18,811,452,981	
機械及び装置	7,924,595,863	1,539,773,916	469,022,787	8,995,346,992	182,187,352	439,235,930	5,298,737,227	3,696,609,765	
車両運搬具	13,787,365	5,769,917	1,690,158	17,867,124	394,640	1,605,650	9,184,807	8,682,317	
工具器具及び備品	118,864,674	9,150,000	6,287,000	121,727,674	8,044,497	5,972,650	98,274,901	23,452,773	
建設仮勘定	555,041,000	2,272,542,688	2,769,282,733	58,300,955	0	0	0	58,300,955	
計	60,930,271,476	5,031,917,680	3,313,372,866	62,648,816,290	1,265,299,831	487,380,932	38,403,632,240	24,245,184,050	

イ．無形固定資産

(単位:円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高	年度末現在高	備 考
地 上 権	6,374,684	0	0	17,410	6,357,274	
施設利用権	59,800	0	0	3,800	56,000	
ダム使用権	17,428,539,192	0	0	809,179,762	16,619,359,430	
ソフトウェア仮勘定	0	16,058,122	0	0	16,058,122	
その他無形固定資産	792,000	6,640,000	0	198,000	7,234,000	
計	17,435,765,676	22,698,122	0	809,398,972	16,649,064,826	

ウ．投資その他の資産

(単位:円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
投資有価証券	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	
計	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	

(4) 給水料金

ア. 現行料金の基本的な考え方

(ア) 料金体系

経営基盤の安定を図るため、責任水量制に基づく基本料金と使用料金による二部料金制を採用しています。

(イ) 責任水量制

責任水量制とは、受水団体が供給団体に対して予め受水する水量を申込み、両者の間で約定された水量(以下「責任水量」という。)に対して、実使用水量がその水量に達しなくとも受水団体が料金負担の責任を負う制度です。

責任水量とは、実使用水量の多寡に関係なく受水団体との間で約定された基本料金の基礎となる一定の水量であり、基本水量ともいいます。

当企業団では、受水団体と協議して定める一日最大給水量にその年の日数を乗じて得た水量を基本水量としています。

$$\text{基本水量} = \text{一日最大給水量} \times \text{年間日数}$$

(ウ) 料金算定

現行料金は、第3次改定料金(料金算定期間:平成17～21年度)に係る費用(料金原価)を、性質別に固定費と変動費(図表1参照)に分け、固定費を基本料金、変動費を使用料金で回収できるよう設定した料金を、一日最大給水量の変更(55,060m³→42,330m³)に伴い改定したものです。

図表1 料金原価の内訳

区分	固定費	変動費
比率	90%	10%
内容	変動費以外の全ての原価(営業費用、資本費用(支払利息、設備更新費))	人件費(時間外勤務手当分)、動力費(従量料金分)、薬品費
説明	給水量の多寡に関係なく施設維持に必要な固定的費用	給水量の増減に比例する費用

a. 基本料金

①第3次改定料金

料金算定期間に基本水量で固定費が回収できるよう設定しています。

$$\begin{aligned}
 \text{基本水量 (平成 17～21 年度)} &= 55,060 \text{ m}^3 \times 1,826 \text{ 日 (平成 17～21 年度)} \\
 &= 100,539,560 \text{ m}^3 \\
 \\
 \text{基本料金 (第 3 次)} &= \frac{\text{固 定 費}}{\text{基 本 水 量 (平成 17～21 年度)}} \\
 &= \frac{12,609,251 \text{ 千円}}{100,539,560 \text{ m}^3} \\
 &= 125.42 \text{ 円/m}^3
 \end{aligned}$$

②第4次改定料金（一日最大給水量の変更に伴う料金）

従来とほぼ同様の基本料金収入になるよう設定しています。

$$\begin{aligned}
 \text{基本水量} &= 42,330 \text{ m}^3 \times 365 \text{ 日} \\
 &= 15,450,450 \text{ m}^3 \\
 \\
 \text{基本料金 (第 4 次)} &= \frac{\text{改定前年間基本料金収入} \times \text{調整率}}{\text{基本水量}} \\
 &= \frac{2,520,553 \text{ 千円} \times 99.9 \%}{15,450,450 \text{ m}^3} \\
 &= \underline{\underline{162.97 \text{ 円/m}^3}}
 \end{aligned}$$

b. 使用料金

使用料金は、第3次改定料金の単価(料金算定期間に見込まれる使用水量(予測使用水量)で、変動費を回収できるよう設定)のままとしています。

$$\begin{aligned}
 \text{使用料金} &= \frac{\text{変 動 費}}{\text{予測使用水量}} \\
 &= \frac{1,401,028 \text{ 千円}}{52,472,658 \text{ m}^3} \\
 &= \underline{\underline{26.70 \text{ 円/m}^3}}
 \end{aligned}$$

イ. 料金改定の経緯

(ア) 給水開始時の料金（平成 8 年度）

料 金	使用水量×193.63 円/m ³ ×1.03
-----	------------------------------------

平成8年10月1日の一部給水開始の時点では、給水開始前の団体（御宿町、白浜町、大多喜町）も基本料金を支払うこととなる二部料金制については理解が得られず、一部料金制を採用することとなりました。

また、総括原価方式^{※1}による料金設定は、末端水道料金の高騰を招くことが予想されたため、資金収支方式^{※2}により算定することとしました。

※1 総括原価方式

適正な原価に適正な事業報酬（給水サービス水準の維持向上及び施設の維持のために、再投資される額）を加えたもの（総括原価）が、総収入となるよう料金を設定する方式をいう。

※2 資金収支方式

算定期間中の実資金需要額を回収できるよう料金水準を設定する方式をいう。

(イ) 第1次改定料金（平成 9～11 年度、平均改定率 0%）

料 金	使用水量×193.63 円/m ³ ×1.05
-----	------------------------------------

a. 消費税率の改定

消費税法の改正に伴い、消費税率を 100 分の 103 から 100 分の 105 に改めました。

なお、この改定による実質的な値上げはありません。

b. 年間使用責任水量の明文化

給水開始後、使用水量が予定を大幅に下回り、使用水量と料金収入が直接比例する一部料金制では経営状況が不安定となるため、一年間の使用水量が当企業団の承諾を受けた年間受水量（以下「年間使用責任水量」という。）に達しない場合、受水団体は年間使用責任水量に相当する金額を給水料金として負担することとしました。

(ウ) 第2次改定料金（平成 12～16 年度、平均改定率 12.1%）

区 分		料 金	備 考
基本料金		基本水量×194.18 円/m ³ ×1.05	基本水量…企業団が別に定める水量（所要の調整をした水量）
使用	（通常分）	使用水量× 25.42 円/m ³ ×1.05	
料 金	（超過分）	使用水量×219.60 円/m ³ ×1.05	一日あたりの使用水量が、受水団体と企業団が協議して定める一日最大給水量を超えた場合に適用

a. 二部料金制への移行

平成 12 年 4 月 1 日の全団体への給水開始に伴い、費用負担の公平性、合理性の観点から、料金制度を一部料金制（使用料金）から総括原価方式に基づく二部料金制（基本料金、使用料金）へと改めました。この改定により平均で 12.1%の値上げとなりました。

b. 基本水量における激変緩和措置

二部料金制への移行により、基本料金の基礎となる基本水量は、一日最大給水量に基づき算定（一日最大給水量×年間日数）することとしましたが、受水団体間で改定率に格差が生じることから、条例の附則で激変緩和措置として、平成16年度までは当企業団が別に定める水量（所要の調整をした水量）とすることとしました。

(エ) 第3次改定料金（平成17～23年度、平均改定率8.5%）

区 分		料 金	備 考
基本料金		基本水量×125.42 円/m ³ ×1.05	基本水量…受水団体と企業団が協議して定める一日最大給水量にその年の日数を乗じて得た水量
使用	(通常分)	使用水量×26.70 円/m ³ ×1.05	
料	(超過分)	使用水量×152.12 円/m ³ ×1.05	一日あたりの使用水量が、受水団体と企業団が協議して定める一日最大給水量を超えた場合に適用
金			

a. 料金水準

平成8年度の給水開始から継続して収支に赤字が生じており、累積赤字（累積欠損金）が多額となっていたことから、長期的に累積欠損金の解消を図る水準に改定しました。これにより平均で8.5%の値上げとなりました。

b. 基本水量の是正

基本料金が前述の激変緩和措置により調整されており、受水団体間の負担の公平性に問題があったため、基本料金を全受水団体で公平に負担するため、基本水量を一日最大給水量に基づき算定（一日最大給水量×年間日数）することとしました。

(オ) 第4次改定料金（平成24年度～令和25年度、平均改定率△0.1%）

区 分		料 金	備 考
基本料金		基本水量×162.97 円/m ³ ×1.05	基本水量…受水団体と企業団が協議して定める一日最大給水量にその年の日数を乗じて得た水量
使用料金		使用水量×26.70 円/m ³ ×1.05	

a. 基本料金単価の改定

大多喜ダム建設事業の中止に伴い、一日最大給水量が55,060 m³から42,330m³に変更となり、基本料金の算出基礎となる基本水量（一日最大給水量×年間日数）が大幅に減少し、従来の基本料金単価では、適正な料金収入を確保できなくなるため、従来とほぼ同様の基本料金収入となるよう、基本料金単価を改定しました。

b. 使用料金（超過分）の廃止

一日あたりの使用水量が、受水団体と協議して定める一日最大給水量を超えた場合に徴収していた使用料金（超過分）を廃止しました。

(カ) 第5次改定料金（平成26年度～令和元年9月30日、平均改定率0%）

区 分	料 金	備 考
基本料金	基本水量×162.97 円/m ³ ×1.08	基本水量…受水団体と企業団が協議して定める一日最大給水量にその年の日数を乗じて得た水量
使用料金	使用水量× 26.70 円/m ³ ×1.08	

消費税法の改正に伴い、消費税率を100分の105から100分の108に改めました。

なお、この改定による実質的な値上げはありません。

(キ) 第6次改定料金（令和元年10月1日～令和7年度、平均改定率0%）

区 分	料 金	備 考
基本料金	基本水量×162.97 円/m ³ ×1.10	基本水量…受水団体と企業団が協議して定める一日最大給水量にその年の日数を乗じて得た水量
使用料金	使用水量× 26.70 円/m ³ ×1.10	

消費税法の改正に伴い、消費税率を100分の108から100分の110に改めました。

なお、この改定による実質的な値上げはありません。

ウ．料金の推移

経緯 区分		給水開始時	第1次改定	第2次改定	第3次改定		第4次改定	第5次改定	現 行 料 金 (第6次改定)	
議決年月日		平成8年8月22日	平成9年2月24日	平成12年2月17日	平成17年2月1日		平成24年2月23日	平成26年2月21日	令和2年2月17日	
適用日		平成8年10月1日	平成9年4月1日	平成12年4月1日	平成17年4月1日		平成24年4月1日	平成26年4月1日	令和元年10月1日	
料金算定期間		平成8～11年度	(平成8～11年度)	平成12～16年度	平成17～21年度		平成24～28年度	(平成24～28年度)	(平成29～令和3年度)	
平均改定率		－	0%	12.1%	8.5%		－0.1%	0%	0%	
料 金	料金体系	一部料金制	一部料金制	二部料金制	二部料金制		二部料金制	二部料金制	二部料金制	
	基本料金	－	－	194.18円/ｍ ³ ×1.05	125.42円/ｍ ³ ×1.05		162.97円/ｍ ³ ×1.05	162.97円/ｍ ³ ×1.08	162.97円/ｍ ³ ×1.10	
	使用料金(通常分)	193.63円/ｍ ³ ×1.03	193.63円/ｍ ³ ×1.05	25.42円/ｍ ³ ×1.05	26.70円/ｍ ³ ×1.05		26.70円/ｍ ³ ×1.05	26.70円/ｍ ³ ×1.08	26.70円/ｍ ³ ×1.10	
	使用料金(超過分)	－	－	219.60円/ｍ ³ ×1.05	152.12円/ｍ ³ ×1.05		－	－	－	
基本水量 (ｍ ³ /日)	受水団体			H12	H13～H16	H17	H18～H23	H24～	(H24～)	(H24～)
	勝浦市	－	－	2,957	2,775	5,030	5,030	3,870	3,870	3,870
	鴨川市	－	－	－	2,918	4,860	4,860	3,740	3,740	3,740
	鴨川市	－	－	1,366	1,498	－	－	－	－	－
	天津小湊町	－	－	1,597	1,420	－	－	－	－	－
	南房総市	－	－	－	－	8,080	8,080	6,210	6,210	6,210
	富山町	－	－	1,706	1,547	2,960	－	－	－	－
	白浜町	－	－	101	298	560	－	－	－	－
	朝夷水道 企業団	－	－	2,923	2,684	4,560	－	－	－	－
	いすみ市	－	－	－	－	12,200	10,900	8,380	8,380	8,380
	夷隅町	－	－	822	741	1,100	－	－	－	－
	大原町	－	－	5,145	4,876	7,960	－	－	－	－
	岬町	－	－	1,493	1,994	3,140	－	－	－	－
	大多喜町	－	－	49	496	710	3,200	2,460	2,460	2,460
	御宿町	－	－	850	1,389	2,620	1,940	1,490	1,490	1,490
	鋸南町	－	－	1,751	1,787	3,270	2,760	2,120	2,120	2,120
	三芳水道 企業団	－	－	11,910	11,148	18,290	18,290	14,060	14,060	14,060
	合計	－	－	32,670	32,653	55,060	55,060	42,330	42,330	42,330
備考			消費税率の改定 (料金水準に変更 なし)		市町村合併により 南房総市、いすみ市 となった。	基本水量 の見直し	基本水量の変更に 伴う基本料金単価 の調整	消費税率の改定 (料金水準に変更 なし)	消費税率の改定 (料金水準に変更 なし)	

注1 平成12年度から16年度までは、激変緩和措置として企業団が別に定める水量(所要の調整をした水量)としていた。

注2 第3次改定料金については、料金算定期間(平成17～21年度)経過後も、平成23年度まで当該料金水準を維持した。

注3 第4次改定料金については、料金算定期間(平成24～28年度)経過後も、「中長期経営プラン2017」により平成29年度から令和3年度までは当該料金水準を維持することとした。

(5) 経営分析表

分 析 項 目	算 式	比 率					備 考
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
1 収益性に関する項目							
(1) 総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	108.77	103.51	99.58	104.57	99.79	総費用に対する総収益の割合を示す指標。指数は高いほどよい。指数が100未満の場合は、赤字を示すので、経営の健全化を図るためには、恒常的に100以上になることが望ましい。
(2) 営業収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費用}} \times 100$	82.87	78.55	75.57	79.25	75.67	営業費用に対する営業収益の割合を示す指標。指数は高いほどよい。100未満の場合は、営業損失を計上していること(営業費用を営業収益で賄っていないこと)を示す。
(3) 累積欠損金比率 (%)	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを、累積欠損金の有無により把握しようとするもので、営業収益に対する累積欠損金の割合を示す。
(4) 自己資本回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\frac{\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}}{2}}$	0.057	0.058	0.059	0.060	0.062	自己資本に対する営業収益の割合で、期間中に自己資本の何倍の営業収益があったかを示す指標。この指数が高いほど投下資本に比して営業活動が活発であることを意味する。 自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益
(5) 固定資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\frac{\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産}}{2}}$	0.059	0.062	0.064	0.066	0.068	営業収益と投下された固定資産の利用状況の適否をみる指標。指数の小さいことは、固定資産の利用度が少ないことを示す。
(6) 総資本利益率 (%)	$\frac{\text{経常利益}-\text{経常損失}}{\frac{\text{期首負債資本合計}+\text{期末負債資本合計}}{2}} \times 100$	0.57	0.26	△ 0.03	0.33	0.02	経営する側から総資本(負債資本合計)の収益性をみるもので、事業の経常的な収益力を総合的に表す指標である。この指標が高いほど、総合的な収益性が高いことになる。
2 資産の状態に関する項目							
(1) 企業債償還元金対減価償却費比率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$	38.65	38.76	35.63	27.81	20.94	当年度の減価償却費に対する企業債償還元金の割合で、元金の償還額が損益勘定留保資金(減価償却費)で賄われているかどうかを判断する指標。指数は低いほどよいが、経営の健全化の観点からは、低く、かつ安定的に推移することが望ましい。

分 析 項 目		算 式	比 率					備 考
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
(2)	有形固定資産 減価償却率 (%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$	59.16	60.12	61.45	63.39	62.36	資産の減価償却の割合を示す指標で、これにより減価償却の進み具合や資産の経過年数を知ることができる。指数の向上は相対的に資本費(減価償却費)の減少を意味するが、同時に施設の老朽化の度合を示していることから、修繕費の発生や生産能力の低下を表すものでもある。
(3)	当年度減価 償却率 (%)	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} + \text{土地建設仮償却費} + \text{当年度減価償却費}} \times 100$	4.32	4.50	4.72	5.03	4.95	固定資産に投下された資本の回収状況を測定する指標で、償却対象資産に対する平均償却率を示す。
3 財務比率に関する項目								
(1)	流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	705.57	618.13	759.49	760.37	334.17	流動負債に対する流動資産の割合で、短期債務に対する支払能力を測定する指標。指数が高いほど資金繰りが順調であり、支払能力があることを示すが、一般には200以上が妥当な水準とされている。
(2)	当座比率 (%)	$\frac{\text{現金及び預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	689.64	608.15	753.43	737.49	331.87	短期債務に対応すべき現金預金及び容易に現金化しうる未収金が十分あるかを示す指標。100以上が望ましい。
(3)	現金比率 (%)	$\frac{\text{現金及び預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	656.48	580.10	724.51	711.07	312.85	短期債務に対応すべき現金預金が十分あるかを示す指標。指数は高いほどよい。
(4)	自己資本構成 比率 (%)	$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	94.32	93.87	94.03	93.96	91.91	総資本(負債資本合計)とこれを構成する自己資本(自己資本金、剰余金等)の関係を示す指標。指数が高いほど経営の安全性は大きい。
(5)	固定資産構成 比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延資産}} \times 100$	89.08	87.50	86.07	84.58	84.75	総資本における固定資産の割合を示す指標。100に近いほど資本は固定化の傾向にある。指数は高いほどよい。
(6)	固定資産対長期 資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}} \times 100$	90.48	89.30	87.68	86.33	88.81	長期資本(資本金、剰余金、固定負債等)に占める固定資産の割合で、固定資産が長期の安定した資金によって賄われているかどうかを測定する指標。指数は100以下が望ましい。(100以上の場合には、固定資産の一部が流動負債で賄われていることを示す。)
(7)	固定比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}} \times 100$	94.44	93.22	91.54	90.01	92.21	自己資本に占める固定資産の割合で、固定資産の自己資本調達度を測定する指標。指数は低いほどよく、100以下が理想である。

分 析 項 目		算 式	比 率					備 考
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
(8) 固定負債構成比率 (%)		$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	4.14	4.11	4.14	4.01	3.53	総資本(負債資本合計)に対する固定負債の割合で、固定負債への依存度を測定する指標である。一般には60未満で推移することが望ましいとされ、指数が高いほど資本費が増大し、経営を硬直化させる傾向にある。
4 施設の効率性に関する項目								
(1) 施設利用率 (%)		$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	73.56	76.55	79.83	79.42	84.67	給水能力に対する平均給水量の割合で、水道施設が効率的に運営されているか判断する指標。指数が高ければ、効率的に運営されていることを示す。
(2) 最大稼働率 (%)		$\frac{\text{一日最大給水量}}{\text{一日給水能力}} \times 100$	82.46	87.65	94.79	93.23	95.58	給水能力に対する最大給水量の割合で、将来の水需要に対応すべき先行投資の適正を示す指標。指数が高ければ、効率的に運営されていることを示す。
(3) 負荷率 (%)		$\frac{\text{一日平均給水量}}{\text{一日最大給水量}} \times 100$	89.21	87.33	84.22	85.18	88.59	最大給水量に対する平均給水量の割合で、需要時と非需要時の差を示す指標。指数は、100に近づくのが理想。
(4) 有収率 (%)		$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	99.69	99.77	99.78	99.78	99.64	年間総配水量に対する年間総有収水量（料金収入の対象となった水量）の割合で、施設の効率性ととともに収益性を示す指標。指数は100に近づくのが理想。
5 生産性に関する項目								
(1) 職員一人当たり有収水量 (m³)		$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定職員数}}$	377,660	393,316	425,570	422,178	434,491	損益勘定所属職員1人当たりの有収水量で、労働生産性を示す指標。指数は高いほどよい。
(2) 職員一人当たり営業収益 (千円)		$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{損益勘定職員数}}$	94,016	94,434	98,427	98,098	95,533	損益勘定所属職員1人当たりの営業収益で、労働生産性を示す指標。指数は高いほどよい。
6 料金に関する項目								
(1) 給水原価 (円・銭/m³)		$\frac{\text{経常費用-（受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費）-長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	222.89	229.10	232.88	219.23	219.76	有収水量1m³当たりの費用(1m³当たりの生産原価)

分 析 項 目		算 式	比 率					備 考
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
(2) 供給単価	(円・銭/㎥)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	248.94	240.10	231.28	232.36	219.87	有収水量1㎥当たりの給水収益(1㎥当たりの販売価格)
(3) 料金回収率	(%)	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	111.69	104.80	99.31	105.99	100.05	給水原価に対する供給単価の割合で、給水に要する費用が給水収益(料金収入)によりどの程度回収されているかを示す指標である。指数が100を下回る場合は、費用が料金収入以外の収入で賄われていることを示すので、著しく低い場合は適正な料金水準を検討する必要がある。
7 費用に関する項目								
(1) 費用構成比								
① 職員給与費	(%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{費用合計}} \times 100$	6.23	6.27	5.90	6.37	6.47	※職員給与費は、企業長・副企業長の給料を含む。
② 支払利息	(%)	$\frac{\text{支払利息}}{\text{費用合計}} \times 100$	1.60	1.20	0.91	0.71	0.50	
③ 減価償却費	(%)	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{費用合計}} \times 100$	57.17	55.04	53.36	57.36	54.48	
④ 動力費	(%)	$\frac{\text{動力費}}{\text{費用合計}} \times 100$	3.08	4.45	3.60	3.84	3.70	
⑤ 光熱水費	(%)	$\frac{\text{光熱水費}}{\text{費用合計}} \times 100$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
⑥ 通信運搬費	(%)	$\frac{\text{通信運搬費}}{\text{費用合計}} \times 100$	0.34	0.33	0.31	0.33	0.32	
⑦ 修繕費	(%)	$\frac{\text{修繕費}}{\text{費用合計}} \times 100$	9.29	9.11	8.13	6.41	6.78	

分 析 項 目			算 式	比 率					備 考
				R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
		⑧ 材料費 (%)	$\frac{\text{材料費}}{\text{費用合計}} \times 100$	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01	
		⑨ 薬品費 (%)	$\frac{\text{薬品費}}{\text{費用合計}} \times 100$	4.95	5.84	7.95	7.49	7.87	
		⑩ 路面復旧費 (%)	$\frac{\text{路面復旧費}}{\text{費用合計}} \times 100$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑪ 委託料 (%)	$\frac{\text{委託料}}{\text{費用合計}} \times 100$	5.68	5.89	5.82	6.76	6.94	
		⑫ 負担金 (%)	$\frac{\text{負担金}}{\text{費用合計}} \times 100$	11.04	10.29	12.70	9.91	11.23	
		⑬ 受水費 (%)	$\frac{\text{受水費}}{\text{費用合計}} \times 100$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		⑭ その他 (%)	$\frac{\text{その他}}{\text{費用合計}} \times 100$	0.60	1.57	1.30	0.79	1.70	
		⑮ 費用合計 (%)	$\frac{\text{費用合計}}{\text{費用合計}} \times 100$	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	(2) 給水収益に占める割合								
		① 職員給与費 (%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$	7.65	8.08	7.88	8.09	8.60	給水収益に対する職員給与費の割合で、指数は低いほどよい。 ※職員給与費は、企業長・副企業長の給料を含む。
		② 企業債利息 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	1.96	1.55	1.22	0.90	0.66	給水収益に対する企業債利息の割合で、指数は低いほどよい。 ※企業債利息には、独立行政法人水資源機構割賦負担金利息を含む。

分 析 項 目			算 式	比 率					備 考
				R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
	③	企業債償還元金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$	14.30	14.53	13.69	11.17	8.26	給水収益に対する企業債償還元金の割合で、指数は低いほどよい。
	④	企業債元利償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	16.26	16.07	14.90	12.07	8.93	給水収益に対する企業債元利償還金の割合で、指数は低いほどよいが、一般には50未満で推移することが望ましい。 ※企業債利息には、独立行政法人水資源機構割賦負担金利息を含む。
(3) 有収水量1m ³ 当たりの金額									
	①	職員給与費 (円・銭)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{年間総有収水量}}$	19.04	19.40	18.22	18.80	18.92	※職員給与費は、企業長・副企業長の給料を含む。
		基本給 (円・銭)	$\frac{\text{基本給}}{\text{年間総有収水量}}$	9.68	9.68	9.17	9.47	9.67	
		手当 (円・銭)	$\frac{\text{手当}}{\text{年間総有収水量}}$	5.68	6.09	5.85	6.06	5.93	
		報酬 (円・銭)	$\frac{\text{報酬}}{\text{年間総有収水量}}$	0.42	0.33	0.15	0.16	0.15	
		退職給与金 (円・銭)	$\frac{\text{退職給与金}}{\text{年間総有収水量}}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		法定福利費 (円・銭)	$\frac{\text{法定福利費}}{\text{年間総有収水量}}$	3.27	3.30	3.05	3.12	3.16	
	②	支払利息 (円・銭)	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	4.89	3.71	2.81	2.10	1.46	

分 析 項 目			算 式	比 率					備 考
				R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
	企業債利息	(円・銭)	企業債利息	4.89	3.71	2.81	2.10	1.46	※企業債利息には、独立行政法人水資源機構割賦負担金利息を含む。
			年間総有収水量						
	一時借入金利息	(円・銭)	一時借入金利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			年間総有収水量						
	他会計借入金等利息	(円・銭)	その他借入金利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			年間総有収水量						
	③ 減価償却費	(円・銭)	減価償却費-長期前受金戻入	92.13	89.98	88.83	93.30	86.75	
			年間総有収水量						
	④ 動力費	(円・銭)	動力費	9.41	13.76	11.11	11.34	10.81	
		年間総有収水量							
⑤ 光熱水費	(円・銭)	光熱水費	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
		年間総有収水量							
⑥ 通信運搬費	(円・銭)	通信運搬費	1.05	1.01	0.97	0.98	0.93		
		年間総有収水量							
⑦ 修繕費	(円・銭)	修繕費	28.37	28.17	25.11	18.94	19.81		
		年間総有収水量							
⑧ 材料費	(円・銭)	材料費	0.00	0.06	0.04	0.10	0.04		
		年間総有収水量							

分 析 項 目			算 式	比 率					備 考
				R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
	⑨ 薬品費	(円・銭)	薬品費 年間総有収水量	15.13	18.08	24.54	22.11	22.99	
	⑩ 路面復旧費	(円・銭)	路面復旧費 年間総有収水量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	⑪ 委託料	(円・銭)	委託料 年間総有収水量	17.35	18.23	17.98	19.97	20.27	
	⑫ 負担金	(円・銭)	負担金 年間総有収水量	33.70	31.84	39.24	29.27	32.81	
	⑬ 受水費	(円・銭)	受水費 年間総有収水量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	受水費中 資本費	(円・銭)	受水費中資本費 年間総有収水量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	⑭ その他	(円・銭)	その他 年間総有収水量	1.83	4.86	4.02	2.32	4.96	
	⑮ 費用合計	(円・銭)	費用合計-長期前受金戻入 年間総有収水量	222.89	229.10	232.88	219.23	219.76	
	⑯ 資本費	(円・銭)	企業債利息+減価償却費+受水費中資本費-長期前受金戻入 年間総有収水量	97.01	93.69	91.65	95.39	88.21	
(4) 利子負担率 (%)			支払利息+企業債取扱諸費 建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金+その他の企業債・長期借入金+年賦未払金+一時借入金 $\times 100$	2.15	1.73	1.43	1.13	0.95	有利子負債に対する支払利息の割合で、外部利子の平均利率を示す指標。指数は低いほどよい。

