

各局管理責任者 様

千葉県石油コンビナート等防災相互通信用  
無線局統制管理者 岡本 和貴  
(公印省略)

千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線設備の管理について (通知)

千葉県石油コンビナート等特別防災区域に係る防災対策につきまして、日頃より御尽力いただき深く感謝申し上げます。

さて、標記の件につきまして、「千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線設備の管理運営に関する協定書」(以下、協定書という。)により貴機関へ委託しているところですが、近年、無線設備に係るバッテリーの消耗及び故障等が多く発生しています。

については、無線設備に不具合が生じた際には、下記のとおり御対応くださいますようお願いいたします。

#### 記

##### 1 バッテリーの確認について (別紙「対応フロー図」を参照)

何度充電を実施しても充電がされない場合や音声を受信するが送信が不良である場合には、バッテリーが消耗している可能性が高いので、協定書第7条1項の規定に基づき新しいバッテリーへの交換をお願いします。

##### 【バッテリーの費用負担について】

協定書第7条1項：通常の維持管理は乙の負担とし、修理等に要する経費は甲の負担とする。


##### 2 上記1でも解決されず、故障の疑いがある場合の対応について

本体の故障している可能性等が考えられるため、「千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線局運営要領」第7条4項の規定に基づき、「無線設備異常報告書(第5号様式)」により状況について、担当者宛て御報告くださいますようお願いいたします。

##### 【担 当】

千葉県防災危機管理部消防課  
予防・石油コンビナート班 酒巻  
電 話：043-223-2177  
メール：bousai3@mz.pref.chiba.lg.jp

無線設備に不具合が生じた場合の対応フロー図

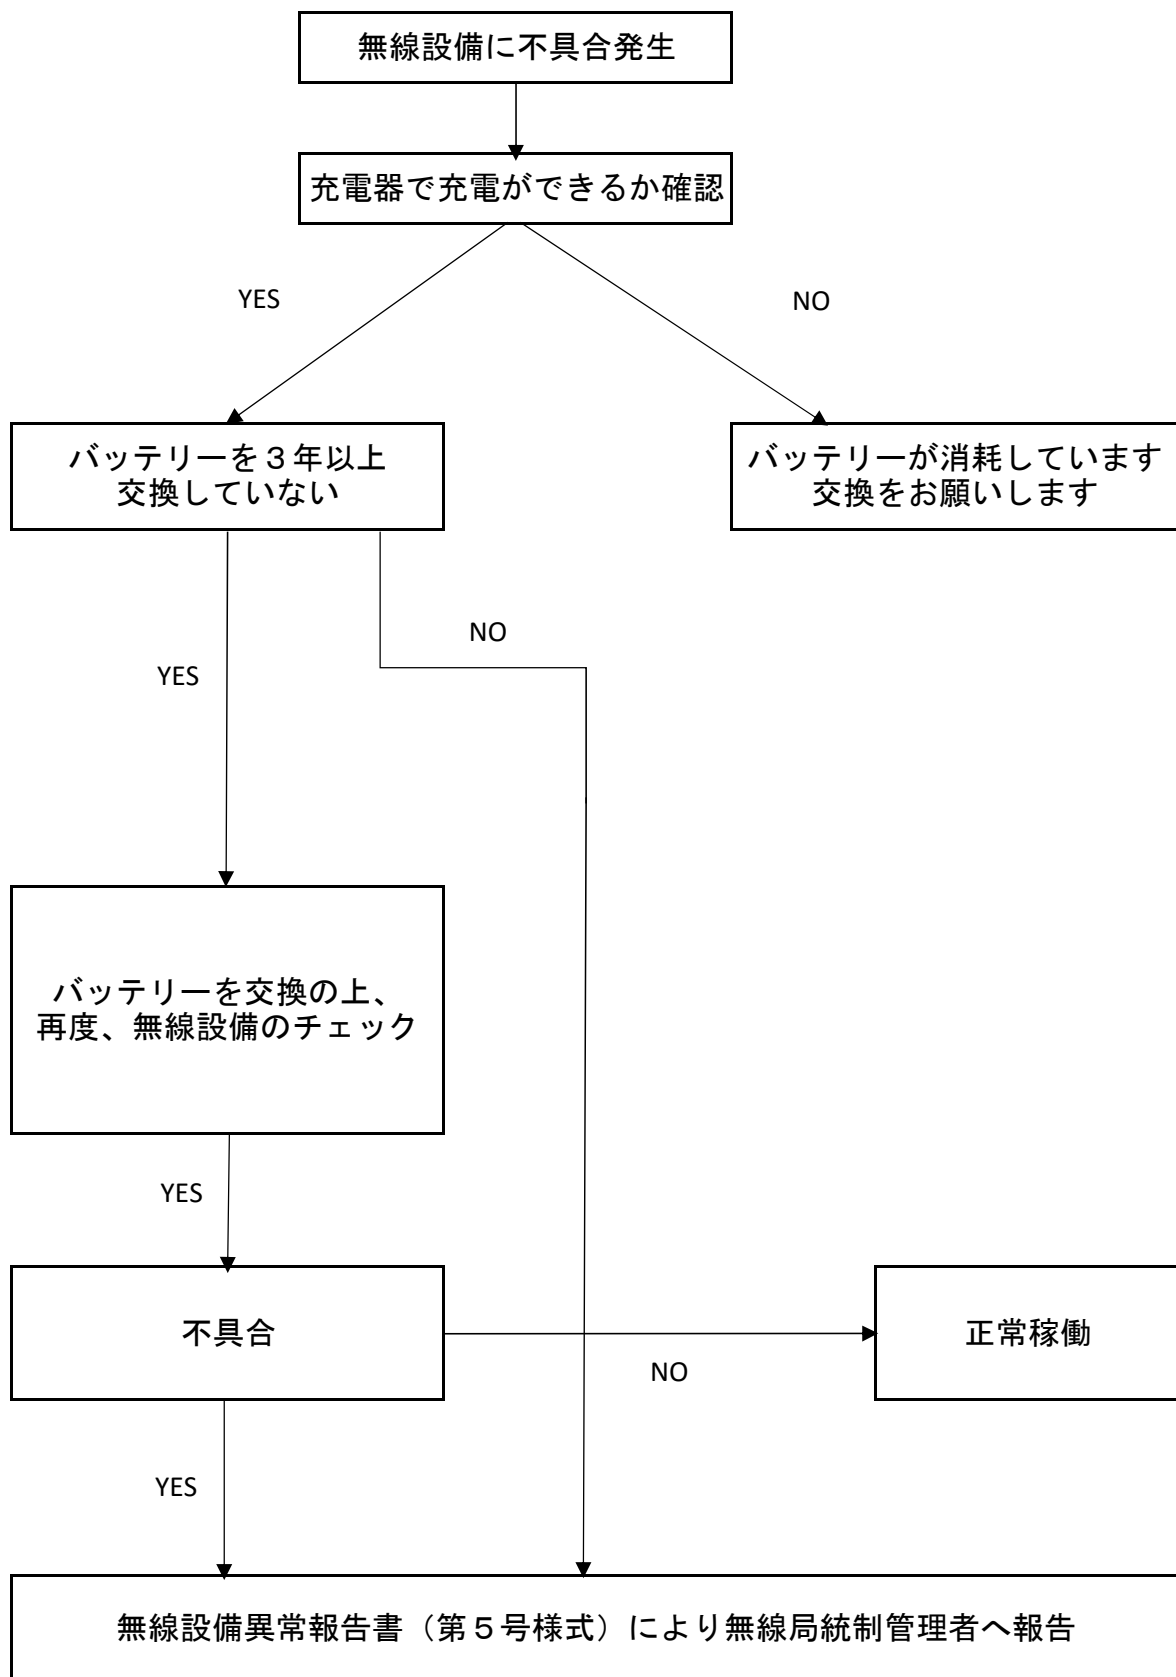

提出先：千葉県防災危機管理部消防課 予防・石油コンビナート班  
メール：bousai3@mz.pref.chiba.lg.jp