


～よりおいしい水を安心してご利用いただくために！～

## 貯水槽水道管理のチェックポイント

『年1回以上の清掃や水質検査』を行うなど、貯水槽の適正な管理に努めましょう。（次のチェックポイントを参考にして下さい。）

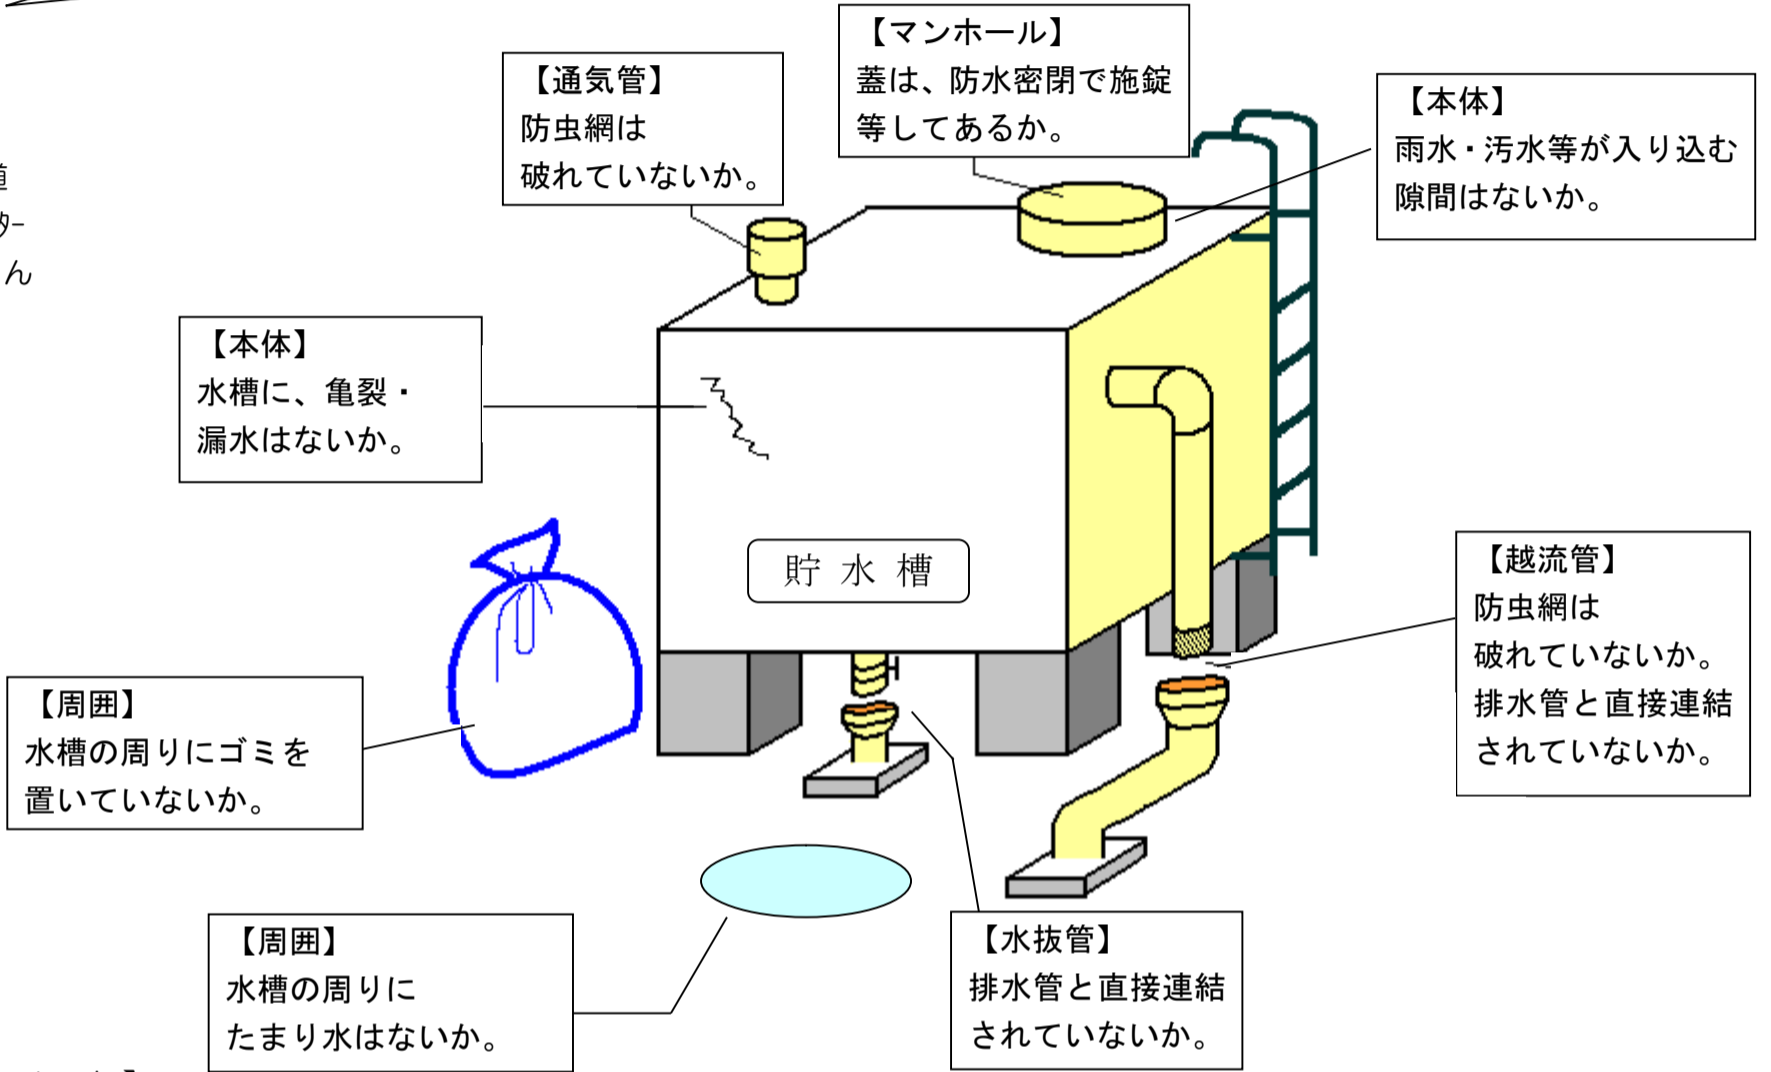

### 【点検チェックリスト】

#### ◆施設に関すること

点検箇所	判定基準	点検日（年 月 日）		点検日（年 月 日）		点検日（年 月 日）	
		受水槽	高置水槽	受水槽	高置水槽	受水槽	高置水槽
周囲	ごみ等が置かれていないか。						
	たまり水はないか。						
本体	亀裂・破損・漏水箇所はないか。						
	雨水・汚水等が入り込む隙間はないか。						
内部	壁面の汚れはないか。						
マンホール	蓋は防水密閉・施錠等してあるか。						
越流管	防虫網が破れていないか。排水管と直接連結されていないか。						
通気管	防虫網が破れていないか。						
水抜管	排水管と直接連結されていないか。						

#### ◆水質に関すること（蛇口の水で・・・）

臭い	異常な臭気はないか。						
味	異常な味はないか。						
色	異常な色はないか。						
濁り	異常な濁りはないか。						
残留塩素	0.1mg/ℓ以上の塩素が検出されているか。						