

令和元年度第3回インターネットモニターアンケート調査
「安全でおいしい水」「お客様サービス満足度」について

問6-1

受水槽以下装置の管理責任の周知度


受水槽方式の場合、受水槽から蛇口までの施設及び水質の管理は、設置者（管理者）の責任となりますが、知っていましたか。

N=526

設問	回答数	回答比率
1. 知っていた	273	51.9%
2. 知らなかった	253	48.1%

「知っていた」が51.9%であるのに対し、「知らなかった」が48.1%でした。
「知っていた」の割合の方が、若干高くなっています。

性別	回答数・比率		
	男性	女性	全体
	266	260	526
1. 知っていた	164	109	273
2. 知らなかった	102	151	253

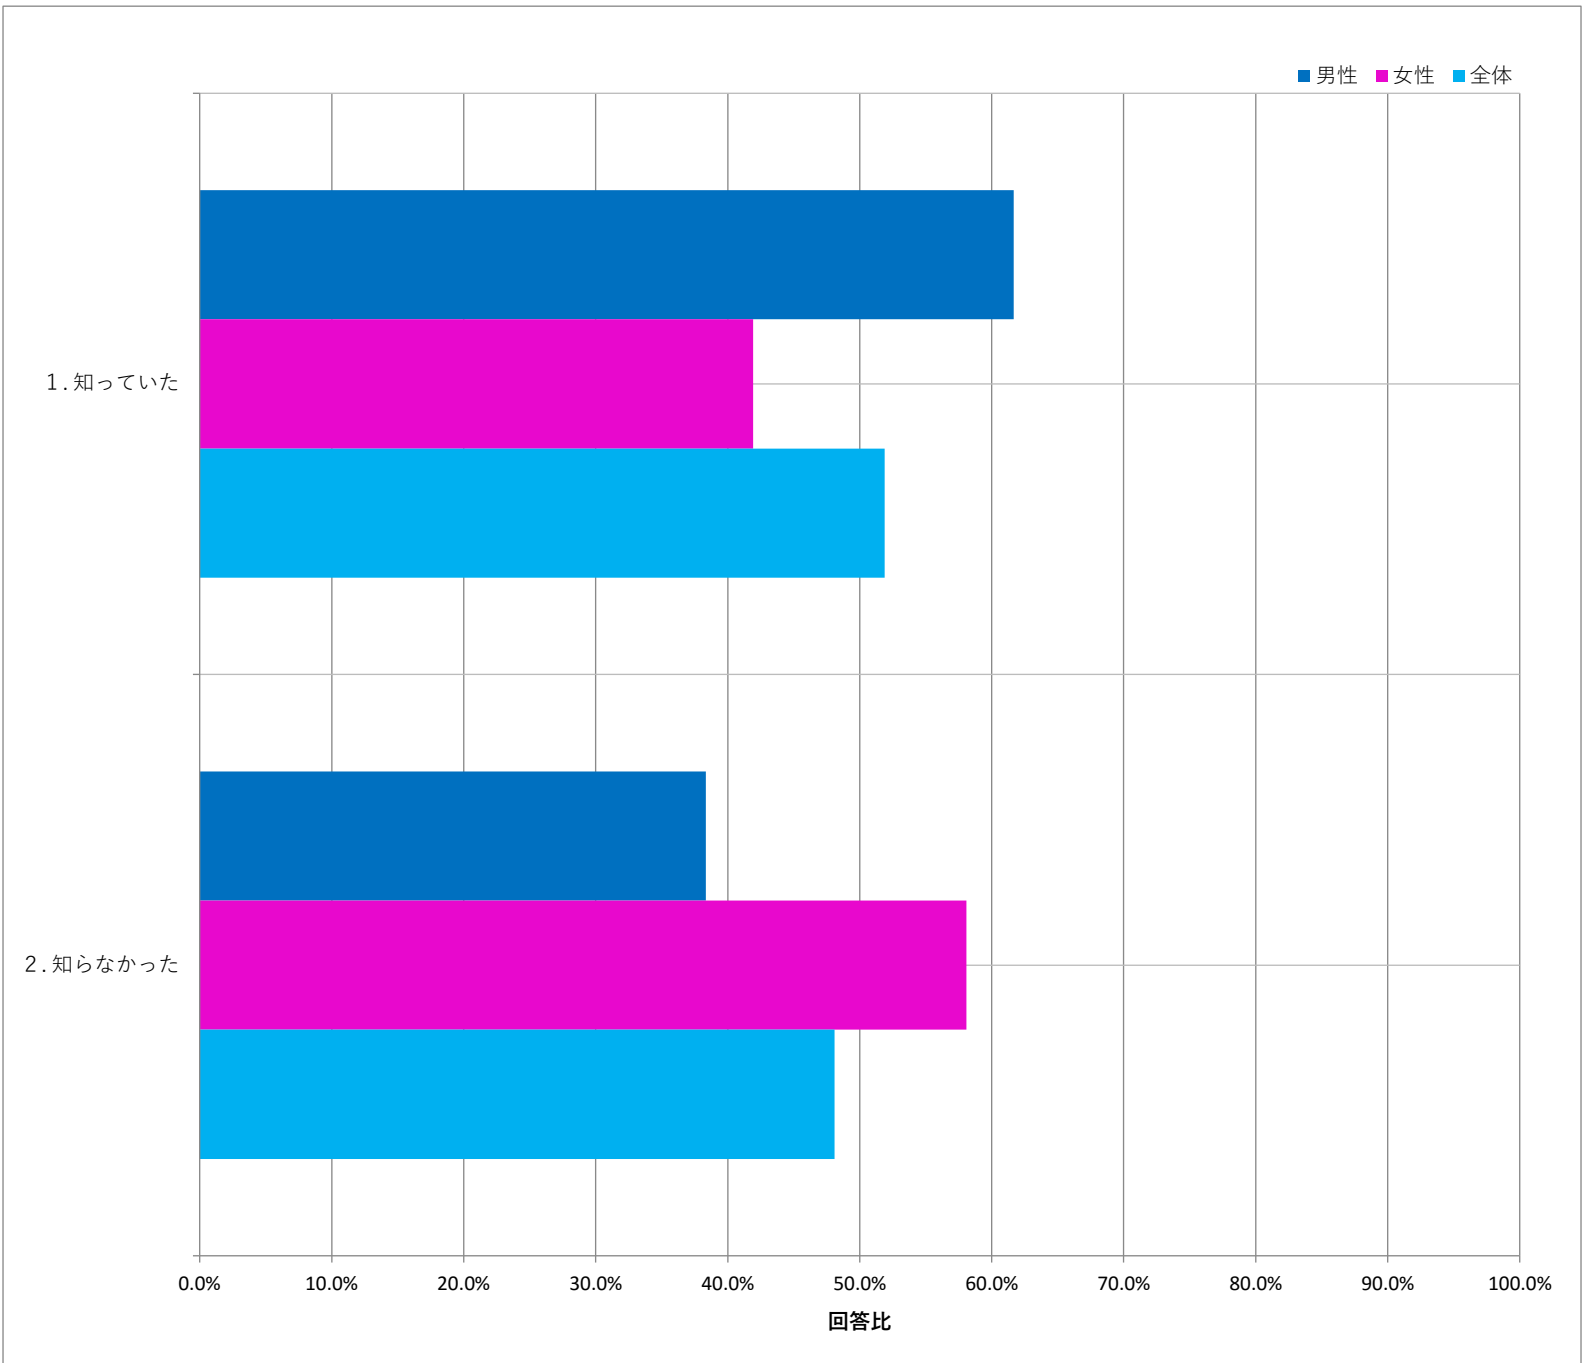

年代	回答数・比率						
	20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
	1	12	70	156	108	106	73
1. 知っていた	1 100.0%	3 25.0%	16 22.9%	71 45.5%	59 54.6%	71 67.0%	52 71.2%
2. 知らなかった	0 0.0%	9 75.0%	54 77.1%	85 54.5%	49 45.4%	35 33.0%	21 28.8%

