



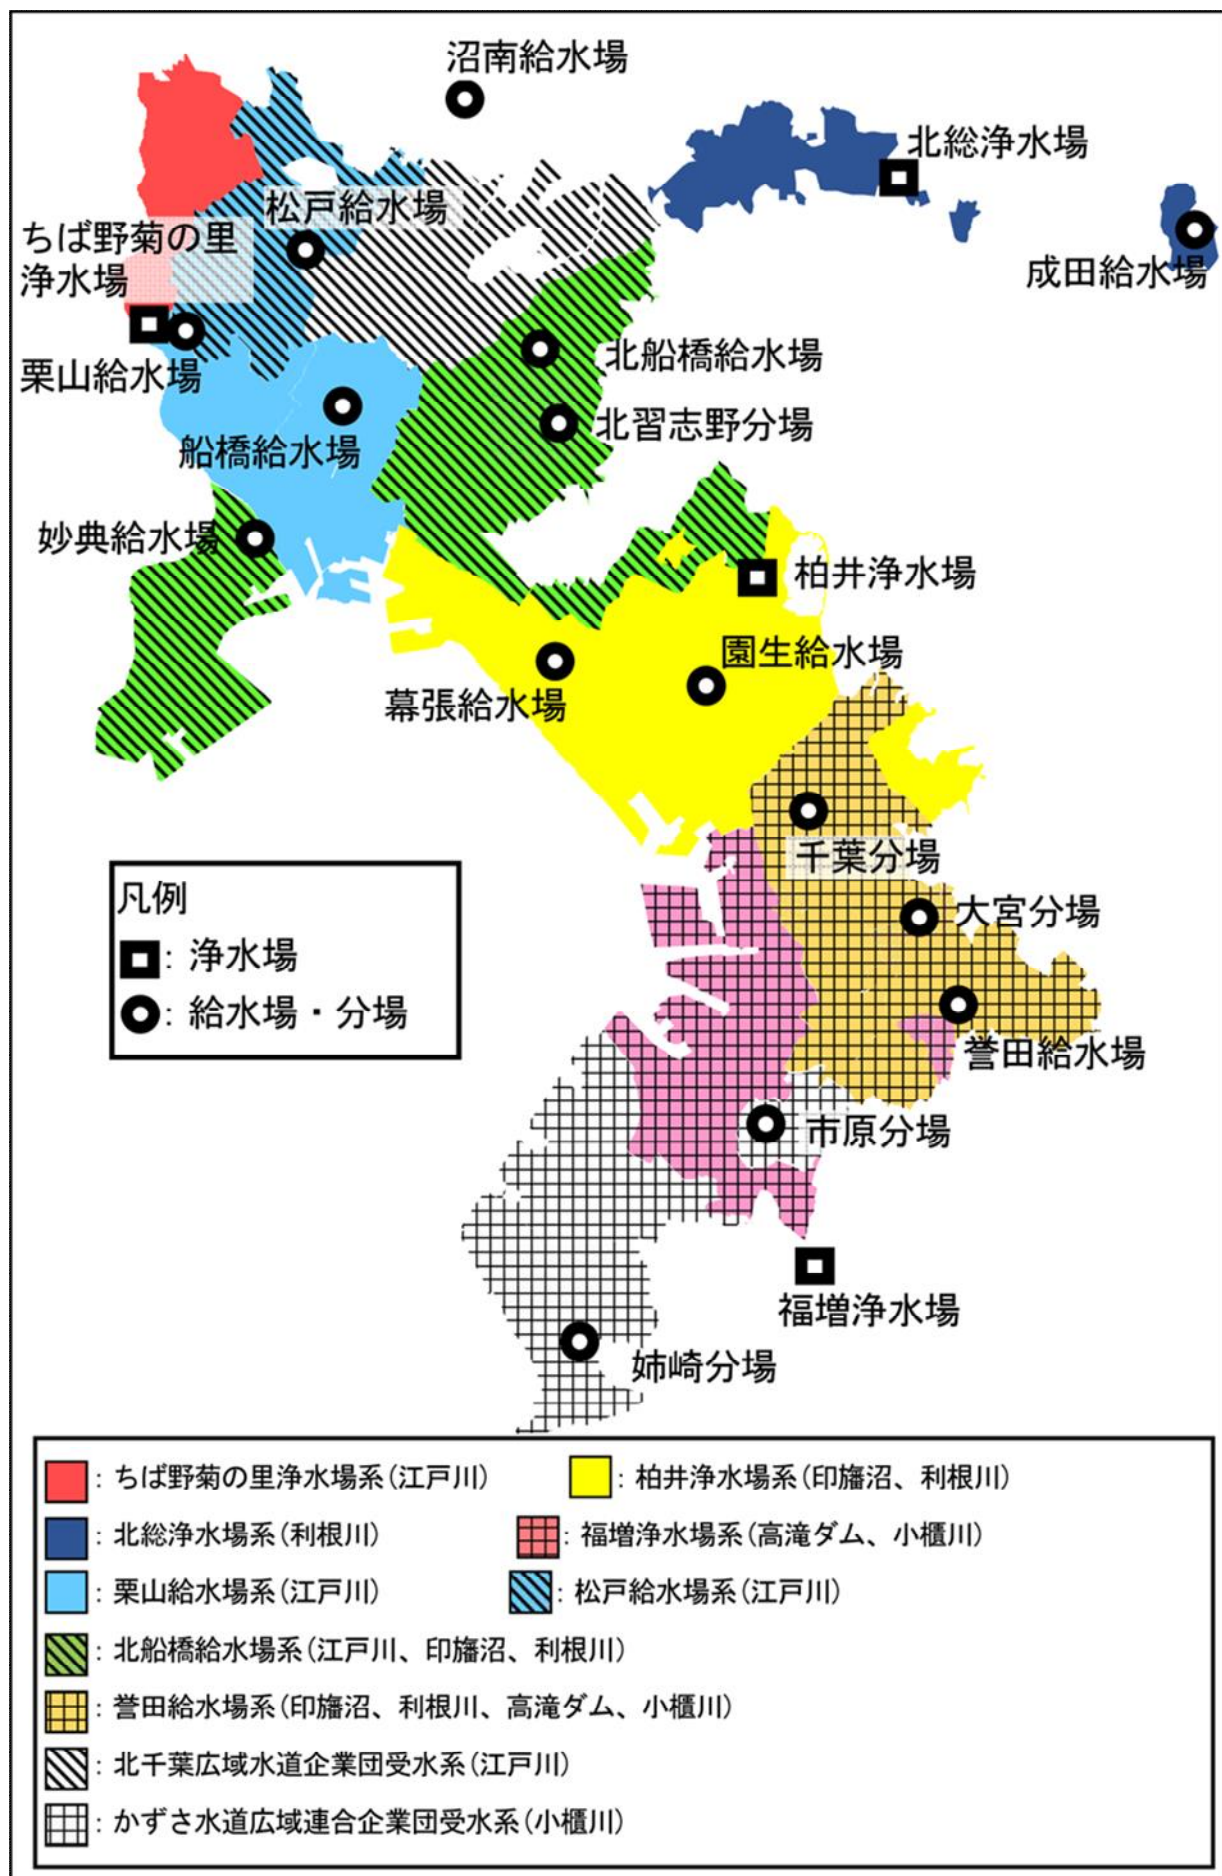


別図－1 浄水場別の給水区域


・ちば野菊の里浄水場

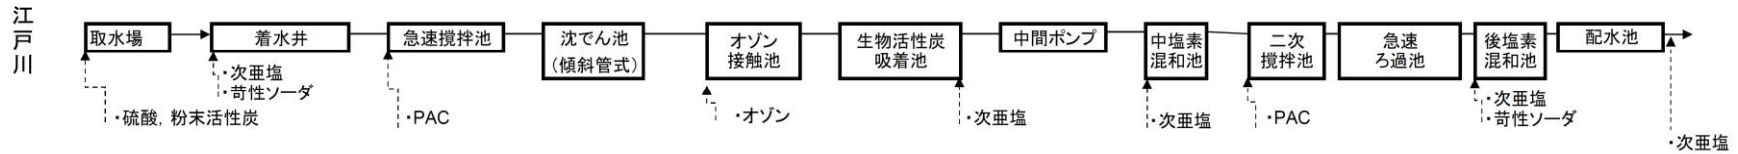


・柏井浄水場(東側)

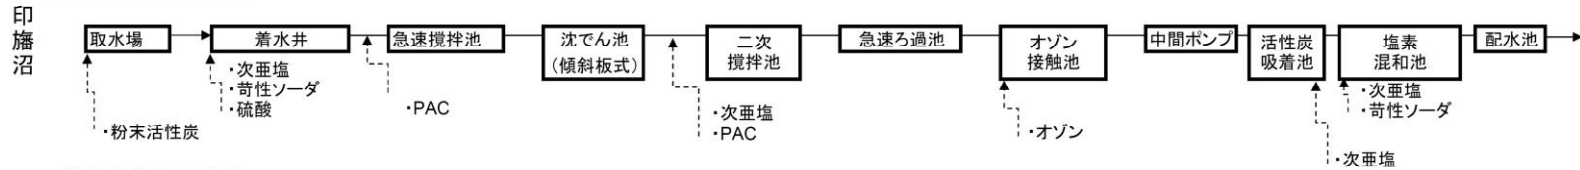


・柏井浄水場(西側)

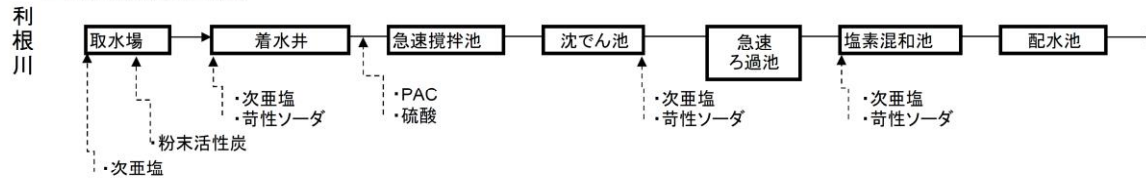

・北総浄水場

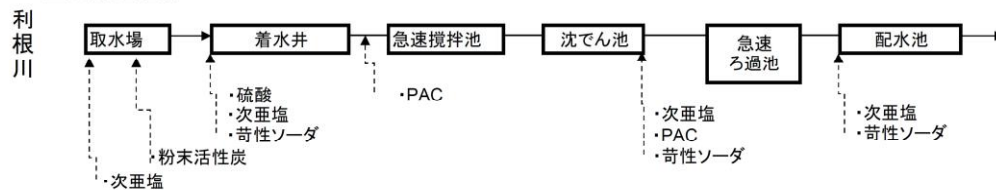

・福増浄水場

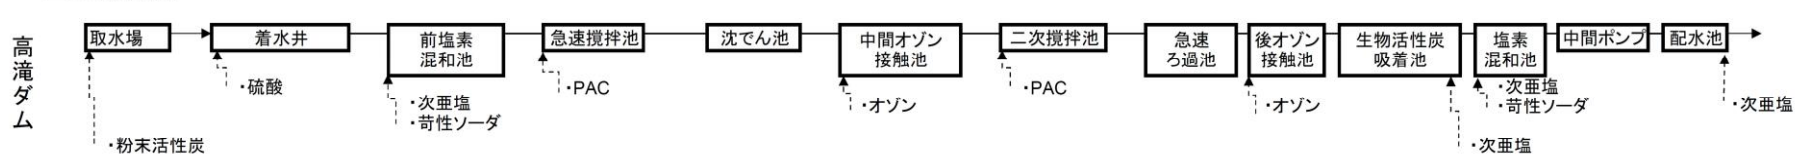

【凡例】

次亜塩: 次亜塩素酸ナトリウム


PAC: ポリ塩化アルミニウム

別図-2 各浄水場の浄水処理フロー



別図－3 給水柱検査地点（概略）

水源の水質調査地点概略図

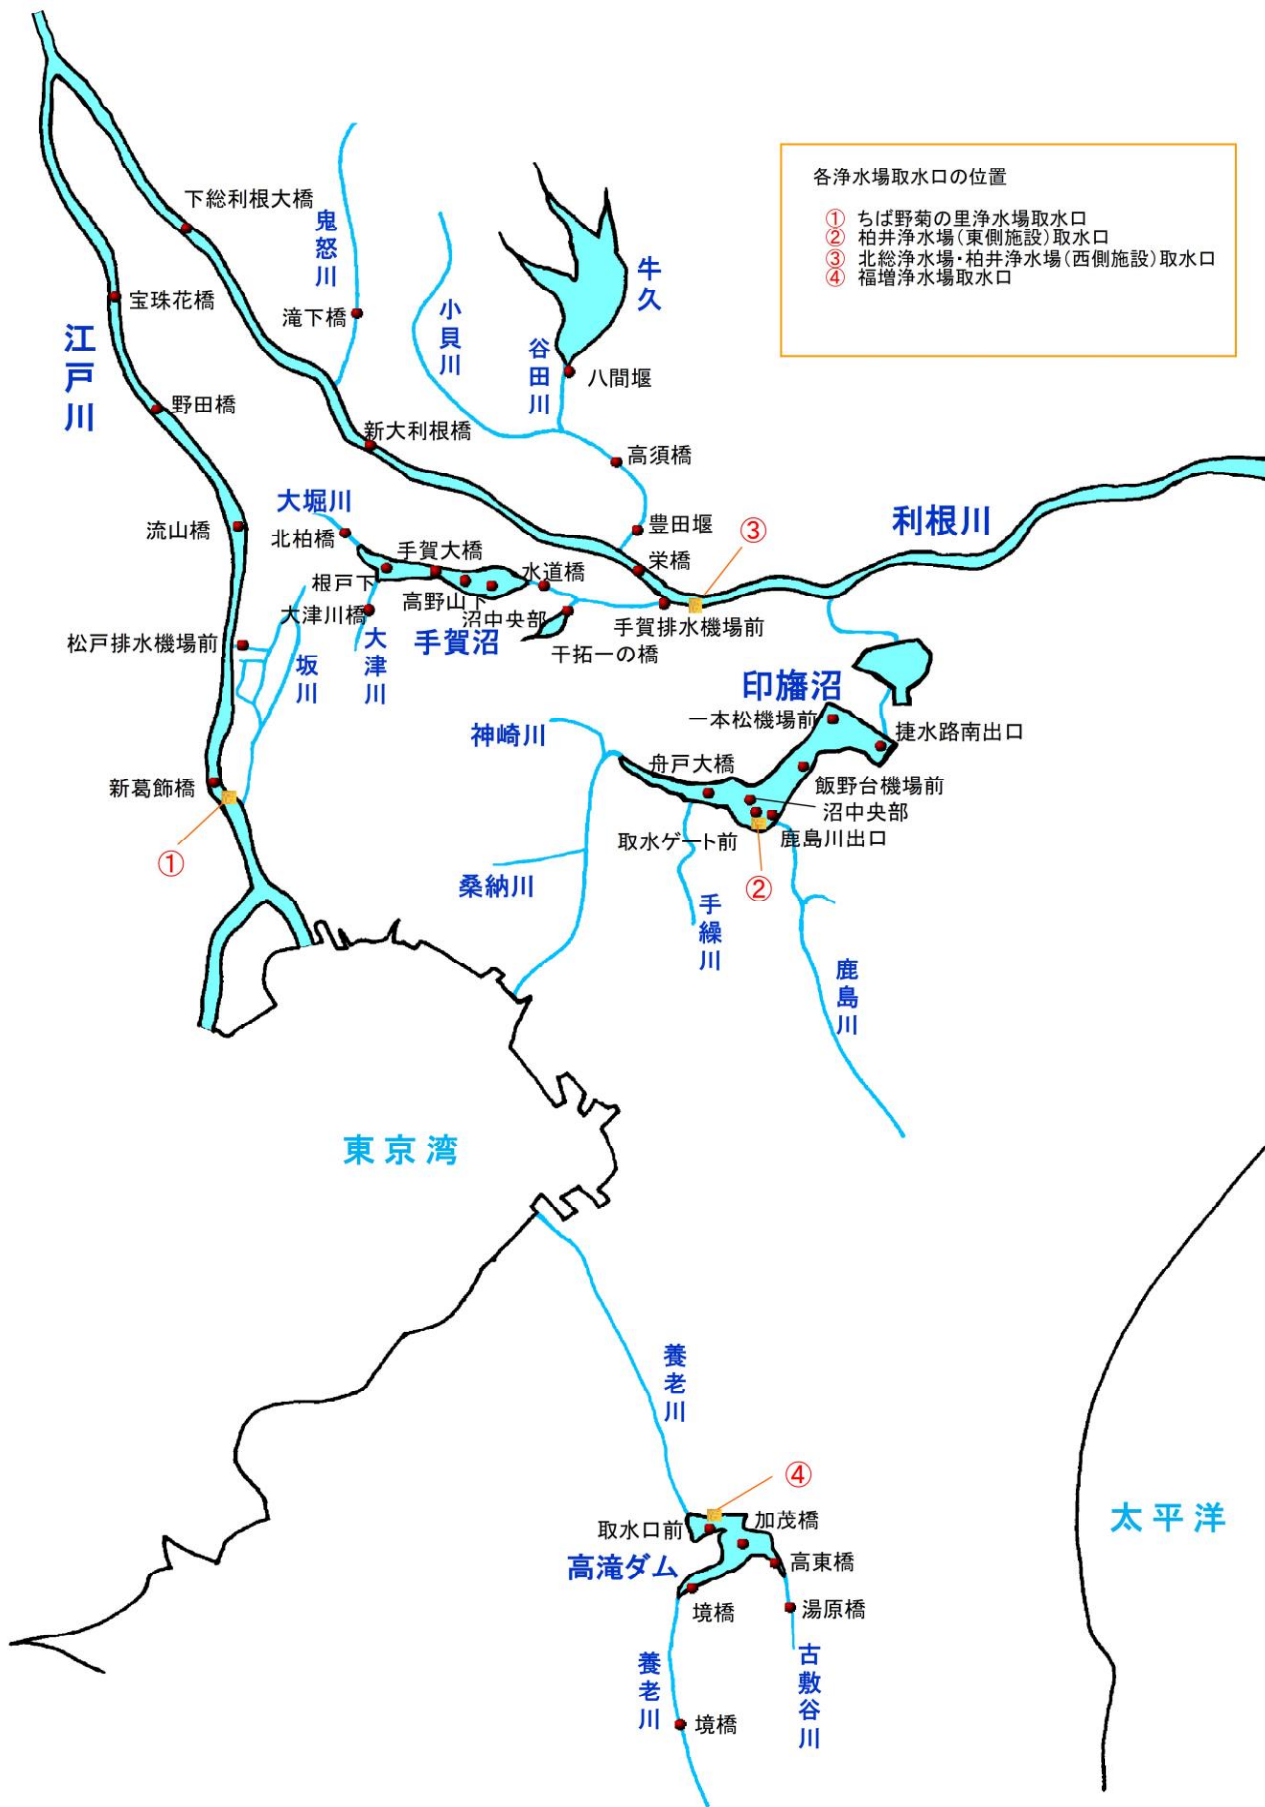

別図-4 水源検査地点