令和7年度のPFOS及びPFOA検査結果（浄水）

千葉県営水道におけるPFOS及びPFOAは、浄水で国の目標値である1リットル当たり50ナノグラムを大きく下回っておりますので安心してお使いください。（次のページに給水区域図を掲載しております）

単位：1リットル当たりナノグラム

No.	浄水場名	令和7年5月	令和7年8月	令和7年11月	令和8年2月
1	ちば野菊の里浄水場	2	5	5	5
2	柏井浄水場東側施設	1未満	1未満	1未満	3
3	柏井浄水場西側施設	1	2	3	3
4	北総浄水場	1未満	2	5	4
5	福増浄水場	6	7	5	5

単位：1リットル当たりナノグラム

No.	給水場・分場名	令和7年5月	令和7年8月	令和7年11月	令和8年2月
1	沼南給水場	2	5	5	4
2	松戸給水場	2	5	5	4
3	栗山給水場	2	5	6	5
4	船橋給水場	2	5	5	5
5	北船橋給水場	1	4	4	3
6	北習志野分場	1	3	5	4
7	妙典給水場	1	3	6	4
8	成田給水場	2	3	3	5
9	幕張給水場	1未満	1未満	2	3
10	園生給水場	2	1	3	3
11	誉田給水場	1	2	3	2
12	大宮分場	4	4	4	3
13	千葉分場	4	3	3	4
14	姉崎分場	2	1未満	3	3
15	市原分場	3	1	3	4

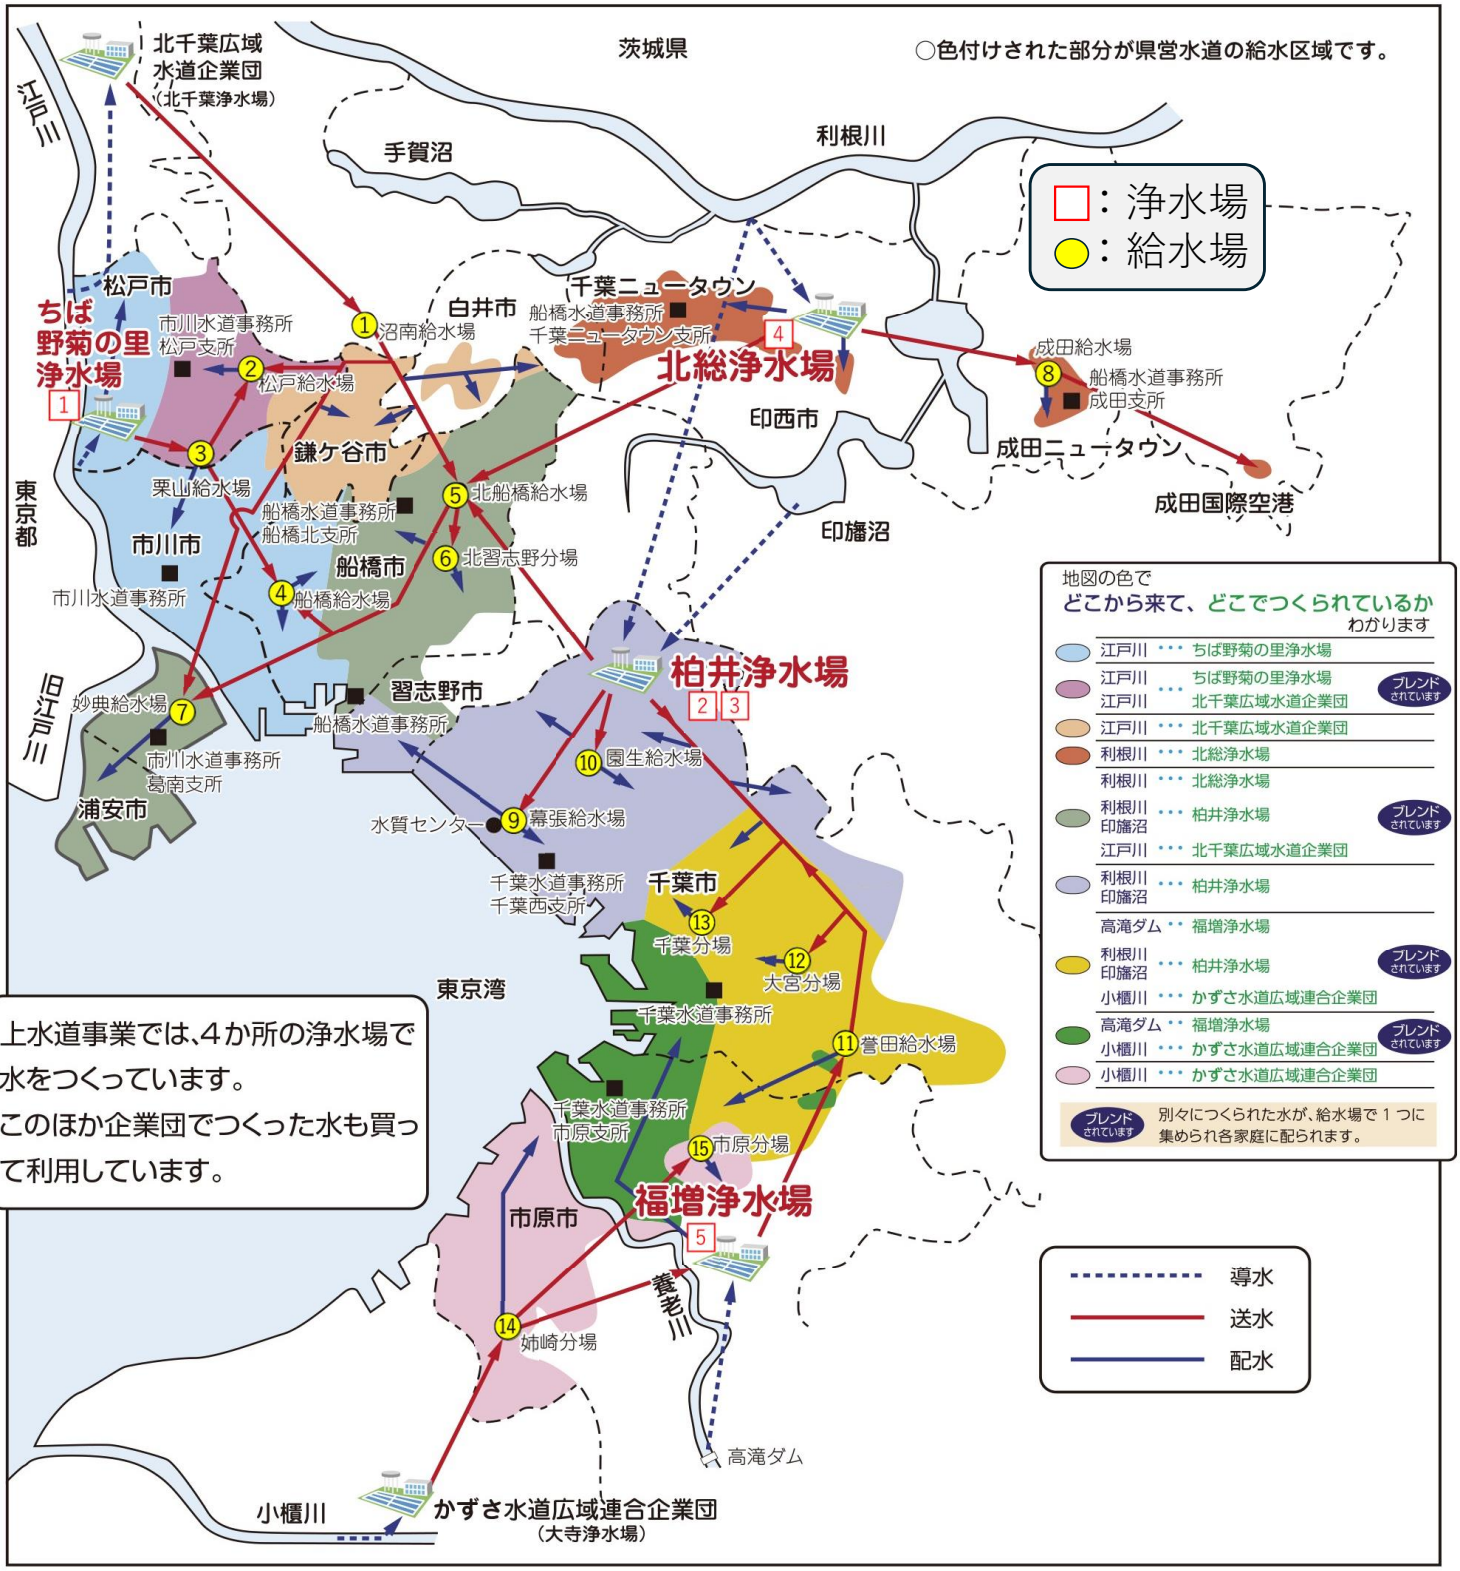
北千葉広域水道企業団
（北千葉浄水場）
茨城県
○色付けされた部分が県営水道の給水区域です。
江戸川
手賀沼
利根川
□：浄水場
○：給水場
松戸市
ちば野菊の里浄水場
1
市川水道事務所
松戸支所
1 沼南給水場
2 松戸給水場
白井市
千葉ニュータウン
船橋水道事務所
千葉ニュータウン支所
4
北総浄水場
成田給水場
8
船橋水道事務所
成田支所
印西市
成田ニュータウン
成田国際空港
3
鎌ケ谷市
栗山給水場
船橋水道事務所
船橋北支所
5 北船橋給水場
東京都
市川市
市川水道事務所
6 北習志野分場
船橋市
4 船橋給水場
印旛沼
柏井浄水場
2 3
旧江戸川
妙典給水場
7
習志野市
船橋水道事務所
市川水道事務所
葛南支所
浦安市
10 園生給水場
水質センター
9 幕張給水場
千葉水道事務所
千葉西支所
千葉市
13 千葉分場
12 大宮分場
東京湾
千葉水道事務所
11 誉田給水場
千葉水道事務所
市原支所
15 市原分場
福増浄水場
5
市原市
養老川
14 姉崎分場
高滝ダム
小櫃川
かずさ水道広域連合企業団
（大寺浄水場）
上水道事業では、4か所の浄水場で水をつくっています。
このほか企業団でつくった水も買って利用しています。
地図の色で
どこから来て、どこでつくられているか
わかります
江戸川 ・・・ ちば野菊の里浄水場
江戸川 ・・・ ちば野菊の里浄水場
江戸川 ・・・ 北千葉広域水道企業団
ブレンドされています
江戸川 ・・・ 北千葉広域水道企業団
利根川 ・・・ 北総浄水場
利根川 ・・・ 北総浄水場
利根川 印旛沼 ・・・ 柏井浄水場
ブレンドされています
江戸川 ・・・ 北千葉広域水道企業団
利根川 印旛沼 ・・・ 柏井浄水場
高滝ダム ・・ 福増浄水場
利根川 印旛沼 ・・・ 柏井浄水場
ブレンドされています
小櫃川 ・・・ かずさ水道広域連合企業団
高滝ダム ・・ 福増浄水場
小櫃川 ・・・ かずさ水道広域連合企業団
ブレンドされています
小櫃川 ・・・ かずさ水道広域連合企業団
ブレンドされています 別々につくられた水が、給水場で1つに集められ各家庭に配られます。
導水
送水
配水