

「水質検査体験」結果報告

千葉県企業局水道部浄水課
水質管理班


このたびは、令和8年度「水質検査体験」にご参加いただき、ありがとうございました。
皆様からいただいた結果を取りまとめましたので、ご報告させていただきます。

残留塩素濃度

「0.8mg/L～1.0mg/L」と答えた方が
46%と最も多く、次いで「0.4mg/L～
0.7mg/L」が44%でした。

衛生上必要な措置として、水道水は必ず塩素消毒し、
蛇口における残留塩素濃度を 0.1mg/L 以上とすることが
水道法令^{※1}により定められています。


※1 水道法第 22 条及び水道法施行規則第 17 条第 3 号

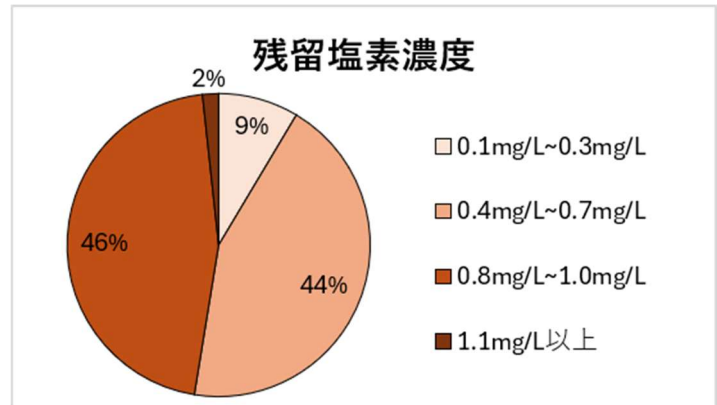

pH

「7.1～7.4」と答えた方が最も多く、全
体の 74%でした。


水質基準項目の基準値^{※2}:5.8 以上 8.6 以下

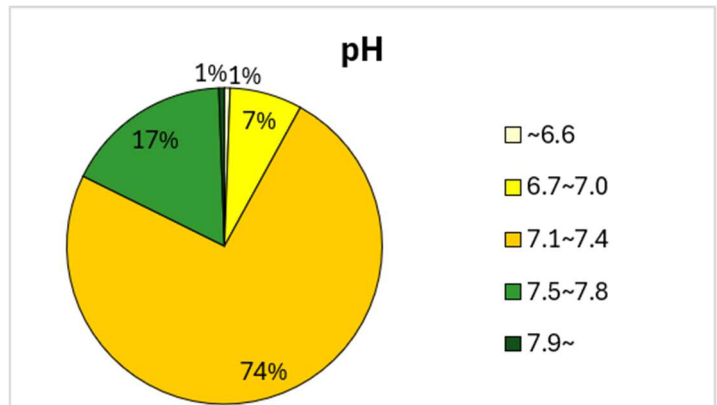

全硬度

「51mg/L～100mg/L」と答えた方が
最も多く、全体の 58%でした。



水質基準項目の基準値^{※2}:300mg/L 以下

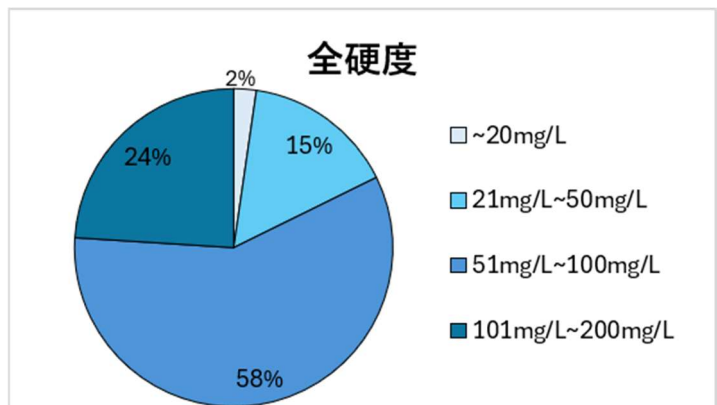

※2 水道法第 4 条及び水質基準に関する省令



(比色による判定は、周囲の光環境などにより、見え方が
変化する場合があります。)

濁り、色

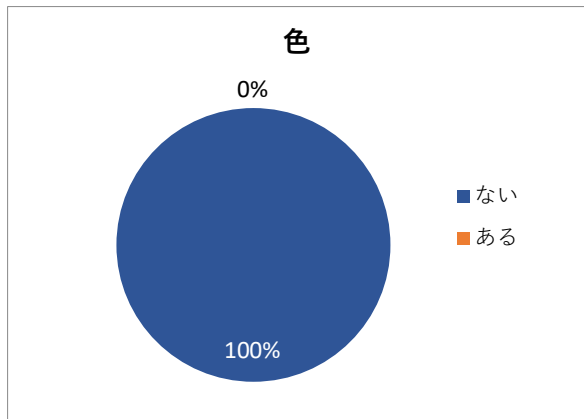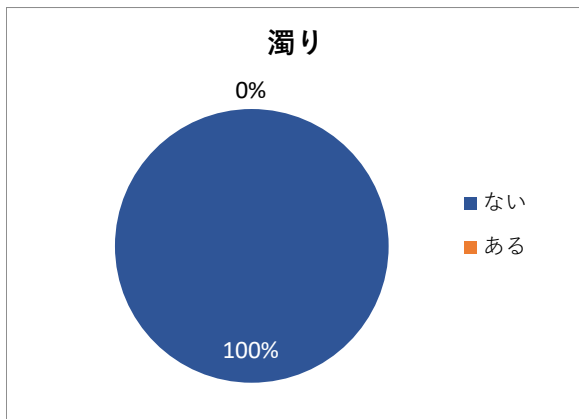


濁り、色について 100%の方が「ない」と回答されました。

塩素臭、塩素臭以外のにおい

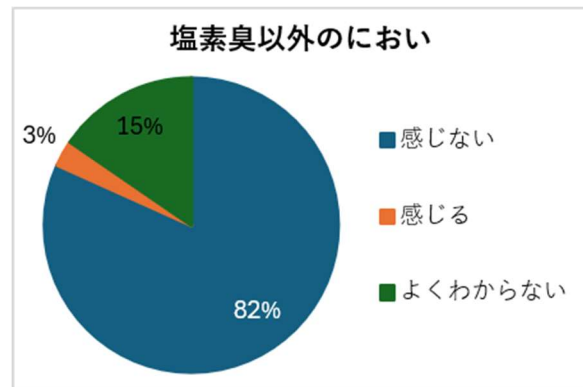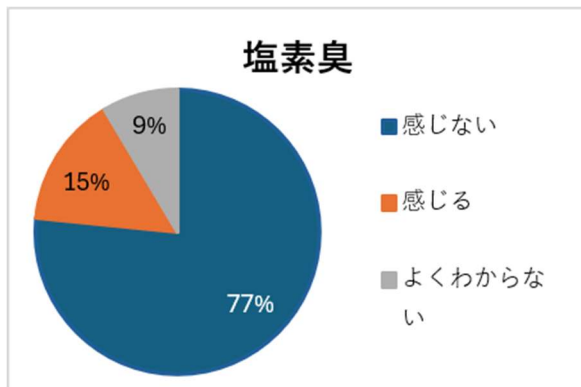

塩素臭については、77%の方が「感じない」と回答されました。
塩素臭以外のにおいについては、82%の方が「感じない」と回答されました。


おいしさ

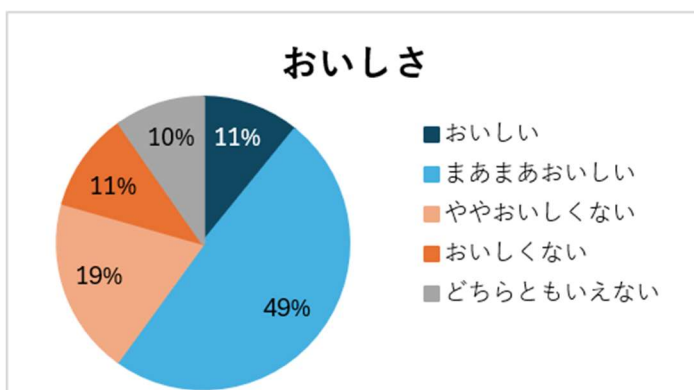

全体の 60%の方が、
「おいしい」「まあまあおいしい」
と回答されました。




普段の飲み水について（複数回答）

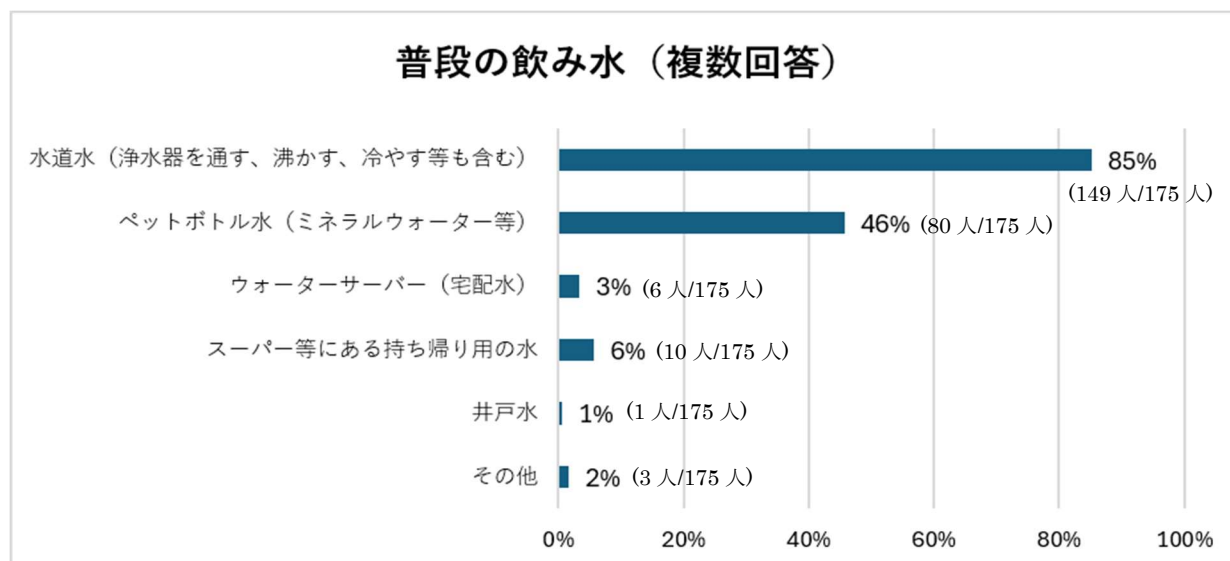


85%の方が「水道水（浄水器を通す、沸かす、冷やす等も含む）」を普段飲用しており、次いで「ペットボトル水（ミネラルウォーター等）」が 46%でした。

水道水の飲み方について（複数回答）

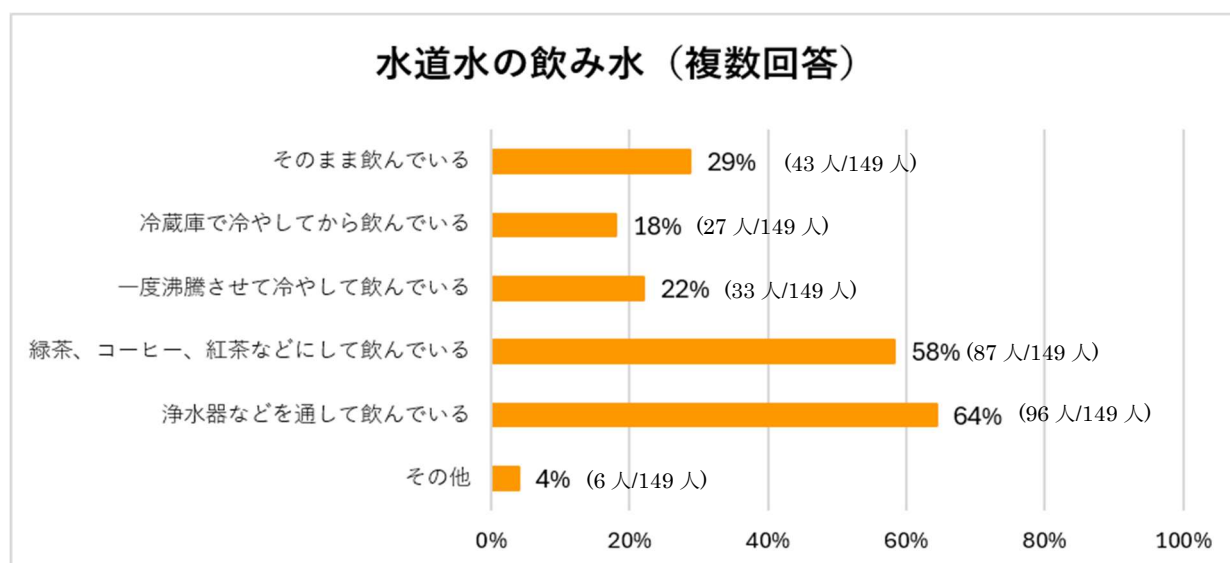

「水道水」を飲んでいるとお答えになった方のうち、「浄水器などを通して飲んでいる」が 64%と最も多く、次いで「緑茶、コーヒー、紅茶などにして飲んでいる」が 58%、「そのまま飲んでいる」が 29%でした。


水道水の飲み水としての満足度について

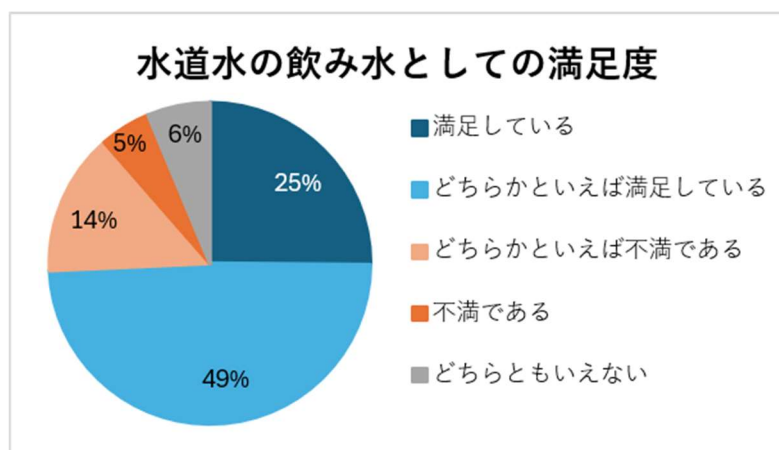


「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答された方の合計は、全体の74%でした。



水道水について飲み水として満足と思う理由、不満に思う理由（複数回答）

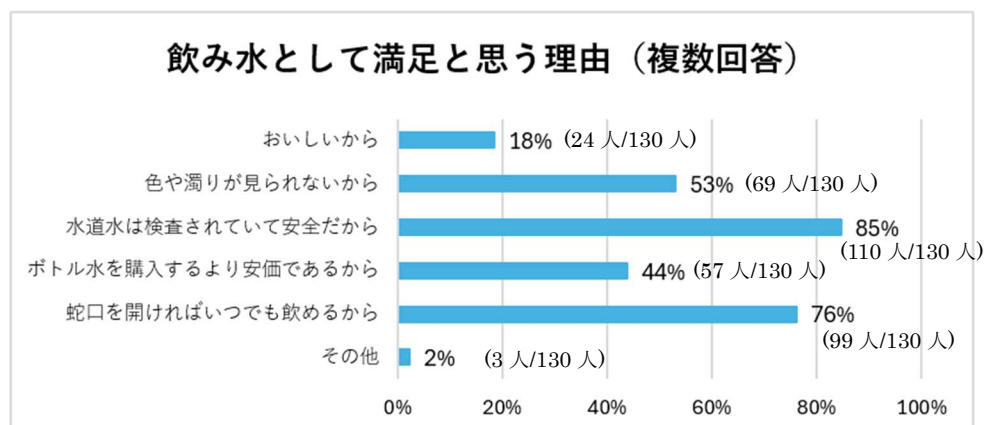


「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答された方の飲み水として満足と思う理由は「水道水は検査されていて安全だから」が85%と最も多く、次いで「蛇口を開ければいつでも飲めるから」が76%でした。

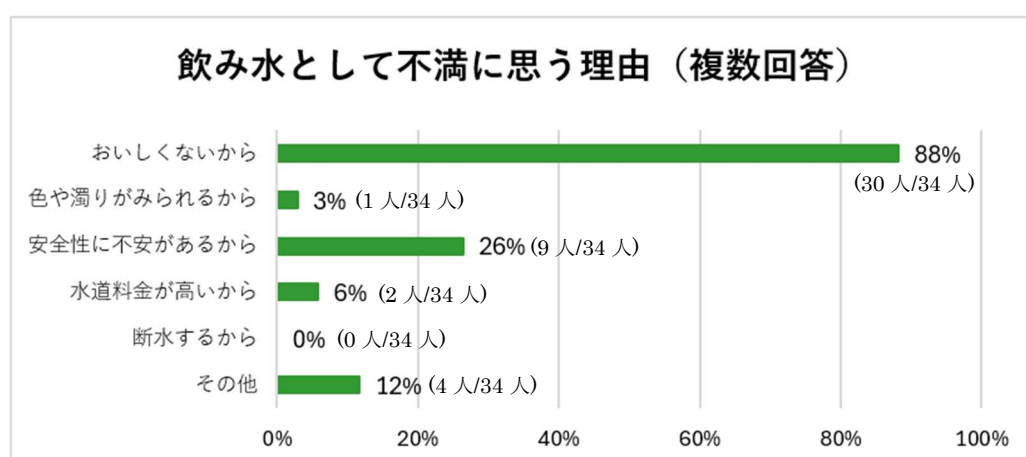

「どちらかといえば不満である」「不満である」と回答された方の飲み水として不満に思う理由は「おいしくないから」が88%と最も多く、次いで「安全性に不安があるから」が26%でした。


水道水の安全性について

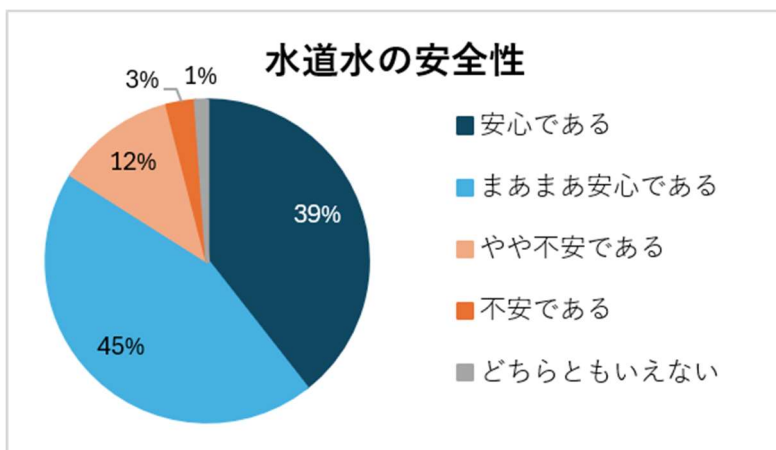

水道水の安全性については、「安心である」「まあまあ安心である」と回答された方の合計が84%でした。



水道水の安全性に不安がある理由（複数回答）

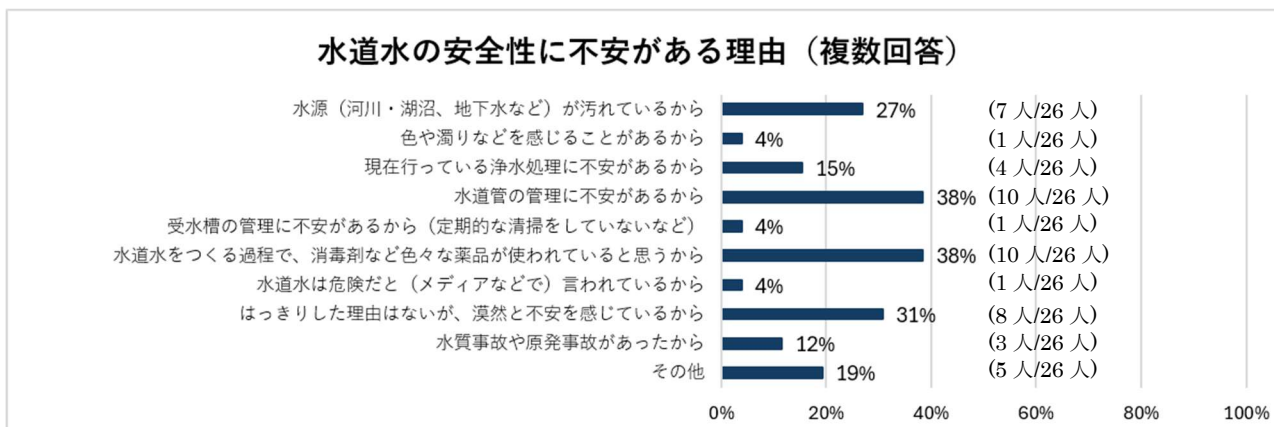

「やや不安である」「不安である」と回答した方の、水道水の安全性に不安がある理由としては、「水道管の管理に不安があるから」と「水道水をつくる過程で、消毒剤など色々な薬品が使われていると思うから」が最も多く38%でした。

この他にも、数多くのご意見をいただきました。皆様からいただいたご意見を参考に、千葉県営水道では、今後も安全でおいしい水づくりに取り組んでまいります。

